

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
53631—  
2009

---

# СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С УГЛОМ КОНУСА 24°

## Общие технические требования

Издание официальное

БЗ 10—2009/664



Москва  
Стандартинформ  
2010

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» (ФГУП «НИИСУ»)
- 2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 977-ст
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С УГЛОМ КОНУСА 24°

## Общие технические требования

Tubing junctions with 24° cone angle. General technical requirements

Дата введения — 2010—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов с углом конуса 24° (далее — соединения), используемые в самолетах и вертолетах для различных жидкостных и газовых систем, в том числе и для агрессивных, при давлении не более 48 МПа (480 кгс/см<sup>2</sup>) в зависимости от толщины стенки трубы.

Допускается применение в других отраслях техники при соблюдении требований настоящего стандарта.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 13977—74 Соединения трубопроводов по наружному конусу. Технические условия  
ГОСТ 18143—72 Проволока из высоколегированной коррозионноустойчивой и жаростойкой стали. Технические условия  
ГОСТ 19277—73 Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов. Технические условия

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Технические требования

### 3.1 Основные показатели

#### 3.1.1 Показатели назначения

3.1.1.1 Рабочие давления внутри трубопровода в зависимости от наружного диаметра и толщины стенки трубы — по ГОСТ 13977.


3.1.1.2 Температура эксплуатации — от минус 70 °С до плюс 300 °С.

3.1.1.3 Герметичность для жидких рабочих сред — не более  $10^{-8}$  см<sup>3</sup>/с, для газообразных рабочих сред — не более  $1,3 \cdot 10^{-6}$  Па · м<sup>3</sup>/с ( $10^{-2}$  мкм рт.ст. · л/с).

## 3.1.2 Конструктивные требования

3.1.2.1 Соединения должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочей конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

3.1.2.2 Конструкция соединений должна соответствовать указанной на рисунках 1—3.

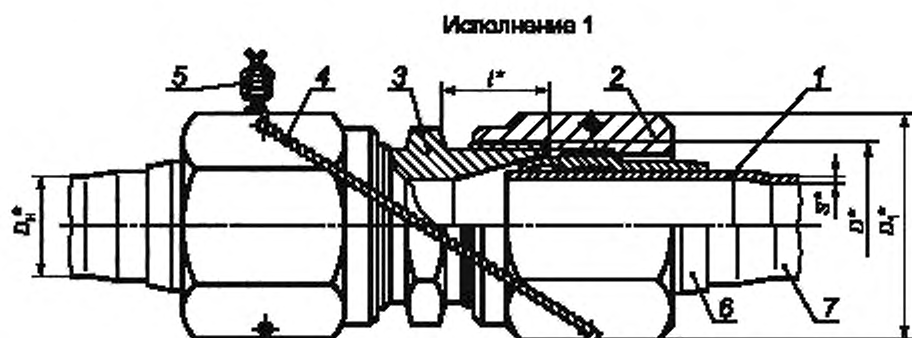


1 — законцовка трубопроводов деформированная, исполнение 1, с ниппелем 6 и трубой 7; 2 — гайка накидная; 3 — арматура.

4 — проволока из стали 12Х18Н9Т 0,8 — 1,2 мм по ГОСТ 18143; 5 — пробка трубчатая

\* Размеры для справок.

Рисунок 1 — Схема соединения с соединительной арматурой исполнения 1

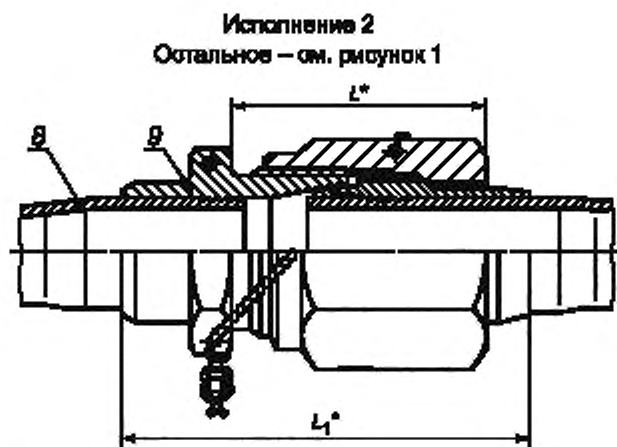


8 — законцовка трубопроводов деформированная, исполнение 2 с проходным штуцером 9

\* Размеры для справок.

Рисунок 2 — Схема соединения без соединительной арматуры

**Исполнение 3**  
**Остальное — см. рисунки 1 и 2**

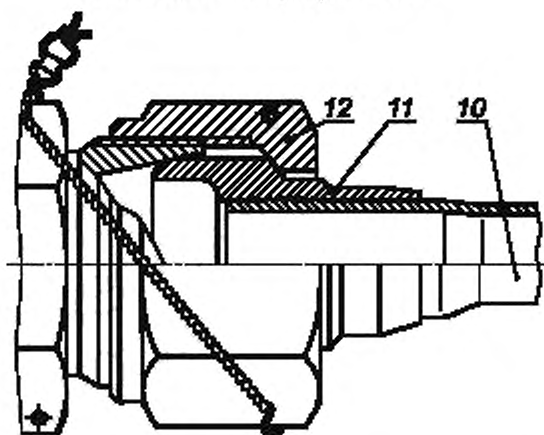

10 — законцовка трубопровода деформированная, исполнение 3 с переходным ниппелем 11; 12 — гайка переходная

\* Размеры для справок.

Рисунок 3 — Схема соединения с переходным ниппелем исполнения 3

3.1.2.3 По усмотрению разработчика изделия допускается отсутствие трубчатых пломб (см. рисунок 1, позиция 5).

3.1.2.4 Наружные диаметры, толщины стенок труб, габаритные и присоединительные размеры должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

Труба		D	D <sub>1</sub>	l <sub>min</sub>	L	L <sub>1</sub>
Наружный диаметр D <sub>н</sub>	Толщина стенки S					
6	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	M12 × 1,25	16	10	19	33
8		M14 × 1,5	20			
10		M16 × 1,5	22		23	40
12	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2	M18 × 1,5	25	24		
14	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4	M20 × 1,5	28		26	47
16	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6	M22 × 1,5	31	27		
20	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8	M27 × 1,5	35		13	27
25	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0	M33 × 1,5	41	14		
32	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2	M42 × 2	53			

### 3.1.3 Технологические требования

3.1.3.1 Значения крутящих моментов затяжки накидных гаек соединений должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наружный диаметр трубы $D_n$ , мм	Размер под ключ гайки, мм	Крутящий момент затяжки, Н·м (кгс·см)	
		рабочий пред.откл. + 5 (50)	максимально допустимый
6	14	10 (100)	25 (250)
8	17	15 (150)	30 (300)
	22	35 (350)	55 (550)
10	19	25 (250)	40 (400)
	27	50 (500)	75 (750)
12	22	35 (350)	55 (550)
	27	50 (500)	75 (750)
14	24	40 (400)	60 (600)
	30	65 (650)	100 (1000)
16	27	50 (500)	75 (750)
	36	70 (700)	110 (1100)
20	30	65 (650)	100 (1000)
	41	85 (850)	140 (1400)
25	36	75 (750)	120 (1200)
32	46	95 (950)	160 (1600)

3.1.3.2 Количество переборок, допускаемых соединениями, должно быть не менее 100.

3.1.3.3 Длина прямого участка трубы за ниппелем согласно [1].

3.1.3.4 Схемы выполнения законцовок приведены в справочном приложении А.

3.1.3.5 Изготовление и контроль соединений — согласно [1].

3.1.3.6 Монтаж соединений — согласно [2].

### 3.1.4 Показатели надежности

3.1.4.1 Срок службы соединений должен быть не менее срока службы основного изделия, на котором эти соединения используются.

3.1.4.2 Предел выносливости соединений должен быть не менее 196 МПа (20 кгс/см<sup>2</sup>) — для трубопровода  $D_n \times S = 8 \times 0,8$  мм; 186,2 МПа (19 кгс/см<sup>2</sup>) — для трубопровода  $D_n \times S = 12 \times 1$  мм; 167 МПа (17 кгс/см<sup>2</sup>) — для трубопровода  $D_n \times S = 16 \times 1$  мм.

### 3.2 Требования к материалам

3.2.1 Материал трубы — сталь 12X18H10T по ГОСТ 19277.

3.2.2 Материал ниппелей — сталь 13X11H2B2MФ-Ш.

3.2.3 Материал проходного штуцера — сталь 13X11H2B2MФ-Ш, 15X16H2AM-Ш.

3.2.4 Материал арматуры — сталь 13X11H2B2MФ-Ш, 15X16H2AM-Ш, титановый сплав ВТ6.


3.2.5 Материал накидных (переходных) гаек — сталь 13X11H2B2MФ-Ш, 15X16H2AM-Ш, 14X17H2, титановый сплав ВТ6.

### 3.3 Комплектность

3.3.1 Изогнутая труба наружным диаметром  $D_n$ , толщиной стенки  $S=1$  шт.


3.3.2 Законцовки исполнения 1—3 произвольного сочетания и с накидными (переходными) гайками — 2 шт.

Приложение А  
(справочное)

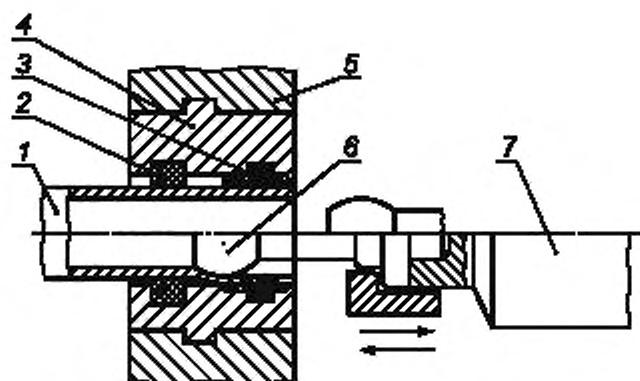

1 — труба; 2 — зажимные полукольца; 3 — ниппель; 4 — сменные полуматрицы; 5 — зажимное устройство; 6 — инструмент;  
7 — установка дорнования

Рисунок А.1 — Схема выполнения деформированной законцовки трубопровода  $D_H = 6-10$  мм методом импульсного дорнования

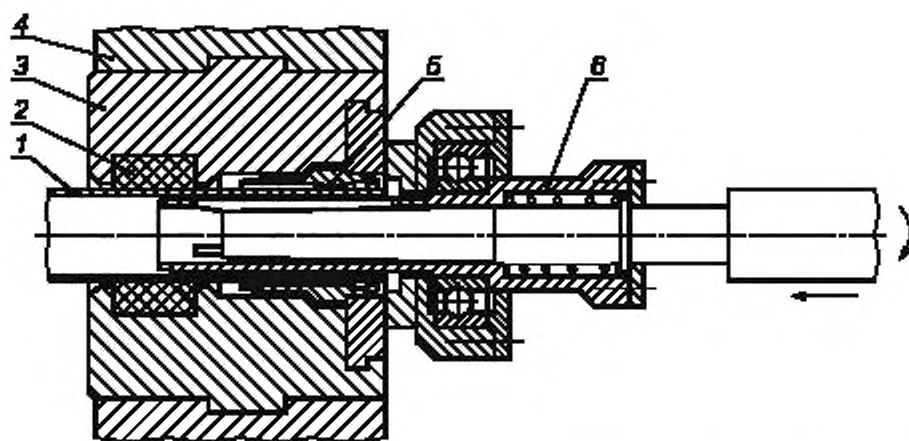

1 — труба; 2 — зажимные полукольца; 3 — сменные полуматрицы; 4 — зажимное устройство; 5 — ниппель; 6 — раскатник

Рисунок А.2 — Схема выполнения деформированной законцовки трубопровода  $D_H \geq 12$  мм методом раскатки

**Библиография**

- [1] РТМ 1.4.1638—90 Конструктивно-технологическая отработка трубопроводных коммуникаций, изготовление и контроль труб и патрубков
- [2] РТМ 1.4.1003—89 Изготовление и монтаж трубопроводов гидрогазовых систем с разъёмными соединениями с углом конуса 24°

---

УДК 621.643.4:629.7:006.354

ОКС 23.040

Г18

Ключевые слова: соединения трубопроводов, жидкостные и газовые среды

---

Редактор *А.Д. Чайка*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *Р.А. Менцова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 04.10.2010. Подписано в печать 11.10.2010. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,70. Тираж 121 экз. Зак. 809.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru  
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.  
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 8.