

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
25575—  
2014

---

**КАЛИБРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ  
С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ОБСАДНЫХ  
ТРУБ И МУФТ К НИМ**

**Типы и основные размеры**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2019

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом буровой техники (ВНИИБТ), Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 523 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 июня 2014 г. № 45)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 мая 2015 г. № 313-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 25575—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 25575—83

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г.

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартиформ, оформление, 2015, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Обозначения . . . . .	1
4 Типы калибров . . . . .	2
5 Основные размеры . . . . .	2
Приложение А (обязательное) Назначение калибров . . . . .	9

## Введение

Настоящий стандарт разработан взамен ГОСТ 25575—83 «Калибры для соединений с трапециевидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы, основные размеры и допуски» с целью:

- расширения области применения калибров для контроля резьбовых соединений ОТТГ и ОТТМ обсадных труб, изготавливаемых не только по ГОСТ 632, но и по другим стандартам на обсадные трубы с резьбовыми соединениями ОТТГ и ОТТМ;
- дополнения калибрами для обсадных труб наружным диаметром 101,60, 110,00 и 323,85 мм, широко применяемыми в российской промышленности;
- дополнения новым типом контрольного калибра К-Р, предназначенным для проверки рабочих калибров;
- последующего исключения гладкого калибра К-Г-Р, связанного с введением нового типа резьбового калибра К-Р, имеющего большую точность контроля из-за наличия резьбовой части;
- уточнения некоторых значений геометрических параметров калибров;
- исправления редакционных неточностей;
- приведения изложения стандарта в соответствие с современными требованиями.

**Поправка к ГОСТ 25575—2014 Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы и основные размеры**

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 12 2021 г.)

## КАЛИБРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ОБСАДНЫХ ТРУБ И МУФТ К НИМ

### Типы и основные размеры

Gauges for trapezoidal thread connections for casing pipes with couplings. Types and basic dimensions

Дата введения — 2015—12—01

### 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на контрольные и рабочие конические резьбовые и гладкие калибры, предназначенные для контроля трапецеидальной резьбы и уплотнительных поверхностей резьбовых соединений обсадных труб и муфт к ним типов ОТТМ, ОТТГ и труб типа ТБО.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:  
ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики  
ГОСТ 24672—81 Калибры для конической резьбы. Технические условия

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

- $D$  — внутренний диаметр резьбы калибра-кольца типов Р и К-Р в измерительной плоскости;
- $D_1$  — диаметр калибра-кольца типа Г в измерительной плоскости;
- $d$  — диаметр калибра-пробки типа Г в измерительной плоскости;
- $d_1$  — диаметр калибра-пробки типа Г-У в измерительной плоскости;
- $d_2$  — диаметр калибра-пробки типа К-Г-Р в измерительной плоскости;
- $d_3$  — диаметр калибра-пробки типа К-Г-Г в измерительной плоскости;
- $d_4$  — диаметр калибра-пробки типа К-Г-Г-У и калибра-кольца типа Г-У в измерительной плоскости;
- $d_5$  — внутренний диаметр резьбы калибра-пробки типов Р и К-Р в основной плоскости;
- $d_6$  — диаметр проточки калибров-пробок типов Р, К-Р и Г;
- $L$  — длина калибра-кольца типов Р и К-Р;
- $l$  — длина калибра-пробки типа Г;

- $l_1$  — длина калибра-пробки типа К-Г-Р;
- $l_2$  — длина калибра-пробки типа К-Г-Г и калибра-кольца типа Г;
- $l_3$  — расстояние от измерительной плоскости до малого торца калибра-пробки типов Р и К-Р;
- $l_4$  — расстояние между измерительными плоскостями калибра-пробки типов Р и К-Р и калибра-кольца типов К-Р и Р.

## 4 Типы калибров

4.1 Калибры изготавливают следующих типов:

- Р — резьбовые рабочие калибры-пробки и калибры-кольца;
- К-Р — резьбовые контрольные калибры-пробки и калибры-кольца;
- К-Г-Р — гладкие контрольные калибры-пробки;
- Г — гладкие рабочие калибры-пробки и калибры-кольца;
- К-Г-Г — гладкие контрольные калибры-пробки;
- Г-У — гладкие рабочие калибры-пробки и калибры-кольца;
- К-Г-Г-У — гладкие контрольные калибры-пробки.

**П р и м е ч а н и е** — Через год после введения настоящего стандарта контроль натяга проводится резьбовыми рабочими калибрами типа Р, резьбовыми контрольными калибрами типа К-Р, а гладкие контрольные калибры-пробки типа К-Г-Р выводятся из применения.

4.2 Условное обозначение калибра включает:

- наименование и тип калибра;
- вид труб;
- наружный диаметр труб, округленный до целого значения;
- обозначение настоящего стандарта.

### **Примеры условных обозначений калибров**

**Резьбовой рабочий калибр-пробка типа Р для контроля резьбы муфт к трубам с резьбовыми соединениями типов ОТТГ и ОТТМ и раструбных концов труб с резьбовым соединением типа ТБО наружным диаметром 298,45 мм:**

***Пробка Р обс 299 ГОСТ 25575—2014.***

**Гладкий рабочий калибр-кольцо типа Г-У для контроля уплотнительной конической проточки труб с резьбовым соединением типа ОТТГ и ниппельных концов труб с резьбовым соединением типа ТБО наружным диаметром 139,70 мм:**

***Кольцо Г-У обс 140 ГОСТ 25575—2014.***

**Резьбовой рабочий калибр-пробка типа Р для контроля резьбы муфт к трубам с резьбовыми соединениями типов ОТТГ и ОТТМ, раструбных концов труб с резьбовым соединением типа ТБО и муфт к трубам с резьбовым соединением типа НКМ наружным диаметром 114,30 мм:**

***Кольцо Р обс НКМ 114 ГОСТ 25575—2014.***


**П р и м е ч а н и е** — Условное обозначение калибров для обсадных труб наружным диаметром 114,30 мм и муфт к ним дополнительно должно включать буквы НКМ как указание на возможность применения калибров для контроля насосно-компрессорных труб с резьбовым соединением типа НКМ.

4.3 Назначение калибров установлено в приложении А.

4.4 Технические требования к калибрам должны соответствовать ГОСТ 24672.

## 5 Основные размеры


5.1 Основные размеры рабочих и контрольных калибров, профиль резьбы и их предельные отклонения должны соответствовать указанным на рисунках 1—9 и в таблице 1.

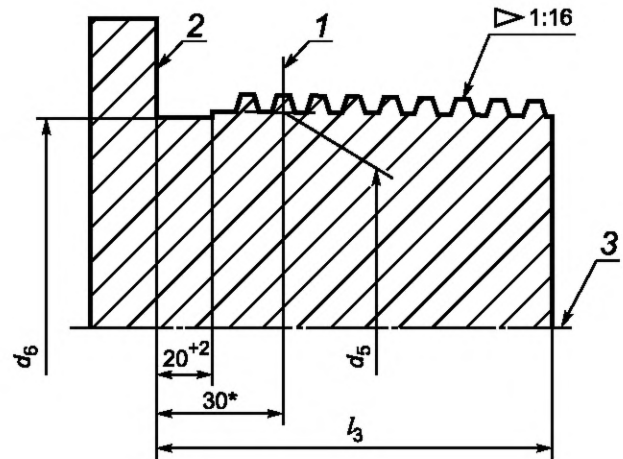

1 — основная плоскость; 2 — измерительная плоскость;  
3 — ось резьбы калибра

Рисунок 1 — Калибр-пробка типов Р и К-Р


\* Размер для справок.

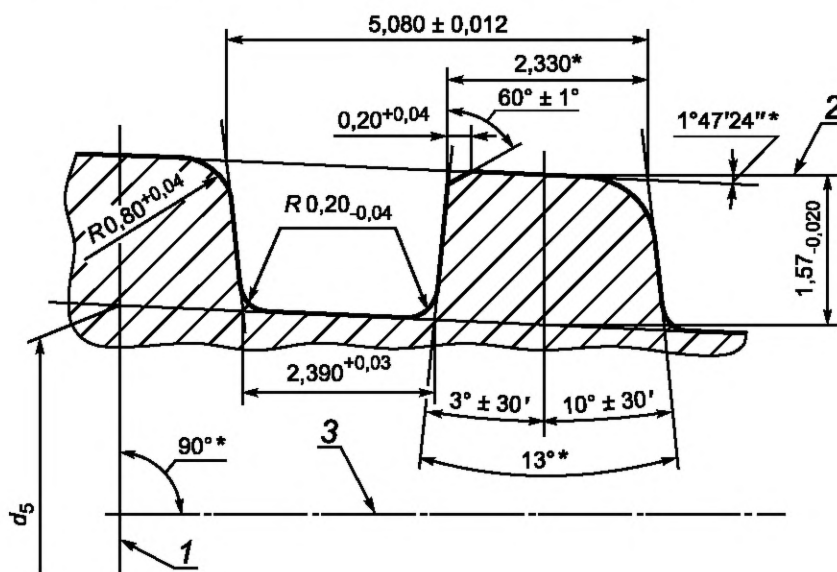

\* Размеры для справок.

1 — основная плоскость; 2 — линия, параллельная оси резьбы; 3 — ось резьбы


Рисунок 2 — Профиль резьбы калибра-пробки типов Р и К-Р

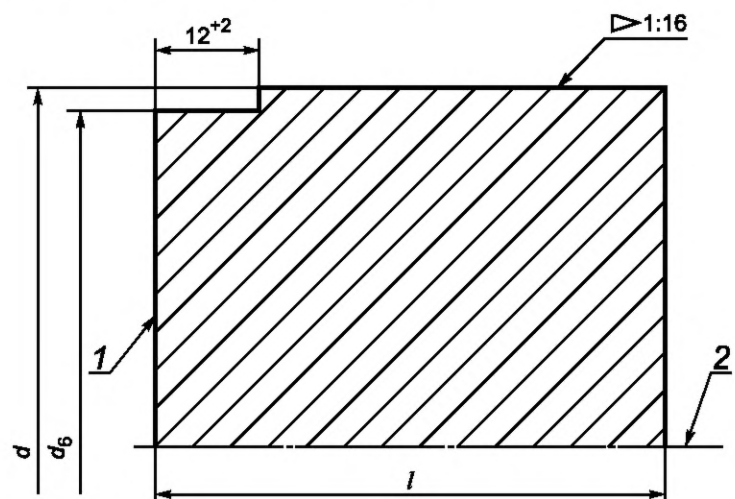

1 — измерительная плоскость; 2 — ось калибра

Рисунок 3 — Калибр-пробка типа Г



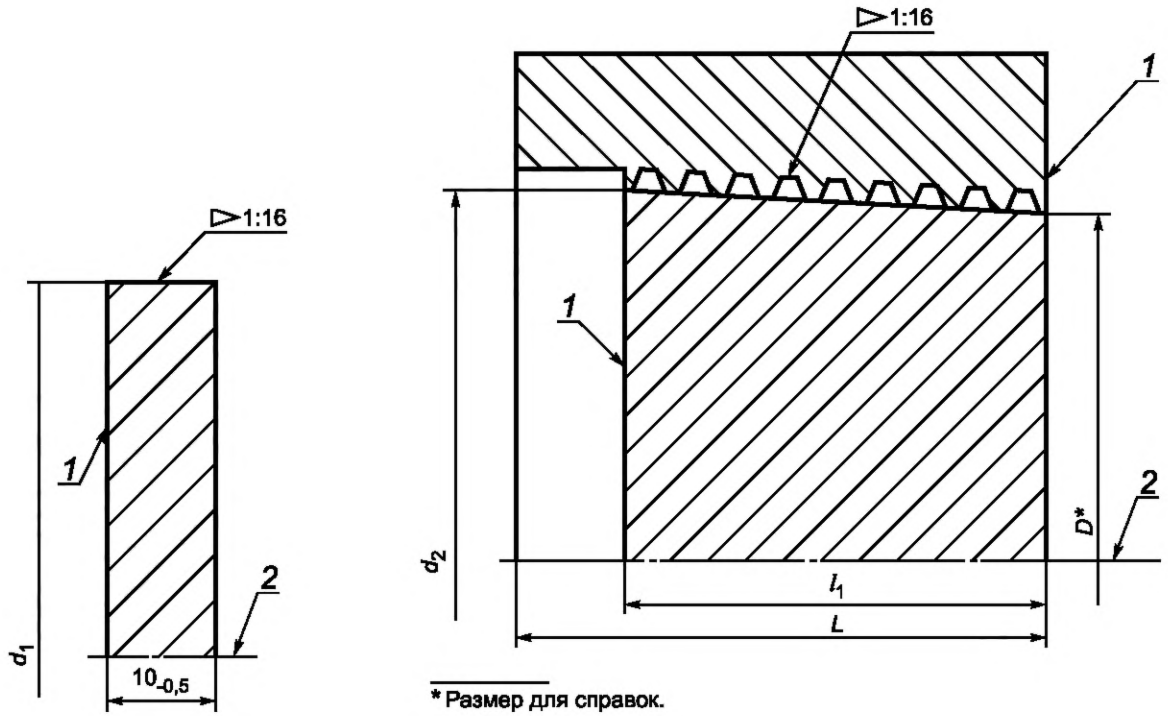


1 — измерительная плоскость; 2 — ось калибра

1 — измерительные плоскости; 2 — ось калибров


Рисунок 4 — Калибр-пробка типа Г-У

Рисунок 5 — Калибр-кольцо типа Р и калибр-пробка типа К-Г-Р

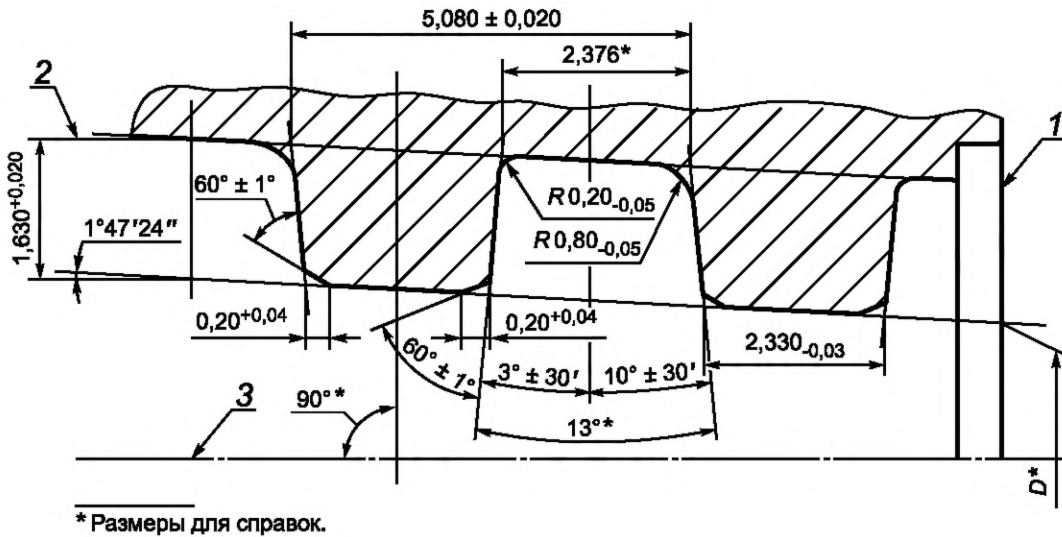

1 — измерительная плоскость; 2 — линия, параллельная оси резьбы;  
3 — ось резьбы


Рисунок 6 — Профиль резьбы калибра-кольца типов Р и К-Р

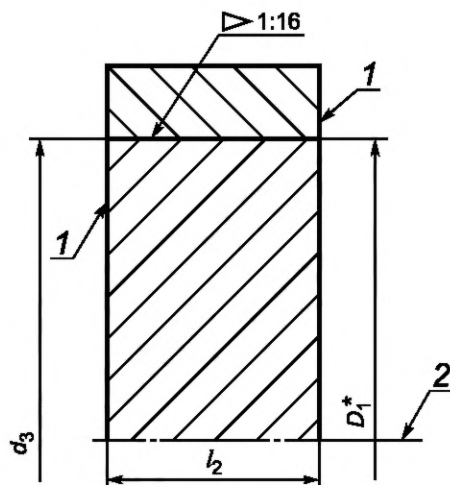

\* Размер для справок.


1 — измерительные плоскости; 2 — ось калибров

Рисунок 7 — Калибр-кольцо типа Г и калибр-пробка типа К-Г-Г

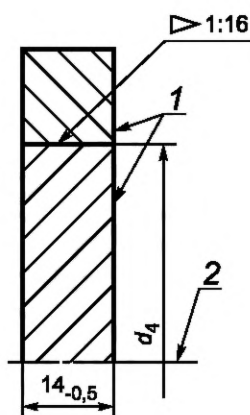

1 — измерительные плоскости; 2 — ось калибров

Рисунок 8 — Калибр-кольцо типа Г-У и калибр-пробка типа К-Г-Г-У

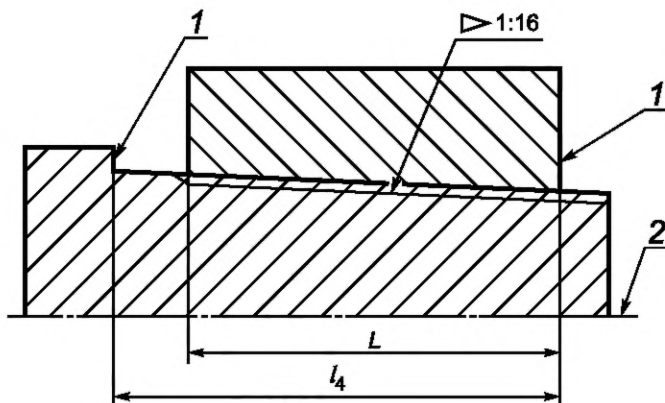

1 — измерительные плоскости; 2 — ось калибров

Рисунок 9 — Калибр-кольцо типов К-Р и Р и калибр-пробка типов Р и К-Р

Таблица 1

Наружный диаметр труб	Диаметр в измерительной плоскости								Внутренний диаметр резьбы и основной плоскости калибра-пробки типов Р и К-Р $d_5^{(2)}$
	внутренний резьбы калибра-кольца типов Р и К-Р $D$	калибра-кольца тип Г $D_1$	калибра-пробки типа Г $d$	калибра-пробки типа Г-У $d_1$	калибра-пробки типа К-Г-Р $d_2$	калибра-пробки типа К-Г-Г $d_3$	калибра-пробки типа К-Г-Г-У, кольца типа Г-У $d_4^{(1)}$	±0,010	
101,60	96,087	99,287	99,525	—	—	101,600	—	98,400	
110,00	104,487	107,687	107,925	—	—	110,000	—	106,800	
114,30	108,475	111,675	112,225	106,800	112,225	114,300	106,375	111,100	
127,00	121,050	124,250	124,925	119,375	124,925	127,000	118,950	123,800	
139,70	133,500	136,700	137,625	131,875	137,625	139,700	131,400	136,500	
146,05	139,850	143,050	143,975	138,175	143,975	146,050	137,750	142,850	
168,28	161,825	165,025	166,200	160,150	166,200	168,275	159,725	165,075	

Продолжение таблицы 1

Наружный диаметр труб	Диаметр проточки калибра-пробки типов Р, К-Р и Г $d_6$	Длина				Расстояние от измерительной плоскости до малого торца калибра-пробки типов Р и К-Р $l_3$	Расстояние между измерительными плоскостями калибра-пробки типов Р и К-Р и калибра-кольца типов Р и К-Р $l_4$
		калибра-кольца типов Р и К-Р $L$	калибра-пробки типа Г $l$	калибра-пробки типа К-Г-Р $l_1$	калибра-пробки типа К-Г-Г, калибра-кольца типа Г $l_2$		
101,60	97	59	60	—	37	72	67
110,00	105	59	60	—	37	72	67
114,30	109	64	65	60	42	77	72
127,00	122	66	67	62	44	79	74
139,70	135	70	71	66	48	83	78
146,05	141	70	71	66	48	83	78
168,28	163	74	75	70	52	87	82

Размеры в мм

Продолжение таблицы 1

Наружный диаметр труб	Диаметр в измерительной плоскости						Внутренний диаметр резьбы и основной плоскости калибра-пробки типов Р и К-Р $d_5^{(2)}$	
	внутренний резьбы калибра-кольца типов Р и К-Р $D$	калибра-кольца тип Г $D_1$	калибра-пробки типа Г $d$	калибра-пробки типа Г-У $d_1$	калибра-пробки типа К-Г-Р $d_2$	калибра-пробки типа К-Г-Г $d_3$		калибра-пробки типа К-Г-Г-У, кольца типа Г-У $d_4^{(1)}$
177,80	171,100	174,300	175,725	169,425	175,725	177,800	169,000	174,600
193,68	186,725	189,925	191,600	185,050	191,600	193,675	184,625	190,475
219,08	211,750	214,950	217,000	210,075	217,000	219,075	209,650	215,875
244,48	237,150	240,350	242,400	235,475	242,400	244,475	235,050	241,275
273,05	265,725	268,925	270,975	264,050	270,975	273,050	263,625	269,850
298,45	291,125	294,325	296,375	—	296,375	298,450	—	295,250
323,85	316,525	319,725	321,775	314,850	321,775	323,850	314,425	320,650
339,72	332,400	335,600	337,650	—	337,650	339,725	—	336,525

±0,010

Размеры в мм

Продолжение таблицы 1

Наружный диаметр труб	Диаметр проточки калибра-пробки типов Р, К-Р и Г $d_6$	Длина				Расстояние от измерительной плоскости до малого торца калибра-пробки типов Р и К-Р $l_3$	Расстояние между измерительными плоскостями калибра-пробки типов Р и К-Р и калибра-кольца типов Р и К-Р $l_4$
		калибра-кольца типов Р и К-Р $L$	калибра-пробки типа Г $l$	калибра-пробки типа К-Г-Р $l_1$	калибра-пробки типа К-Г-Г, калибра-кольца типа Г $l_2$		
177,80	173	78	79	74	56	91	86
193,68	189	82	83	78	60	95	90
219,08	214	88	89	84	66	101	96
244,48	239	88	89	84	66	101	96
273,05	268	88	89	84	66	101	96
298,45	293	88	89	84	66	101	96
323,85	319	88	89	84	66	101	96
339,72	335	88	89	84	66	101	96

h16

Окончание таблицы 1

<p>1) Предельные отклонения <math>d_4</math> относятся только к калибрам-пробкам типа К-Г-Г-У.</p> <p>2) Предельные отклонения <math>d_5</math> относятся к контрольным и новым рабочим калибрам-пробкам. В процессе эксплуатации рабочих калибров отклонения <math>d_5</math> не должны превышать <math>\begin{matrix} +0,015 \\ -0,020 \end{matrix}</math> мм.</p>
--

5.2 Отклонения разности наружных и внутренних диаметров резьбы калибров не должны быть более, в мм:

- а) калибра-пробки типа Р и К-Р на длине  $(l_3 - 20) + 0,020$ ;
- б) калибра-кольца типа Р и К-Р на длине  $L_{-0,035}^{-0,010}$ .

Отклонения разности диаметров калибров не должны быть более, в мм:

- а) калибров-пробок типов К-Г-Р и К-Г-Г соответственно на длине  $l_1$  и  $l_2$ :  
 - для калибров длиной до 56 мм  $+ 0,010$ ;  
 - для калибров длиной свыше 56 мм  $+ 0,015$ ;
- б) калибров-пробок типа Г на длине  $(l - 12) + 0,020$ ;
- в) калибров-колец типа Г на длине  $l_2_{-0,035}^{-0,010}$ ;
- г) калибров-пробок типов Г-У и К-Г-Г-У и калибров-колец типа Г-У на длине калибра  $\pm 0,005$ .

При контроле разности диаметров указанных резьбовых и гладких калибров на другой длине предельные отклонения должны быть пропорционально изменены.

5.3 Предельные отклонения шага резьбы относятся к расстоянию между двумя любыми витками резьбы калибров.

5.4 Шаг резьбы и ширину площадки измеряют параллельно оси резьбы калибра.

5.5 При припасовке калибров-колец типов Р и Г соответственно к калибрам-пробкам типов К-Г-Р и К-Г-Г расстояние между измерительными плоскостями новых калибров должно быть равно номинальным значениям  $l_1$  и  $l_2$  соответственно с предельными отклонениями  $\pm 0,10$  мм. Несовпадение измерительных плоскостей при припасовке новых калибров-колец типа Г-У к калибрам-пробкам типа К-Г-Г-У не должно быть более  $\pm 0,10$  мм. Отклонения для калибров в процессе эксплуатации не должны быть более  $\begin{matrix} +0,20 \\ -0,50 \end{matrix}$  мм.

При припасовке калибра-кольца типа К-Р к калибру-пробке типа К-Р расстояние между измерительными плоскостями новых калибров должно быть равно номинальному значению  $l_4$  с предельными отклонениями  $\pm 0,10$  мм.

При припасовке калибров-колец и калибров-пробок типа Р соответственно к калибрам-пробкам и калибрам-кольцам типа К-Р расстояние между измерительными плоскостями новых калибров должно быть равно номинальному значению  $l_4$  с предельными отклонениями  $\pm 0,10$  мм, для калибров в процессе эксплуатации — с предельными отклонениями  $\begin{matrix} +0,20 \\ -1,00 \end{matrix}$  мм.

5.6 Отклонение параллельности измерительных плоскостей при припасовке рабочих калибров-колец к контрольным калибрам-пробкам не должно быть более 0,05 мм.

5.7 Отклонение перпендикулярности измерительных плоскостей к оси резьбы и к оси рабочих поверхностей соответственно резьбовых и гладких калибров-пробок не должно быть более 0,025 мм.

5.8 Отклонение прямолинейности боковых сторон профиля резьбы не должно быть более 0,003 мм.

5.9 Параметр шероховатости поверхности профиля резьбы  $R_a$  по ГОСТ 2789 не должен быть более 0,32 мкм.

5.10 Комплект калибров для каждого типа соединения обсадных труб должен состоять из контрольных и рабочих резьбовых и гладких калибров, указанных в 4.1.

По заказу потребителя допускается изготовление отдельно рабочих резьбовых и гладких калибров-пробок или калибров-колец.

Калибры-кольца в количестве до 10 шт. должны поставляться в комплекте с одним контрольным калибром-пробкой, к которому они должны быть припасованы.

**Приложение А  
(обязательное)**

**Назначение калибров**

А.1 Калибры-пробки типов Р, Г и Г-У для контроля муфт к трубам с соединениями типов ОТТМ, ОТТГ и раструбных концов труб с соединением типа ТБО

Таблица А.1

Тип калибра	Область применения
Р	Контроль профиля и внутреннего диаметра резьбы
Г	Контроль конусности (разности внутренних диаметров) и внутреннего диаметра резьбы
Г-У	Контроль конусности (разности диаметров) и диаметра уплотнительной конической расточки муфт к трубам с соединением типа ОТТГ и раструбных концов труб с соединением типа ТБО.

А.2 Калибры-пробки типов К-Р, К-Г-Р, К-Г-Г и К-Г-Г-У и калибры-кольца типов К-Р, Р, Г и Г-У для труб с соединениями типов ОТТМ и ОТТГ и ниппельных концов труб с соединением типа ТБО

Таблица А.2

Тип калибра	Область применения
К-Г-Р	Контроль внутреннего диаметра резьбы калибра-кольца типа Р
К-Г-Г	Контроль диаметра калибра-кольца типа Г
К-Г-Г-У	Контроль диаметра калибра-кольца типа Г-У для труб с соединением типа ОТТГ и ниппельных концов труб с соединением типа ТБО
Р	Контроль профиля и внутреннего диаметра резьбы
К-Р	Припасовка рабочего резьбового калибра-пробки типа Р — контрольный резьбовой калибр-кольцо. Припасовка рабочего резьбового калибра-кольца типа Р — контрольный резьбовой калибр-пробка
Г	Контроль конусности (разности наружных диаметров) и наружного диаметра резьбы
Г-У	Контроль конусности (разности диаметров) и диаметра уплотнительной конической проточки труб с соединением типа ОТТГ и ниппельных концов труб с соединением типа ТБО

А.3 Резьбовой контрольный калибр-пробка является эталоном в схеме передачи натяга от контрольного калибра-пробки к контрольному и рабочему калибрам-кольцам.

Резьбовой контрольный калибр-кольцо является эталоном в схеме передачи натяга от контрольного калибра-кольца к рабочему калибру-пробке.

Рабочие калибры-пробки и калибры-кольца предназначены для контроля натяга изделий. В спорных случаях могут быть использованы контрольные калибры-пробки и калибры-кольца.

Парный натяг резьбового контрольного калибра-пробки и резьбового контрольного калибра-кольца служит для установления износа или изменений рабочих калибров.

Передача натяга от рабочего калибра к изделию проводится с применением поправки, учитывающей отклонение размеров калибра от номинальных значений.

УДК 621.774:621.643.414:622.245

МКС 17.040.30

Ключевые слова: трапецеидальная резьба, уплотнительные поверхности, обсадные трубы, резьбовые, гладкие, контрольные, рабочие, калибр-пробка, калибр-кольцо, размеры, предельные отклонения, контроль

---

Редактор *Г.Н. Симонова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *М.С. Кабашова*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 27.02.2019. Подписано в печать 15.03.2019. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,21.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта



**Изменение № 1 ГОСТ 25575 — 2014 Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы и основные размеры**

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 143-П от 30.09.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15830

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Предисловие. Первый абзац. Заменить ссылки: «ГОСТ 1.0—2015» на «ГОСТ 1.0»; «ГОСТ 1.2—2015» на «ГОСТ 1.2»;

заменить слова: «основной порядок» на «общие правила»;

сведения о порядке опубликования информации о стандарте изложить в новой редакции:

*«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.»*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты.»*

Введение. Четвертое перечисление исключить.

Раздел 2. Исключить ссылку на ГОСТ 2789—73 и его наименование;

заменить ссылку: «ГОСТ 24672—81» на «ГОСТ 24672»;

примечание изложить в новой редакции:

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации ([www.easc.by](http://www.easc.by)) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Обозначение  $l_4$ . Дополнить определение словом: «(натяг).»;

обозначения  $d_2$ ,  $l_1$  и их определения исключить.

Пункт 4.1. Третье перечисление и примечание исключить.

Пункт 4.2. Второе перечисление. Заменить слова: «вид труб» на «тип резьбового соединения»;


примеры условных обозначений калибров. Заменить слова: «**Пробка Р обс**» на «**Пробка Р ОТТМ**»; «**Кольцо Г-У обс**» на «**Кольцо Г-У ОТТГ**»; «**Кольцо Р обс НКМ**» на «**Пробка Р ОТТМ (НКМ)**».

Пункт 5.1. Таблица 1. Исключить графы: «калибра-пробки типа К-Г-Р  $d_2$ » и «калибра-пробки типа К-Г-Р  $l_1$ »;

последняя графа. Заменить слова: «и основной плоскости» на «в основной плоскости»;

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—03—01.

рисунки 2, 5 и 6 изложить в новой редакции:

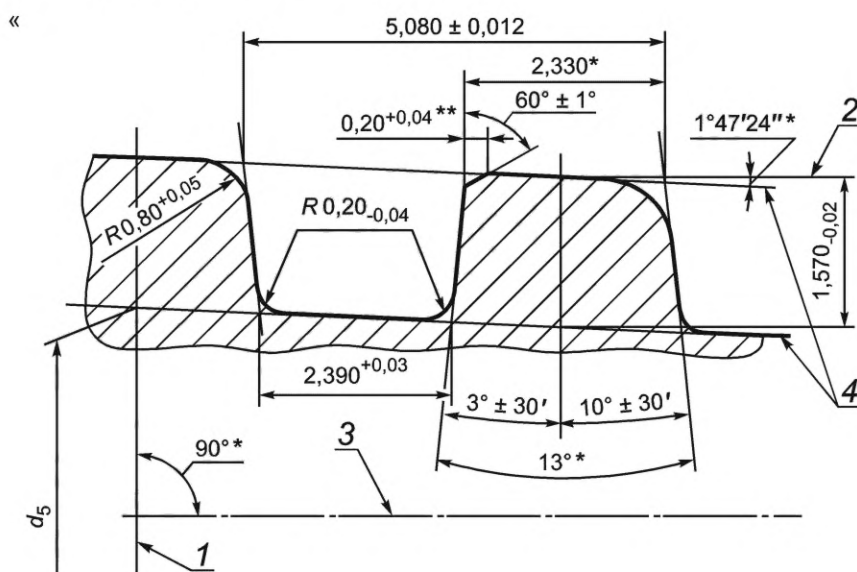


\* Размеры для справок.

\*\* Вместо фаски может быть выполнено скругление радиусом не более  $0,20^{+0,04}$  мм.

1 — основная плоскость; 2 — линия, параллельная оси резьбы; 3 — ось резьбы; 4 — образующие конуса резьбы


Рисунок 2 — Профиль резьбы калибра-пробки типов Р и К-Р

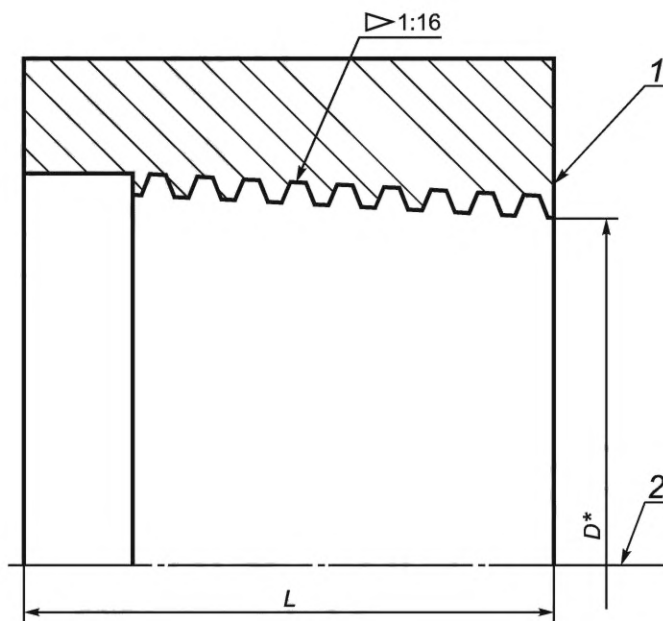

\* Размер для справок.

1 — измерительная плоскость; 2 — ось резьбы калибра

Рисунок 5 — Калибр-кольцо типов Р и К-Р

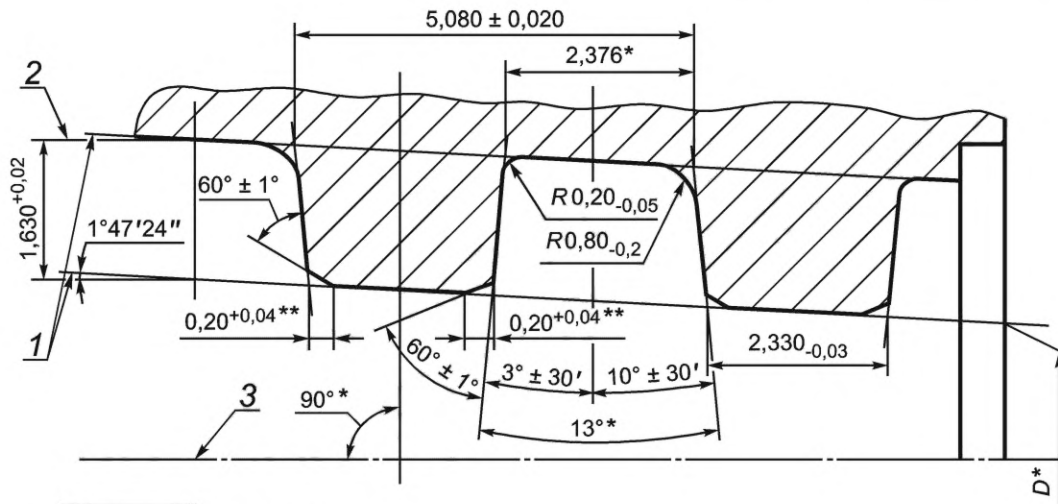

\* Размеры для справок.

\*\* Вместо фаски может быть выполнено скругление радиусом не более  $0,20^{+0,04}$  мм.

1 — образующие конуса резьбы; 2 — линия, параллельная оси резьбы; 3 — ось резьбы

Рисунок 6 — Профиль резьбы калибра-кольца типов Р и К-Р».

Пункт 5.2. Второй абзац. Перечисление а). Заменить слова: «калибров-пробок типов К-Г-Р и К-Г-Г соответственно на длине  $l_1$  и  $l_2$ » на «калибров-пробок типа К-Г-Г на длине  $l_2$ ».

Пункт 5.3 дополнить словами: «— соседними или разделенными любым числом витков».

Пункт 5.4. Заменить слово: «площадки» на «вершины и впадины резьбы».

Пункт 5.5. Первый абзац. Заменить слова: «При припасовке калибров-колец типов Р и Г соответственно к калибрам-пробкам типов К-Г-Р и К-Г-Г расстояние между измерительными плоскостями новых калибров должно быть равно номинальным значениям  $l_1$  и  $l_2$  соответственно с предельными отклонениями  $\pm 0,10$  мм» на «При припасовке калибров-колец типа Г к калибрам-пробкам типа К-Г-Г расстояние между измерительными плоскостями новых калибров должно быть равно  $(l_2 \pm 0,10)$  мм».

Пункт 5.9 исключить.

Пункт 5.10 изложить в новой редакции:

«5.10 Комплект калибров для обсадных труб каждого наружного диаметра и типа соединения должен состоять из контрольных и рабочих резьбовых и гладких калибров, указанных в 4.1.

По требованию заказчика могут быть изготовлены отдельно резьбовые и гладкие калибры-пробки и калибры-кольца».

Приложение А. Пункт А.2. Исключить тип: «К-Г-Р»;

таблица А.2. Первую строку исключить.

Библиографические данные. УДК дополнить цифрами: «: 006.354».

(ИУС № 3 2022 г.)

**Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 25575—2014 Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы и основные размеры (см. ИУС № 3— 2022)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KG, RU, TJ, UZ	AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ

(ИУС № 8 2022 г.)



**Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 25575—2014 Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы и основные размеры (см. ИУС № 3— 2022)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KG, RU, TJ, UZ	AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ

(ИУС № 8 2022 г.)

**Изменение № 1 ГОСТ 25575 — 2014 Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы и основные размеры**

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 143-П от 30.09.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15830

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Предисловие. Первый абзац. Заменить ссылки: «ГОСТ 1.0—2015» на «ГОСТ 1.0»; «ГОСТ 1.2—2015» на «ГОСТ 1.2»;

заменить слова: «основной порядок» на «общие правила»;

сведения о порядке опубликования информации о стандарте изложить в новой редакции:

*«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.»*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты.»*

Введение. Четвертое перечисление исключить.

Раздел 2. Исключить ссылку на ГОСТ 2789—73 и его наименование;

заменить ссылку: «ГОСТ 24672—81» на «ГОСТ 24672»;

примечание изложить в новой редакции:

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации ([www.easc.by](http://www.easc.by)) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Обозначение  $l_4$ . Дополнить определение словом: «(натяг).»;

обозначения  $d_2$ ,  $l_1$  и их определения исключить.

Пункт 4.1. Третье перечисление и примечание исключить.

Пункт 4.2. Второе перечисление. Заменить слова: «вид труб» на «тип резьбового соединения»;


примеры условных обозначений калибров. Заменить слова: «**Пробка Р обс**» на «**Пробка Р ОТТМ**»; «**Кольцо Г-У обс**» на «**Кольцо Г-У ОТТГ**»; «**Кольцо Р обс НКМ**» на «**Пробка Р ОТТМ (НКМ)**».

Пункт 5.1. Таблица 1. Исключить графы: «калибра-пробки типа К-Г-Р  $d_2$ » и «калибра-пробки типа К-Г-Р  $l_1$ »;

последняя графа. Заменить слова: «и основной плоскости» на «в основной плоскости»;

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—03—01.

рисунки 2, 5 и 6 изложить в новой редакции:

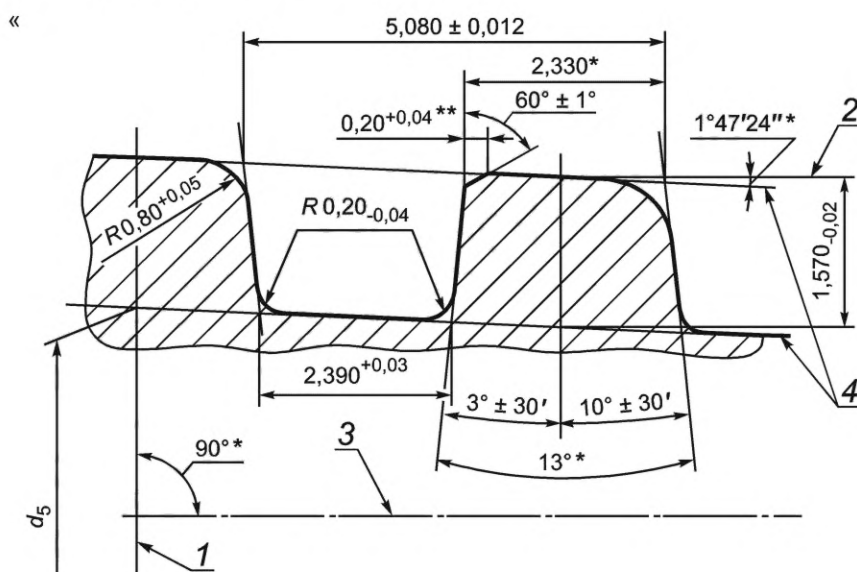


\* Размеры для справок.

\*\* Вместо фаски может быть выполнено скругление радиусом не более  $0,20^{+0,04}$  мм.

1 — основная плоскость; 2 — линия, параллельная оси резьбы; 3 — ось резьбы; 4 — образующие конуса резьбы

Рисунок 2 — Профиль резьбы калибра-пробки типов Р и К-Р

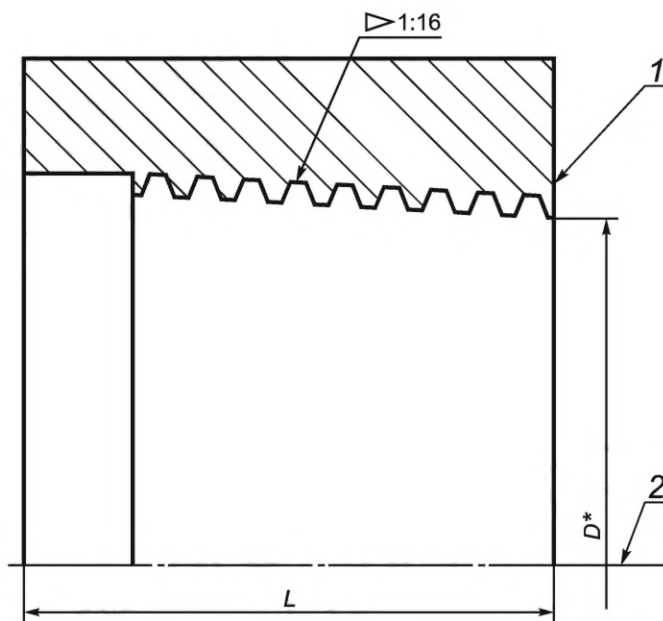


\* Размер для справок.

1 — измерительная плоскость; 2 — ось резьбы калибра

Рисунок 5 — Калибр-кольцо типов Р и К-Р



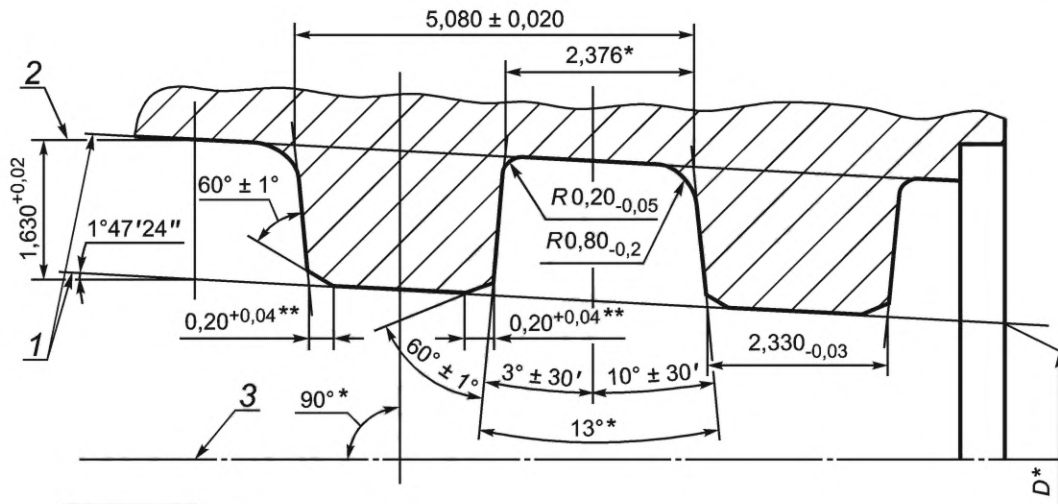

\* Размеры для справок.

\*\* Вместо фаски может быть выполнено скругление радиусом не более  $0,20^{+0,04}$  мм.

1 — образующие конуса резьбы; 2 — линия, параллельная оси резьбы; 3 — ось резьбы

Рисунок 6 — Профиль резьбы калибра-кольца типов Р и К-Р».

Пункт 5.2. Второй абзац. Перечисление а). Заменить слова: «калибров-пробок типов К-Г-Р и К-Г-Г соответственно на длине  $l_1$  и  $l_2$ » на «калибров-пробок типа К-Г-Г на длине  $l_2$ ».

Пункт 5.3 дополнить словами: «— соседними или разделенными любым числом витков».

Пункт 5.4. Заменить слово: «площадки» на «вершины и впадины резьбы».

Пункт 5.5. Первый абзац. Заменить слова: «При припасовке калибров-колец типов Р и Г соответственно к калибрам-пробкам типов К-Г-Р и К-Г-Г расстояние между измерительными плоскостями новых калибров должно быть равно номинальным значениям  $l_1$  и  $l_2$  соответственно с предельными отклонениями  $\pm 0,10$  мм» на «При припасовке калибров-колец типа Г к калибрам-пробкам типа К-Г-Г расстояние между измерительными плоскостями новых калибров должно быть равно ( $l_2 \pm 0,10$ ) мм».

Пункт 5.9 исключить.

Пункт 5.10 изложить в новой редакции:

«5.10 Комплект калибров для обсадных труб каждого наружного диаметра и типа соединения должен состоять из контрольных и рабочих резьбовых и гладких калибров, указанных в 4.1.

По требованию заказчика могут быть изготовлены отдельно резьбовые и гладкие калибры-пробки и калибры-кольца».

Приложение А. Пункт А.2. Исключить тип: «К-Г-Р»;

таблица А.2. Первую строку исключить.

Библиографические данные. УДК дополнить цифрами: «: 006.354».

(ИУС № 3 2022 г.)

**Поправка к ГОСТ 25575—2014 Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы и основные размеры**

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 12 2021 г.)