
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
55682.7—
2017
(EN 12952-7:
2012)

**КОТЛЫ ВОДОТРУБНЫЕ
И КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

Часть 7

Требования к оборудованию котлов

(EN 12952-7:2012, MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ») на основе собственного перевода на русский язык европейского стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 244 «Оборудование энергетическое стационарное»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2017 г. № 1727-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту EN 12952-7:2012 «Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 7. Требования к оборудованию котлов» (EN 12952-7:2012 «Water-tube boilers and auxiliary installations — Part 7: Requirements for equipment for the boiler») путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом.

Внесение указанных технических отклонений направлено на учет потребностей национальной экономики Российской Федерации и/или особенностей российской национальной системы стандартизации.

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов европейским стандартам, используемых в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р ЕН 12952-7—2013

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Общие требования к паровым и водогрейным котлам	4
4.1	Устройства безопасности от превышения заданного давления	4
4.2	Система подачи топлива/тепла	4
4.3	Системы золошлакоудаления	4
4.4	Системы очистки дымовых газов	4
4.5	Требования к регулирующим и ограничительным устройствам	4
4.6	Люки и лючки для чистки, осмотра и лазы	5
4.7	Питательные трубопроводы и защита для предотвращения обратного тока питательной воды	7
4.8	Подключение паровых и водогрейных котлов	8
5	Дополнительные требования к паровым котлам	8
5.1	Требования к насосам	8
5.2	Запорные и дренажные устройства	9
5.3	Минимальный уровень воды	9
5.4	Приборы, показывающие уровень воды и расхода	10
5.5	Контроль подачи и устройство защиты от недостатка воды	10
5.6	Приборы для измерения давления и температуры	11
5.7	Маркировка	11
6	Дополнительные требования к водогрейным котлам	11
6.1	Требования к водогрейным установкам	11
6.2	Требования к насосам	12
6.3	Запорные приспособления и сбросные устройства	13
6.4	Минимальный уровень воды и устройство линий прямых и обратных трубопроводов	13
6.5	Приборы, показывающие уровень воды и расхода	13
6.6	Регулировка подачи и сброса воды и устройства защиты от недостатка воды	14
6.7	Устройства защиты при достижении минимального давления	15
6.8	Устройства безопасности для защиты от превышения температуры	15
6.9	Приборы для измерения давления и температуры	15
6.10	Идентификационная маркировка	15
7	Дополнительные требования к установкам без постоянного надзора	16
7.1	Общие сведения	16
7.2	Паровые котлы	16
7.3	Водогрейные котлы	17
8	Окончательные испытания устройств безопасности	18
8.1	Проведение испытаний	18
8.2	Части оборудования на стороне воды и пара	19

8.3 Части оборудования топливоподачи	19
8.4 Контур защиты	19
8.5 Инструкции по эксплуатации	19
9 Малые котельные установки	20
9.1 Паровые котлы	20
9.2 Водогрейные котлы	20
Приложение А (обязательное) Содорегенерационный котел (котел для сжигания черного щелока)	22
Приложение В (справочное) Примеры исполнения водогрейных котлов	24
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов европейским стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте	43
Библиография	44

Введение

Серия национальных стандартов ГОСТ Р 55682, гармонизированная с серией европейских стандартов EN 12952, состоит из следующих частей, объединенных под общим названием «Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование»:

- Часть 1. Общие положения;
- Часть 2. Материалы для деталей котлов, работающих под давлением, и для вспомогательных устройств;
- Часть 3. Конструирование и расчет узлов, работающих под давлением;
- Часть 4. Расчет в процессе эксплуатации предполагаемого срока службы котла;
- Часть 5. Конструктивное исполнение и технология производства частей котла, работающих под давлением;
- Часть 6. Контроль и испытания в процессе изготовления, документация и маркировка частей котла, работающих под давлением;
- Часть 7. Требования к оборудованию для котлов;
- Часть 8. Требования к топкам котлов, работающих на жидких и газообразных топливах;
- Часть 9. Требования к топкам котлов, работающих на пылеугольном топливе;
- Часть 10. Требования к защитным устройствам от превышения допустимого давления;
- Часть 11. Требования к ограничительным устройствам котлов и котельно-вспомогательного оборудования;
- Часть 12. Требования к качеству питательной и котельной воды;
- Часть 13. Требования к установкам газоочистки;
- Часть 14. Требования к установкам очистки дымовых газов от оксидов азота (DENOX), применяющихся сжиженный аммиак и водный раствор аммиака;
- Часть 15. Приемочные испытания;
- Часть 16. Требования к топочным устройствам котлов со слоевым сжиганием и сжиганием в кипящем (псевдоожиженному) слое твердого топлива;
- Часть 17. Руководящее указание по привлечению независимой от изготовителя инспектирующей организации;
- Часть 18. Руководство по эксплуатации.

Хотя указанные выше части серии стандартов можно использовать каждую отдельно, все части являются взаимосвязанными. При конструировании и изготовлении котлов, потребуется применение нескольких частей одновременно с целью удовлетворения всех требований стандарта, объединенных общим наименованием «Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование».

Примечание — Части 4 и 15 не требуются на этапе проектирования, изготовления и монтажа котла.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**КОТЛЫ ВОДОТРУБНЫЕ
И КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Часть 7

Требования к оборудованию котлов

Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 7. Requirements for equipment for the boiler

Дата введения — 2019—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает всесторонние требования к материалам, применяемым для изготовления деталей (для водотрубных котлов), работающих под давлением и привариваемых к элементам, работающим под давлением.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие национальные стандарты:

ГОСТ Р ЕН 12952-1—2012 Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 1. Общие положения

ГОСТ Р 55682.5—2017 (ЕН 12952-5:2011) Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 5. Конструктивное исполнение и технология производства частей котла, работающих под давлением

ГОСТ Р 55682.6—2017 (ЕН 12952-6:2011) Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 6. Контроль и испытания в процессе изготовления, документация и маркировка деталей котла, работающих под давлением

ГОСТ Р 55682.8—2013 (ЕН 12952-8:2002) Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 8. Требования к топкам котлов, работающих на жидких и газообразных топливах

ГОСТ Р 55682.9—2013/ЕН 12952-9:2003 Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 9. Требования к топочным устройствам котлов, работающих на пылевидном твердом топливе

ГОСТ Р 55682.10—2013/ЕН 12952-10:2002 Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 10. Требования к защитным устройствам от превышения допустимого давления

ГОСТ Р 55682.11—2013/ЕН 12952-11:2007 Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 11. Требования к ограничительным устройствам котлов и котельно-вспомогательного оборудования

ГОСТ Р 55682.12—2013/ЕН 12952-12:2003 Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 12. Требования к качеству питательной и котельной воды

ГОСТ Р 55682.13—2013/ЕН 12952-13:2003 Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 13. Требования к установкам газоочистки

ГОСТ Р 55682.14—2013/ЕН 12952-14:2004 Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 14. Требования к установкам очистки дымовых газов от оксидов азота (DENOX), применяющих сжиженный аммиак и водный раствор аммиака

ГОСТ Р 55682.16—2013/ЕН 12952-16:2003 Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование. Часть 16. Требования к топочным устройствам котлов со слоевым сжиганием и сжиганием в кипящем (псевдоожженном) слое твердого топлива

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р ЕН 12952-1, ГОСТ Р 55682.8, ГОСТ Р 55682.9, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Типы конструкции паровых и водогрейных котлов

3.1.1 **котел с естественной циркуляцией** (natural circulation steam boiler): Паровой и водогрейный котел, в котором превращаемая в пар или нагреваемая вода циркулирует благодаря разнице плотности воды или воды и пароводяной смеси (силы тяжести) (см. рисунок В.3-1).

3.1.2 **котел с принудительной циркуляцией** (forced or assisted circulation steam boiler): Паровой и водогрейный котел, в котором превращаемая в пар или нагреваемая вода циркулирует с помощью насосов (см. рисунок В.3-2).

3.1.3 **прямоточный котел (с однократной принудительной циркуляцией)** (once-through steam boiler): Паровой котел без или с сепаратором, в котором подача воды осуществляется с помощью питательного насоса и вода при однократной циркуляции полностью или практически полностью превращается в пар, а также в котором нагрев воды происходит при однократной циркуляции с помощью циркуляционных насосов с отделением пара от воды в барабане (двухстороннем барабане) (см. рисунок В.3-3) или проточный котел с нижним распределением воды (см. рисунки В.3-4 и В.4-9).

3.1.4 **паровой водогрейный котел-utiлизатор** (waste heat steam boiler and hot water generator): Котел для использования сбросного тепла из внешних источников, например газовых турбин, доменных печей.

3.2 **границы паровых и водогрейных котлов** (limits of steam boilers and hot water generators): Границы пространства пара или воды, находящиеся между запорной арматурой парового или водогрейного котла на входном, выходном, напорном, перепускном и продувочном трубопроводе. Корпуса запорной арматуры и соединяющие трубопроводы относятся к границам паровых и водогрейных котлов.

3.3 **паровая и водогрейная установка** (steam boiler and hot water generating plant): Установка, состоящая из водотрубного котла и частей его оборудования в соответствии с определением ГОСТ Р ЕН 12952-1.

3.4 **система подачи топлива/тепла** (heat supply system): Совокупность элементов, по которым энергия топлива (включая электроэнергию и энергию отводимого тепла) поступает в паровой или водогрейный котлы.

3.5 Классификация систем поддержания давления (водогрейные установки)

3.5.1 **установка с собственным поддержанием давления** (internally pressurized systems): Установка, в которой давление создается давлением насыщения, соответствующим температуре на выходе из установки (см. рисунки В.3-1, В.3-4 и В.4-9).

3.5.2 установка с поддержанием давления извне (externally pressurized systems): Установка, в которой давление поддерживается при использовании таких систем, как газовый объем или насосы поддержания давления (см. рисунки В.4-1—В.4-8, В.4-10—В.4-13).

3.6 система расширения (расширительный сосуд и бак) [expansion system (vessel and tank)]: Резервуар, используемый для приема дополнительного объема воды, возникающего под воздействием температуры.

3.6.1 расширительные сосуды: Сосуды, находящиеся под давлением (см. ГОСТ Р 55682.6).

3.6.2 расширительные резервуары: Сосуды, не находящиеся под давлением (см. ГОСТ Р 55682.6).

3.7 время снижения уровня (sinking time): Время, в течение которого уровень воды при непрерывной подаче питательной воды и при максимальной паропроизводительности от допустимого минимального уровня воды (МУВ) опускается до наивысшей точки газохода (НТГ) (см. 4.5.2).

П р и м е ч а н и е — Для теплофикационных водогрейных котлов применимо только в случае собственного поддержания давления (см. рисунок В.3-1, В.3-4 и В.4-9).

3.8 максимальная производительность при длительной работе; (МДП) [maximum continuous rating (MCR)]: Максимальная непрерывная паропроизводительность, которая может быть обеспечена при непрерывной работе на расчетных параметрах пара (см. ГОСТ Р 55682.6).

3.9 допустимая тепловая мощность (теплопроизводительность) (allowable heat output): Максимальная достигаемая при длительной работе тепловая мощность (водяной поток, умноженный на разницу энтальпии на выходе и входе), при которой допускается эксплуатация котла.

3.10 максимальное допустимое давление (maximum allowable pressure): Указанное разработчиком максимальное давление, на которое рассчитано оборудование. Оно определено разработчиком для определенных элементов установки.

П р и м е ч а н и е — В этом случае речь идет о точке подключения защитных и предохранительных устройств или о максимальной точке оборудования под давлением или иной указанной точке.

3.11 допустимая температура на линии подачи (allowable flow temperature): Максимальная температура, с которой допускается эксплуатация водогрейного котла.

3.12 регулятор (control): Устройство, используемое для настройки регулируемых величин (например, уровня воды, давления, температуры) на заранее установленное заданное значение.

3.13 ограничитель (limiters): Измерительный преобразователь, который при достижении установленного значения (например, давления, температуры, потока, уровня воды) отключает подачу энергии и блокирует ее включение; впоследствии разблокировка должна быть осуществлена вручную (см. ГОСТ Р 55682.6).

3.14 отказоустойчивость (fail-safe): Любая функциональная единица является отказоустойчивой, если она обладает способностью оставаться в безопасном состоянии в случае появления определенных сбоев или неисправностей (например, каких-либо внутренних сбоев или неисправностей).

3.15 самоконтролирующийся (self-monitoring): Регулярное и автоматическое определение того, что все выбранные части устройства безопасности в состоянии функционировать в соответствии с назначением.

3.16 резервирование (redundancy): Обеспечение наличия более одного прибора или системы таким образом, чтобы в случае неисправности требуемые функции были тем не менее обеспечены.

3.17 независимость (independent): Способность функционировать необходимым образом без наличия другого оборудования (см. ГОСТ Р 55682.6).

3.18 надежность (reliability): Способность осуществлять функцию в соответствии с назначением в указанных условиях и в течение определенного периода времени.

3.19 блокировка (lock-out): Блокировка подачи энергии, требующая вмешательства вручную для восстановления рабочего состояния.

3.20 позлементное испытание (unit test): Отдельное испытание каждого элемента устройства безопасности.

3.21 функциональное испытание (functional test): Испытание устройства безопасности с целью установления выполнения предусмотренной функции (см. ГОСТ Р 55682.6).

3.22 постоянный контроль (permanent supervision): Контроль, при котором оператор (рабочник котельной) находится на таком близком расстоянии от котла, котельной, места обслуживания или дежурного поста, что располагает достаточным временем для вмешательства в случае возникновения опасной ситуации.

4 Общие требования к паровым и водогрейным котлам

4.1 Устройства безопасности от превышения заданного давления

Каждый паровой или водогрейный котел должен быть оборудован устройствами безопасности для защиты от избыточного давления в соответствии с ГОСТ Р 55682.10.

4.2 Система подачи топлива/тепла

4.2.1 Для подачи топлива/тепла в паровые и водогрейные котлы применимы следующие части настоящего стандарта:

- жидкого и газообразного топлива — ГОСТ Р 55682.8;
- для твердого топлива — ГОСТ Р 55682.9 или ГОСТ Р 55682.16.

4.2.2 Подача топлива/тепла должна соответствовать допустимой тепловой мощности и предусмотренному режиму эксплуатации.

4.2.3 При нормальном завершении работы или блокировке оставшегося остаточного тепла стенок в камере сгорания котла и в дымовых трубах температура жидкости не должна в привести к образованию пара/горячей воды (например, выпаривание воды).

Эти требования выполняются, если:

- показано, что после прекращения нагрева температура дымовых газов в газоходе падает ниже максимального уровня газохода (НТГ) 400 °С, прежде чем уровень воды опустится ниже минимального уровня воды (МУВ) до 5 мм над наивысшим дымоходом (НТГ); или
- снабжение питательной водой обеспечивает надежное охлаждение газоходов при внезапном изменении рабочих параметров (см., например, 5.1.1.2); или
- используют в горелках для нефтяного, газового или порошкообразного топлива (кроме слива шлака или кирпичной подкладки печей или дымоходов); или
- температура нагревается только посредством газов, которые не превышают температуру 400 °С.

4.3 Системы золошлакоудаления

Необходимо обеспечить требования ГОСТ Р 55682.9 или ГОСТ Р 55682.16.

4.4 Системы очистки дымовых газов

Требования к системам очистки дымовых газов изложены в ГОСТ Р 55682.13 и ГОСТ Р 55682.14.

4.5 Требования к регулирующим и ограничительным устройствам

4.5.1 Все ограничительные устройства и трубопроводы, их подключения должны быть рассчитаны в соответствии с ГОСТ Р 55682.11. Электрические контуры безопасности в соответствии с [1] (см. система безопасности в таблице 4.6-1 и приложении В).

4.5.2 Функциональное испытание ограничительных устройств должно быть выполнимо в любое время для каждого рабочего состояния. Если какая-либо часть функционального испытания требует замедления или выключения подачи топлива/тепла, то в этом случае задержка времени не должна превышать установленного разработчиком значения. Для котлов с ограничительными устройствами уровня воды задержка времени не должна превышать времени, которое необходимо для снижения уровня воды от контролируемого минимального до допустимого МУВ при максимальной производительности и длительной работе:

а) для паровых котлов в случае прерывистого питания, а также при максимальной допустимой выработке пара:

$$t = \frac{V}{Q_{st} v_{st}};$$

б) для водогрейных котлов в случае прерывистого питания и циркуляции, а также при допустимой выработке пара:

$$t = \frac{V}{Q_{HW} v_{HW}},$$

где t — продолжительность снижения уровня, мин;

V — объем воды между НТГ до МУВ (минимальный уровень воды), м³;

Q_{st} — допустимая выработка пара, кг/мин;

Q_{HW} — вычисляемая на основании допустимой тепловой мощности эквивалентная выработка пара, кг/мин;

v_{st} — удельный объем воды при температуре насыщенного пара, м³/кг;

v_{HW} — удельный объем воды, м³/кг.

4.5.3 Результат срабатывания ограничительных устройств должен однозначно доводиться до сведения оператора котельной, например включением светового сигнала.

4.6 Люки и лючки для чистки, осмотра и лазы

4.6.1 В паровых и водогрейных котлах должны предусматриваться люки и лючки, с помощью которых могут осуществляться чистка и осмотр внутренних и наружных поверхностей. Необходимо также обеспечить возможность доступа в паровое и водяное пространство, в топочную камеру и газоходы.

4.6.2 Конструктивные части, используемые для подачи воды или пара, имеющие внутренний диаметр более 1200 мм и при диаметре более 800 мм и длине более 2000 мм, должны выполняться с учетом возможности осмотра и ревизии. Необходимо оборудовать встроенные элементы таким образом, чтобы не препятствовать осмотру котла, или обеспечивать возможность их снятия.

4.6.3 В коллекторах и аналогичных конструктивных элементах должна быть предусмотрена возможность для осмотра:

- внутренний диаметр от 80 мм — при возможном скоплении шламов;
- внутренний диаметр от 150 мм — во всех остальных случаях.

Возможность осмотра должна включать:

- отверстия для головы, руки;
- смотровые отверстия;
- возможность применения подходящего оборудования для осмотра (например, эндоскопов).

4.6.4 В отношении размеров и расположений отверстий в водяных или паровых пространствах действительно следующее:

а) люки должны иметь минимальные размеры 320 × 420 мм или диаметр в свету 420 мм. Требуется, чтобы высота упора или кольца не превышала 300 мм, для конического варианта — 350 мм. По конструктивным соображениям допускается уменьшение размеров отверстий для люков до 300 × 400 мм или диаметром в свету 400 мм. Для высоты упора или колец в этих случаях максимальное значение ограничено 150 мм, а для конического варианта — 175 мм. Расположение см. по таблице 4.6-1;

б) люки должны иметь минимальные размеры 220 × 320 мм или диаметр в свету 320 мм. Необходимо, чтобы высота упора или кольца не превышала 100 мм, для конического варианта — 120 мм. Расположение см. по таблице 4.6-1;

с) смотровые отверстия должны иметь минимальные размеры 100 × 150 мм или диаметр в свету 120 мм. Необходимо, чтобы высота упора или кольца не превышала 65 мм, для конического варианта — 95 мм. Расположение см. по таблице 4.6-1;

д) минимальный диаметр гляделки следует иметь 50 мм. Гляделки должны быть предусмотрены только в том случае, когда по конструктивным причинам невозможно выполнить лючок или люк. Расположение см. по таблице 4.6-1;

е) смотровые штуцера должны иметь диаметр в свету приблизительно 50 мм. Они могут быть расположены по оси или радиально в соответствии с рисунком 4.6-1. От радиальных смотровых штуцеров можно отказаться, если вместо них рационально использовать имеющиеся отводящие и подводящие трубы.

Таблица 4.6-1 — Выбор типа и минимального количества люков

Диаметр в свету, мм	Длина, мм	Тип и минимальное количество необходимых отверстий
Не более 300	—	По согласованию, как часть предварительного испытания
От 300 до 450	Не более 1200	Два смотровых отверстия на торцевой поверхности
	Не более 1500	Смотровое отверстие в средней трети цилиндрической длины или на торцевой поверхности
	Более 1500	Не менее двух смотровых отверстий, по одному вблизи концов коллектора или на торцевых поверхностях, причем расстояние между смотровыми отверстиями не должно превышать 2000 мм

Окончание таблицы 4.6-1

Диаметр в свету, мм	Длина, мм	Тип и минимальное количество необходимых отверстий
От 450 до 600	Не более 1500	Смотровое отверстие в средней трети цилиндрической длины
	От 1500 до 3000	Смотровое отверстие в средней трети цилиндрической длины или два смотровых отверстия, по одному вблизи концов коллектора или на торцевых поверхностях, причем расстояние между смотровыми отверстиями не должно превышать 2000 мм
	Более 3000	Количество смотровых отверстий увеличивается соответственно. В цилиндре максимальное расстояние между люками не должно превышать 3000 мм, между смотровыми отверстиями — не более 2000 мм. По одному смотровому отверстию предусмотреть вблизи концов коллектора или на торцевых поверхностях
От 800 до 1200	Не более 2000	Смотровое отверстие в средней трети цилиндрической длины или два смотровых отверстия вблизи концов коллектора или на торцевых поверхностях
	Более 2000	Один лаз
Более 1200	—	Лаз

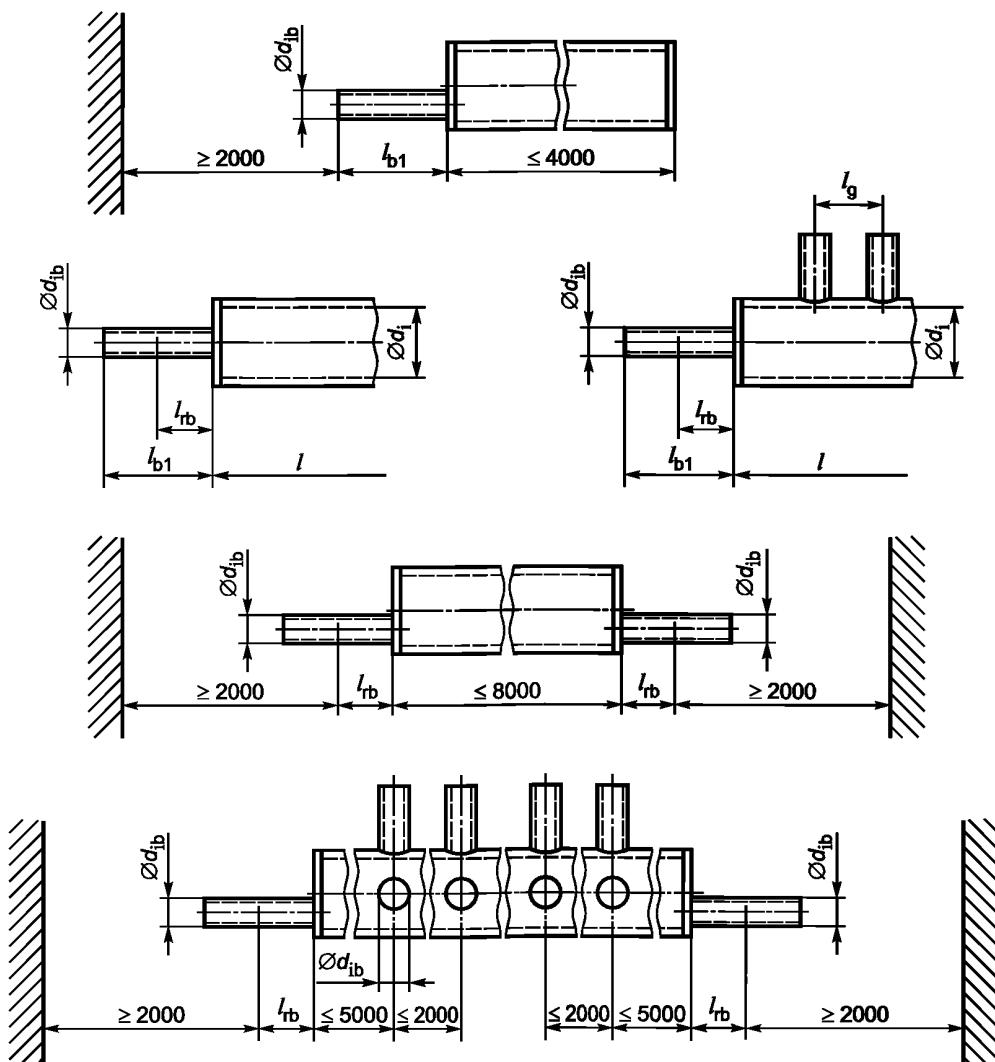


Рисунок 4.6-1, лист 1 — Примеры расположения отверстий

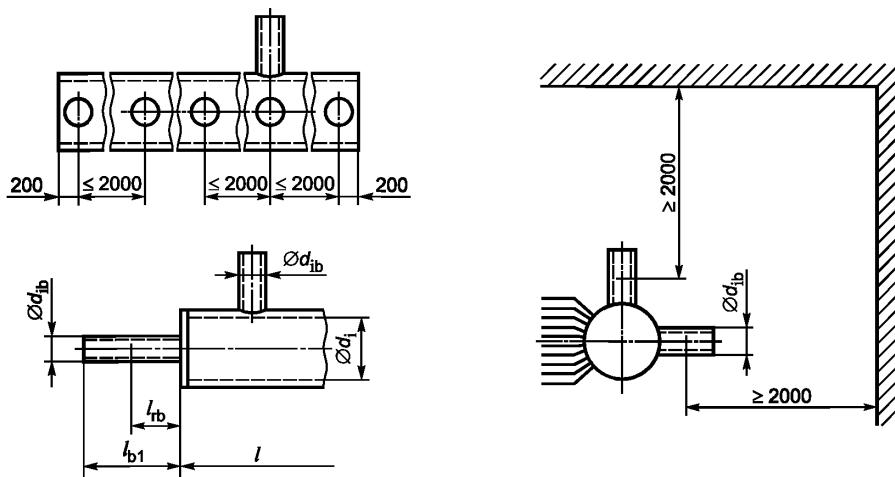


Рисунок 4.6-1, лист 2

4.6.5 В отношении размеров люков и лазов, не находящихся в водяных или паровых пространствах, но предназначенных для ревизии, распространяются следующие требования:

а) люки для осмотра при использовании вспомогательных устройств и средств индивидуальной защиты должны иметь минимальный диаметр в свету 600 мм. Минимальный размер люков для осмотра по конструктивным соображениям может быть уменьшен до диаметра в свету 500 мм. Для высоты упоров или кольца максимальный размер ограничен 250 мм;

б) люки для осмотра без использования вспомогательных устройств и средств индивидуальной защиты должны иметь минимальные размеры свету 320×420 мм. Минимальный размер люков для осмотра по конструктивным соображениям может быть уменьшен до минимального размера в свету 300×400 мм. Для высоты упора или кольца в этих случаях максимальный размер ограничен 150 мм, для конического варианта — 175 мм;

с) смотровые отверстия или гляделки должны иметь минимальные размеры 100×150 мм или диаметр в свету 120 мм.

4.6.6 Люки для осмотра и смотровые отверстия, в которых внутреннее давление прижимает крышку к плоскому уплотнению, должны иметь минимальную ширину опоры 15 мм для люков и отверстий для головы. Для отверстий для головы ширину опоры можно уменьшить до 10 мм. Общий зазор между рамой и передним и задним выступом такой крышки не должен превышать 3 мм, то есть 1,5 мм со всех сторон, а высота переднего выступа должна быть достаточной для установки уплотнения.

Необходимо, чтобы выбор материала уплотнения в сочетании с расчетом такой крышки обеспечивал достаточное и надежное уплотнение.

4.7 Питательные трубопроводы и защита для предотвращения обратного тока питательной воды

4.7.1 В каждом трубопроводе питательной воды, ведущем к паровым и водогрейным котлам, необходимо предусмотреть защиту от обратного тока воды и установить запорную арматуру. В случае отсутствия арматуры и приспособлений для предотвращения обратного тока в непосредственной близости от подключения на промежуточном участке трубопровода должна быть предусмотрена возможность сброса давления.

Для прямоточных котлов (котлов с однократной принудительной циркуляцией), у которых в случае прекращения подачи питательной воды подача топлива/тепла автоматически прекращается, устройство блокировки и приспособление для предотвращения обратного тока не требуется, если питательный насос гарантирует невозможность движения потока в обратном направлении.

4.7.2 Трубопровод питательной воды следует подключить к паровым и водогрейным котлам, кроме прямоточных котлов, таким образом, чтобы при негерметичности устройства для предотвращения обратного тока уровень воды оставался выше максимальной точки опускной трубы.

4.7.3 Питательные насосы должны иметь возможность отключения от общих всасывающих и напорных трубопроводов.

4.7.4 В случае обратного тока через питательный насос всасывающий трубопровод между запорным клапаном и насосом должен быть рассчитан на полное давление, или необходимо предусмотреть устройство, исключающее возникновение опасных ситуаций при закрытии запорного клапана на всасывающей линии.

4.8 Подключение паровых и водогрейных котлов

Если на паровых или водогрейных котлах, соединенных несколькими общими линиями с другими паровыми или водогрейными котлами, при их ревизии запорные клапаны на линиях горячей или питательной воды не демонтируются, то для обеспечения безопасности в закрытом положении блокирующих и защищенных от несанкционированного включения устройств необходимо предусмотреть промежуточные воздушники.

5 Дополнительные требования к паровым котлам

5.1 Требования к насосам

5.1.1 Количество питательных насосов

5.1.1.1 Достаточно одного насоса, если выполнены следующие требования:

а) в случае неисправности источника энергии для питательного насоса подача топлива или тепла должна автоматически выключаться;

б) паровой котел должен быть оборудован системой сжигания мазута или газа, или необходимо обеспечить такую конструкцию котла, которая после выключения подачи топлива/тепла не позволяла бы недопустимое испарение имеющегося запаса воды в паровом кotle вследствие накопленной теплоты в топке и газовых трактах котла. Это требование считается выполненным, например, если подтверждено, что после выключения топлива по инерции от полной нагрузки температура дымового газа на высоте НТГ не превышает 400 °C до того, как уровень воды опустится от отметки МУВ до 50 мм над НТГ.

5.1.1.2 Паровые котельные установки, не соответствующие требованиям 5.1.1.1, требуется оборудовать не менее чем двумя питательными насосами.

5.1.2 Производительность (подача) питательных насосов

5.1.2.1 Производительность питательных насосов должна соответствовать не менее 1,25-кратной максимальной паропроизводительности. По соображениям безопасности достаточно 1,15-кратной максимальной паропроизводительности. Однако по условиям эксплуатации может потребоваться больший множитель.

В прямоточных котлах (с однократной принудительной циркуляцией) достаточно производительности минимум 1,0-кратной максимальной производительности парообразования.

Если котловая вода переходит в пар в объемах, больших 5 % допустимого парообразования, то производительность питательных насосов следует увеличить на соответствующее количество процентов, например, если отделение пара составляет 8 % допустимого парообразования, то производительность питательных насосов должна быть увеличена на 8 %.

5.1.2.2 Питательные насосы одновременно с обеспечением требуемого в 5.1.2.1 объема подачи питательной воды при максимальном допустимом давлении обеспечивать подачу воды, соответствующую допустимому объему парообразования, но при 1,1-кратном допустимом рабочем избыточном давлении в котле.

Если устройство безопасности от превышения избыточного давления в состоянии отводить полученный пар при менее чем 10-процентном превышении рабочего избыточного давления, то можно учитывать подачу насоса с коэффициентом менее чем 1,1.

5.1.2.3 Если согласно 5.1.1.2 требуется не менее двух питательных насосов, то действительно следующее:

а) при неисправности питательного насоса с наибольшей производительностью оставшиеся питательные насосы должны удовлетворять требованиям 5.1.2.1 и 5.1.2.2;

б) необходимо обеспечить два независимых друг от друга источника энергии. В исключительных случаях допускается подключать все паровые приводы питательных насосов к одному источнику пара. Питательные насосы следует подключать к источникам энергии таким образом, чтобы при выходе

из строя одного из источников энергии остающиеся в рабочем состоянии питательные насосы соответствовали требованиям 5.1.2.1 и 5.1.2.2. В случае электрического привода достаточно одной переключающей по сборной шине линии на каждое приводное устройство питательного насоса;

с) в котельных установках с блочным переключением для второго питательного насоса достаточно 0,5-кратного значения допустимой паропроизводительности в том случае, если гарантировано, что при неисправности питательного насоса для допустимого парообразования подача топлива/тепла самостоятельно регулируется соответствующим образом. Изменение подачи воды должно учитываться измерительными устройствами второго насоса;

д) в котлах с принудительной циркуляцией резервный циркуляционный насос при неисправности рабочего насоса или при переходе ниже МУВ (см. 4.5.2) должен находиться в эксплуатации в течение периода снижения уровня воды;

е) в прямоточных котлах с однократной принудительной циркуляцией резервный питательный насос в случае неисправности рабочего насоса или падения значения расхода ниже минимального должен включаться в течение определенного разработчиком промежутка времени таким образом, чтобы исключить недопустимый выход за диапазон температур.

5.1.2.4 В отношении подачи и высоты подачи питательных насосов особые требования не предъявляются, если два ограничителя уровня воды в случае выхода за допустимые пределы минимального уровня отключают и блокируют подачу топлива/тепла и после выключения подачи топлива/тепла аккумулированное в топке и газовых трактах тепло не допускает испарения имеющегося запаса воды в кotle.

5.1.3 Циркуляционные насосы

5.1.3.1 В котлах с принудительной циркуляцией достаточно одного циркуляционного насоса, если:

а) в случае неисправности источника энергии циркуляционного насоса подача топлива/тепла прекращается и выполняются требования согласно 5.1.1.1, перечисление б);

б) если для работы парового котла в качестве топлива используются только газы, температура которых не превышает 400 °С, или подтверждается, что более высокие температуры не представляют опасности и риска.

5.1.3.2 Котлы с принудительной циркуляцией, не соответствующие 5.1.3.1, должны иметь не менее двух циркуляционных насосов. В отношении нескольких котлов с принудительной циркуляцией котельной установки достаточно одного общего резервного циркуляционного насоса, если он может быть подключен к каждому паровому котлу.

5.1.3.3 В случае неисправности одного циркуляционного насоса при достижении требуемого минимального расхода в циркуляционной системе должно сработать предупредительное устройство.

5.1.3.4 В отношении источников энергии для циркуляционных насосов действителен 5.1.2.3, перечисление б).

5.2 Запорные и дренажные устройства

5.2.1 Каждый парогенератор должен быть оборудован достаточным количеством устройств, используемых для надежной блокировки системы, за исключением блочного переключения. Такие устройства следует установить по возможности максимально близко к паровому котлу.

В случае последовательного включения запорных устройств, установленных друг за другом на расстоянии, трубопроводы, расположенные между ними, должны быть оборудованы приспособлениями для сброса воздуха и слива конденсата.

5.2.2 Паровые котлы необходимо оборудовать дренажами. Эти дренажи и их штуцера должны быть защищены от воздействия дымовых газов. Самозакрывающиеся продувочные устройства должны допускать блокировку в закрытом положении, если только на линии не установлено дополнительное запорное устройство.

5.2.3 Автоматические устройства, с помощью которых может быть понижен уровень воды ниже МУВ (см. 5.3), разрешается применять только тогда, когда выполнены следующие требования:

Паровой котел должен быть оборудован подачей мазута или газа или должна быть обеспечена такая конструкция подвода топлива/тепла, после выключения которой накопленной теплоты в топке и газоходах котла было бы недостаточно для испарения имеющегося запаса воды в паровом кotle.

5.3 Минимальный уровень воды

5.3.1 Для каждого парогенератора (кроме прямоточных котлов) необходимо определить минимальный уровень воды и маркировать его.

Допустимый МУВ должен быть не менее 150 мм и выше:

- наивысшей обогреваемой точки барабана;
- верхней образующей самой верхней опускной трубы, подключенной к барабану.

У котлов с двумя барабанами, внешние трубы испарителя которых расположены между ними, указанные трубы не рассматриваются в качестве опускных.

5.3.2 Если применим 5.1.1.1, перечисление б), то устройство индикации уровня воды необходимо устанавливать таким образом, чтобы индикация уровня находилась на 50 мм выше уровня НТГ.

5.4 Приборы, показывающие уровень воды и расхода

5.4.1 Каждый паровой котел, эксплуатируемый с паровым пространством, требуется оборудовать не менее чем двумя приборами, позволяющими машинисту котла непосредственно определять уровень воды, необходимый для поддержания котла в рабочем состоянии (смотровым стеклом уровня воды). Смотровое стекло уровня воды может быть заменено:

- а) двумя дистанционными указателями уровня воды;
- б) одним отображающим уровень воды регулятором или ограничителем уровня воды. Индикация предельных значений, важных с точки зрения безопасности, является достаточной.

В качестве приспособления непосредственной индикации уровня воды подходит смотровое стекло уровня воды на регуляторе или ограничителе.

В случае, приведенном в перечислении а), смотровое стекло может не находиться в поле зрения ответственного за подачу питательной воды работника котельной.

5.4.2 Соединительные трубы между паровым котлом и локальными приспособлениями указания уровня воды должны иметь диаметр в свету не менее 25 мм. Если приборы указания уровня воды подключены ко всем соединительным трубопроводам или соединительные трубы на стороне воды имеют длину свыше 500 мм, то соединительный трубопровод на стороне воды должен иметь диаметр в свету не менее 50 мм. Пароподводящие соединительные трубы должны быть изготовлены таким образом, чтобы исключить образование конденсата. Соединительные трубы на стороне воды должны быть расположены горизонтально по отношению к приборам для указания уровня воды.

В том случае, если необходимо использовать косвенные методы испытаний, то импульсные линии к датчикам на стороне пара и стороне воды должны быть заполнены конденсатом, а ограничитель — находиться под уровнем воды. Импульсные линии к датчику могут иметь меньший диаметр.

5.4.3 Приборы указания уровня воды должны иметь возможность продувки и отсечения от парового котла. В случае применения кранов их рабочее положение следует соответствующим образом обозначить.

5.4.4 Нижнюю границу диапазона индикации смотрового стекла уровня воды необходимо определить на расстоянии минимум 30 мм ниже МУВ (см. также 5.1.1.1, перечисление б).

5.4.5 На каждом смотровом стекле уровня воды должен быть четко и надежно маркирован риской и аббревиатурой МУВ в соответствии с требованием 5.3.

5.4.6 Все смотровые стекла уровня воды требуется оборудовать внутренними самозакрывающимися устройствами безопасности. Цилиндрические смотровые стекла уровня воды — устройством, защищающим от повреждений и разрыва смотровых стекол.

5.4.7 Продувочные трубопроводы на приборах указания уровня воды, регуляторах и ограничителях уровня воды должны подключаться безопасным образом. Действия по продувке должны быть однозначно идентифицированы.

5.4.8 Прямоточные котлы нужно оборудовать по меньшей мере одним приспособлением указания расхода (потока), способным указывать на недостаток воды. Косвенные методы измерения допускаются.

5.4.9 Котлы с принудительной циркуляцией должны быть оборудованы по меньшей мере одним прибором указания недостаточного расхода в циркуляционной линии.

5.5 Контроль подачи и устройство защиты от недостатка воды

5.5.1 Все паровые котлы, за исключением прямоточных, следует оборудовать ограничителем уровня воды. Он должен срабатывать не позже момента перехода МУВ.

МУВ можно установить методом моделирования.

В прямоточных котлах в качестве защиты от недостатка воды необходимо устанавливать устройства безопасности (ограничители расхода или температуры), исключающие перегрев труб поверхностей нагрева.

5.5.2 Соединительные трубопроводы расположенных снаружи регуляторов и ограничителей уровня воды должны соответствовать требованиям 5.4.2. Устройства отсечения в соединительных трубопроводах ограничителей уровня могут допускать подачу тепла только в открытом состоянии (блокировка). Конструкция устройств должна допускать их функциональное испытание во всех рабочих состояниях. Это может осуществляться, где это уместно, методом моделирования (симуляции).

5.6 Приборы для измерения давления и температуры

5.6.1 Каждый паровой котел необходимо оборудовать по меньшей мере одним прибором для измерения давления в области непосредственного примыкания к верхней области парового пространства. Внутренний диаметр для соединительных трубопроводов не должен быть менее 10 мм. Необходимо учесть воздействие засорения продуктами коррозии. В соединительном трубопроводе необходимо предусмотреть гидравлический затвор и устройство подключения прибора для измерения давления. Кроме того, работники котельной должны иметь возможность в любое время считывать показание величины давления пара.

Приборы для измерения давления должны удовлетворять требованиям [2].

5.6.2 Приборы для измерения давления должны показывать избыточное давление в единицах бар. Допустимое рабочее избыточное давление требуется отметить нестираемой, хорошо видной красной риской. Взамен красной черты допускается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. Приборы для измерения давления следует установить в защищенном от высокой температуры месте.

5.6.3 Приборы для измерения температуры должны быть установлены на выходе перегревателя первой ступени и на входе и выходе последующих ступеней перегревателя и промперегревателя.

5.7 Маркировка

На каждом парогенераторе с отсечными пароперегревателями, отсечными экономайзерами и вторичными пароперегревателями необходимо предусмотреть обозначение по ГОСТ Р 55682.6 и при необходимости обозначение максимальной производительности.

6 Дополнительные требования к водогрейным котлам

6.1 Требования к водогрейным установкам

6.1.1 Нагреваемая вода обычно циркулирует в замкнутой схеме циркуляции.

6.1.2 Вода для водонагревательных установок должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 55682.12. Даже вода, выводимая на время из установки в целях регулировки изменения объема воды при повторной обратной подаче в систему, должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 55682.12.

6.1.3 Необходимо обеспечить, чтобы температура подаваемой в водогрейную установку обратной воды не выходила за пределы определенного разработчиком диапазона, кроме случаев пуска и останова.

6.1.4 Устройства поддержания давления должны быть такими, чтобы исключить существенное парообразование (например, гидравлический удар) в водогрейной установке.

6.1.5 В каждой водогрейной установке следует предусмотреть расширительное пространство для компенсации изменений объема воды под воздействием температуры как в водогрейной установке, так и у потребителей тепла. Если паровое пространство не используется в качестве расширительного в водогрейной установке, то необходимо предусмотреть отдельный расширительный сосуд или резервуар. Расширительные сосуды и расширительные резервуары, включая их соединительные трубопроводы, должны быть защищены от замерзания.

6.1.6 В случае монтажа запорной арматуры между водогрейной установкой и расширительным сосудом необходимо установить ее в заблокированное открытое положение.

6.1.7 После выключения подачи топлива/тепла не допускается возникновение роста давления или температуры, а также испарения. Избыточное тепло должно безопасно отводиться от водогрейной установки:

а) в водогрейных установках с паровым пространством (собственным поддержанием давления) необходимо соблюдение следующих требований:

1) избыточное тепло должно отводиться с помощью установленных над паровым пространством предохранительных клапанов при наличии достаточного объема воды между МУВ и вход-

ным отверстием подающей линии горячей воды. Прибор, показывающий уровень воды, необходимо устанавливать таким образом, чтобы была видна отметка 30 мм над верхним краем входного отверстия подающей линии;

2) если имеющийся объем воды в водогрейной установке для этого недостаточен, то должна быть обеспечена дополнительная подача воды. Необходимо учитывать требования к устройству подающей линии дополнительной воды (см. 6.2.1.4);

3) необходимо оборудовать водогрейную установку теплообменником, который независимо от поверхности нагрева водогрейного котла беспрепятственно должен обеспечивать защиту от превышения допустимых значений давления и температуры;

б) в водогрейных установках с поддержанием давления извне необходимо соблюдение следующих требований:

1) избыточное тепло не должно отводиться с помощью предохранительных клапанов;

2) следует определить особые меры для отвода избыточного тепла, например путем оборудования независимых теплообменников [см. 6.2.1.3, перечисление а)].

6.2 Требования к насосам

6.2.1 Насосы питательной воды

6.2.1.1 Каждая водогрейная установка должна быть оборудована как минимум одним питательным насосом или альтернативным оборудованием, если требования 6.2.1.2 недействительны.

6.2.1.2 От использования питательного насоса или альтернативного оборудования можно отказаться в случае применения установок с быстро регулируемой подачей топлива/тепла и насосом поддержания давления, если насос поддержания давления удовлетворяет требованиям 6.2.1.3, перечисление а) или 6.2.1.3, перечисление б).

6.2.1.3 Для компенсации потерь воды в водогрейной установке и подключенным к сети потребителям горячей воды расход подачи насоса питательной воды (например, насоса поддержания давления, если имеет место 6.2.1.2), кг/ч, зависит от расчета установки и системы поддержания давления:

а) в водогрейных котлах, подключаемых не напрямую к сети, а через теплообменник, производительность питательного насоса должна компенсировать потерю воды в водогрейной установке и системе трубопроводов, подключенных к стороне первичного контура теплообменника.

Производительность питательного насоса, подключенного к водогрейной установке, должна соответствовать 0,2-кратной допустимой эквивалентной выработке пара.

Для мощных водогрейных установок производительность насоса может быть снижена до 0,1-кратной допустимой эквивалентной выработке пара;

б) для водогрейных установок, подключаемых напрямую к сети горячего водоснабжения и в которых поддержание давления осуществляется с помощью газового или парового аккумулятора в расширительном сосуде (см. рисунки В.3-1—В.3-4, В.4-1 и В.4-4, В.4-7—В.4-11 и В.4-13), производительность питательного насоса необходимо рассчитать с учетом компенсации потерь воды во всей установке;

с) для водогрейных установок, подключаемых напрямую к сети горячего водоснабжения и в которых поддержание давления осуществляется с помощью насосов (см. рисунки В.4-5, В.4-6 и В.4-12), один из насосов должен эксплуатироваться как питательный с производительностью, соответствующей максимальному уменьшению объема воды в установке в результате охлаждения. Производительность можно принять как соответствующую 0,5-кратной допустимой тепловой мощности соответствующего парообразования самого мощного из всех подключенных водогрейных установок.

Другой насос, поддерживающий давление, должен иметь производительность, приблизительно в 0,2 раза превышающую величину выработки производимого пара, соответствующую допустимой теплопроизводительности самого большого из всех подключенных водогрейных котлов. Следует предпринять дополнительные меры, если потери воды во всей системе превышают производительность самого большого насоса, поддерживающего давление.

6.2.1.4 Если кроме потребления горячей воды в замкнутом отопительном контуре также предусмотрен отбор пара, то для определения производительности питательного устройства требуется отдельно подсчитать необходимое количество произведенного пара и горячей воды. Для расчета требуемого количества и определения параметров питательных насосов следует применять 5.1.

Воздушники и дренажи не считаются устройствами отбора пара.

6.2.2 Циркуляционные насосы

6.2.2.1 Для прямоточных котлов достаточно одного циркуляционного насоса, если:

а) при неисправности источника энергии отключается подача топлива или тепла, возникновение опасных рабочих состояний исключено;

б) для водогрейной установки в качестве подачи тепла используются газы, температура которых не превышает 400 °С;

с) для топок с быстрой регулировкой на пылевидном угольном топливе, мазуте или пылевидном древесном топливе горелка при уменьшении расхода на предусмотренных параметрах самостоятельно выключается и подтверждается, что благодаря накопленному в дымоходах теплу не происходит недопустимого последующего нагревания;

д) несколько водогрейных котлов одной водогрейной установки имеют один или несколько общих резервных циркуляционных насосов. Однако в случае выхода из строя источника энергии, предусмотренного для нормальной эксплуатации, необходимо гарантировать, что благодаря наличию второго источника привода может поддерживаться в работе достаточное количество циркуляционных насосов для охлаждения водогрейного котла.

6.2.2.2 Прямоточные котлы, не соответствующие 6.2.2.1, требуется оборудовать как минимум двумя циркуляционными насосами. Для нескольких прямоточных котлов одной установки достаточно одного резервного циркуляционного насоса, если предусмотрена возможность его переключения на каждый из котлов.

6.2.2.3 В случае выхода из строя одного циркуляционного насоса и при падении расхода ниже минимального значения должно срабатывать предупредительное устройство.

6.3 Запорные приспособления и сбросные устройства

6.3.1 Каждый водогрейный котел должен быть оборудован приспособлениями, с помощью которых он мог бы быть отключен от всех трубопроводов, к которым он подключен. Приспособления необходимо расположить в максимальной близости от водогрейного котла.

6.3.2 Для барабанов и коллекторов следует предусмотреть приспособления, с помощью которых можно осуществлять их опорожнение. Если опорожнение водогрейного котла запланировано в расположенный под ним коллектор, то достаточно одного устройства на этом коллекторе. Требуется, чтобы сбросные устройства и их патрубки были защищены от воздействия топочных газов. Самозакрывающиеся приспособления для отделения шлама должны допускать блокировку в закрытом положении, если только они не встроены в другие запорные приспособления в трубопроводе. Сбросные трубопроводы и сбросные линии должны отводиться в безопасное место. Сбросные трубопроводы и при необходимости коллекторы необходимо отдельно проводить от каждого водогрейного котла до камеры расширения.

6.3.3 Запрещается применять автоматические приспособления, с помощью которых уровень воды может быть снижен меньше МУВ.

6.3.4 Продувочные трубопроводы от приборов указания уровня воды, регуляторов и ограничителей уровня воды, а также испытательных приспособлений требуется смонтировать таким образом, чтобы исключить несчастные случаи. Каждый процесс продувки должен иметь четкую идентификацию.

6.4 Минимальный уровень воды и устройство линий прямых и обратных трубопроводов

6.4.1 Для каждого водогрейного котла, кроме прямоточных, должен быть определен допустимый минимальный уровень воды, подлежащий обозначению на стенках риской и аббревиатурой МУВ.

6.4.2 Допустимый МУВ для водогрейных котлов, кроме водогрейных с быстро регулируемым нагревом, следует определять на уровне не менее 150 мм от верхней обогреваемой точки газохода, измеренного на стороне воды. Для водогрейных котлов с быстро регулируемой подачей тепла это расстояние может составлять 100 мм.

6.4.3 Прямая и обратная линия должны быть оборудованы приспособлениями для отключения. Систему необходимо оборудовать устройствами для защиты от обратного тока среды.

6.5 Приборы, показывающие уровень воды и расхода

6.5.1 Каждый паровой котел, эксплуатируемый с паровым пространством, должен быть оборудован не менее чем двумя приборами, позволяющими машинисту котла непосредственно определять уровень воды, необходимый для поддержания котла в рабочем состоянии (смотровым стеклом уровня воды). Смотровое стекло уровня воды может быть заменено:

а) двумя дистанционными указателями уровня воды;

б) одним показывающим уровень воды регулятором воды или ограничителем уровня воды.

Индикация предельных значений, важных с точки зрения безопасности, является достаточной.

В качестве приспособления непосредственной индикации уровня воды подходит смотровое стекло уровня воды на регуляторе или ограничителе уровня воды.

В случае а) смотровое стекло может не находиться в поле зрения ответственного за подачу питательной воды работника котельной.

В случае подключения расширительного сосуда таким образом, когда предусмотрена достаточная естественная циркуляция воды, обеспечивающая защиту от превышения давления и температуры только в паровом пространстве расширительного сосуда, на расширительных сосудах могут быть установлены требуемые приборы.

6.5.2 Каждый водогрейный котел, эксплуатируемый без парового пространства, требуется оборудовать воздушником, расположенным в наивысшей точке или рядом с ней.

6.5.3 В каждом расширительном сосуде и приемном резервуаре следует предусмотреть по меньшей мере одно смотровое стекло уровня воды. Расположение смотрового стекла должно обеспечивать возможность осуществления визуального контроля. Падение уровня воды ниже уровня, требуемого при эксплуатации, должно сопровождаться включением акустического или оптического предупредительного устройства.

Смотровое стекло уровня воды и сигнализация могут заменяться ограничителем уровня воды в сочетании с воздушником.

6.5.4 Смотровое стекло уровня воды и предупредительное устройство должны быть защищены со стороны парового котла и иметь возможность продувки. В случае применения кранов рабочее положение необходимо обозначить соответствующим образом.

6.5.5 Нижняя граница диапазона индикации смотрового стекла уровня воды должна быть определена на расстоянии минимум 30 мм ниже допустимого МУВ.

6.5.6 На каждом смотровом стекле уровня воды следует четко и надежно обозначить аббревиатуру МУВ в соответствии с высотой риски по 6.4.

6.5.7 В прямоточных котлах вместо приспособлений указания уровня воды необходимо устанавливать следующие приспособления:

а) не менее одного предупредительного устройства, сигнализирующего о начинаяемся дефиците воды, например устройства в виде прибора проверки величины расхода, смонтированного в обратной линии по возможности ближе к водогрейному котлу;

б) приборы проверки заполнения водой в наивысшей точке водогрейного котла или непосредственной близости от нее.

6.5.8 Соединительные трубы между водогрейным котлом и приборами указания уровня воды должны иметь диаметр в свету не менее 25 мм. В том случае, если приборы указания уровня воды подключены ко всем соединительным трубопроводам или соединительные трубы на стороне воды имеют длину свыше 500 мм, то соединительный трубопровод на стороне воды должен иметь диаметр в свету не менее 50 мм. Паропроводные соединительные трубы требуется изготовить таким образом, чтобы исключить образование конденсата. Соединительные трубы на стороне воды должны быть всегда расположены горизонтально по отношению к приспособлениям для указания уровня воды.

Приборы указания уровня воды и ограничители уровня воды должны быть расположены либо на водогрейном котле, либо в выходной линии.

6.6 Регулировка подачи и сброса воды и устройства защиты от недостатка воды

6.6.1 Если ввиду изменения объема воды возникает необходимость во временной подаче или сбросе воды, то следует предусмотреть предупредительное устройство, сигнализирующее о повышении или падении допустимого при эксплуатации уровня воды.

6.6.2 Все водогрейные котлы, за исключением прямоточных, необходимо оборудовать ограничителем уровня воды. Он должен срабатывать не позже момента перехода минимального уровня воды. Конструкция устройств должна допускать их функциональное испытание во всех рабочих состояниях. Это может осуществляться, где это возможно, методом моделирования (симуляции).

6.6.3 Соединительные трубопроводы расположенных снаружи регуляторов и ограничителей уровня воды должны соответствовать требованиям 6.5.8. Устройства отсечения ограничителей в соединительных трубопроводах могут допускать нагрев только в открытом состоянии (блокировка). Конструкция устройств должна допускать их функциональное испытание во всех рабочих состояниях. Выключение

и блокировку нагрева трубопроводов требуется осуществлять путем активации отсечных приспособлений на эксплуатационных трубопроводах после истечения задержки согласно 4.5.2.

6.6.4 В прямоточных котлах подача циркулирующей воды и топлива должна регулироваться зависимо друг от друга. В качестве защиты от недостатка воды следует установить устройства безопасности (ограничители расхода или температуры), исключающие перегрев труб поверхностей нагрева.

6.7 Устройства защиты при достижении минимального давления

Водогрейные котлы с поддержанием давления извне необходимо оборудовать по меньшей мере одним ограничителем, выключающим нагрев и блокирующим включение в случае достижения заранее указанного значения минимального давления. В зависимости от конструкции водогрейного котла (водонагревательной установки) могут потребоваться дополнительные меры для предотвращения гидравлического удара.

6.8 Устройства безопасности для защиты от превышения температуры

6.8.1 Каждый водогрейный котел требуется оборудовать по меньшей мере одним ограничителем температуры. Ограничитель температуры должен срабатывать не позже момента превышения допустимой температуры на выходе из водогрейного котла. Конструкция устройств должна допускать их функциональное испытание во всех рабочих состояниях. Место монтажа датчика ограничителя температуры следует выбрать таким образом, чтобы максимальная температура в водогрейном котле надежно определялась во всех рабочих состояниях, в том числе в случае поломки циркуляционных насосов. Датчики не должны выводиться из строя путем включения приспособлений блокировки.

6.8.2 В водогрейных котлах с собственным поддержанием давления ограничители температуры могут быть заменены ограничителем давления или устройством безопасности по 4.1.

6.9 Приборы для измерения давления и температуры

6.9.1 Каждый водогрейный котел необходимо оборудовать по меньшей мере одним прибором для измерения давления с прямым соединением с паровым и водяным пространством. Диаметр трубопровода подключения должен иметь в свету не менее 10 мм, требуется предусмотреть гидравлический затвор и устройства для продувки. Работники котельной должны иметь возможность в любое время считывать показание величины давления. Необходимо обеспечить возможность подключения манометра для измерения давления.

Приборы для измерения давления должны показывать избыточное давление в единицах бар. Допустимое рабочее избыточное давление следует отмечать нестираемой, хорошо видной красной риской. Взамен красной черты допускается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. Приборы для измерения давления требуется устанавливать в месте, защищенном от высокой температуры.

6.9.2 В прямой и обратной линиях водогрейного котла необходимо предусмотреть монтаж приборов для индикации температуры таким образом, чтобы обеспечить определение фактической температуры на входе и выходе. Кроме того, на каждой линии подвода, выходящей из расширительного сосуда, или на коллекторной линии подвода при их наличии также следует установить приборы для индикации температуры. Они должны быть промаркованы красной чертой. В случае смешивания прямой и обратной воды после точки смешивания необходимо предусмотреть еще один прибор для индикации температуры. На предохранительном трубопроводе, ведущем к расширительному сосуду, следует устанавливать термометр в том случае, если температура в расширительном сосуде не превышает заранее определенного значения, меньшего чем значение допустимой температуры в прямой линии. Если водонагревательная часть подключена к расширительному барабану с помощью одного или нескольких трубопроводов таким образом, что возможна недостаточная циркуляция воды, то следует обеспечить измерение допустимой температуры воды на линии подвода в водонагревательную часть вблизи наивысшей точки.

6.9.3 Вблизи датчика для измерения температуры на линии подвода и ограничителя температуры необходимо предусмотреть возможность проведения испытания индикации температуры на линии подвода и место для включения ограничителя температуры (например, погружную гильзу).

6.10 Идентификационная маркировка

Каждый водогрейный котел должен быть обозначен постоянной табличкой по ГОСТ Р 55682.6.

7 Дополнительные требования к установкам без постоянного надзора

7.1 Общие сведения

Необходимо предусмотреть дополнительные подходящие приспособления и методы для надзора, по меньшей мере эквивалентные концепции эксплуатации с постоянным контролем квалифицированного работника котельной.

Подачу топлива/тепла следует регулировать автоматически в соответствии с потребностями в теплоте. Этую регулировку подачи топлива/тепла требуется осуществлять быстро, например в случае применения мазутных или газовых топочных устройств.

После выключения топлива/тепла аккумулированное в топке и газовых трактах тепло не должно приводить к перегреву стенок труб (вследствие испарения).

Топочные устройства, работающие на твердом топливе, например, топочные устройства типа механической колосниковой решетки, должны соответствовать дополнительным требованиям по ГОСТ Р 55682.16.

7.2 Паровые котлы

7.2.1 Паровой котел должен быть оборудован полуавтоматическими или автоматическими горелками или горелочными устройствами. В установках без постоянного надзора со стороны персонала действительны следующие требования.

7.2.2 Давление пара каждого парового котла следует регулировать автоматически подачей топлива/тепла. Дополнительно к этому устройству регулировки необходимо предусмотреть устройство безопасности, выключающее и блокирующее подачу топлива/тепла при превышении допустимого рабочего избыточного давления (ограничитель давления).

7.2.3 Уровень воды в котлах с естественной и принудительной циркуляцией должен регулироваться автоматически (регулятор уровня воды). Дополнительно к этому устройству регулировки необходимо предусмотреть два устройства защиты, которые в случае понижения уровня воды ниже минимального выключают и блокируют подачу топлива/тепла (ограничители уровня воды).

В котлах с принудительной циркуляцией помимо ограничителей уровня воды необходимо предусмотреть два устройства защиты (ограничителя), которые при уменьшении расхода ниже допустимого уровня автоматически выключают и блокируют подачу топлива/тепла (например, ограничители расхода или температуры).

В прямоточных котлах следует обеспечить автоматическое регулирование подвода питательной воды и топлива/тепла. В качестве защиты от дефицита воды необходимо установить два устройства безопасности (ограничителя), препятствующие перегреву стенок труб котла (например, ограничители расхода или температуры).

7.2.4 Необходимо обеспечить автоматическую регулировку температуры перегретого пара, если температура стенок труб превышает максимальную допустимую температуру.

7.2.5 Если регулятор необходим в соответствии с 7.2.4, то следует дополнительно предусмотреть ограничитель, выключающий подачу топлива/тепла и блокирующий включение при превышении допустимой температуры стенок труб (ограничитель температуры).

7.2.6 В котлах с естественной и принудительной циркуляцией необходимо предусмотреть автоматическое устройство, препятствующее превышению индикатора максимального уровня воды, указанного разработчиком котла и находящегося в поле зрения работника котельной. В случае превышения максимального уровня воды подачу топлива/тепла следует остановить и заблокировать включение, а также дополнительно выключить подачу питательной воды.

Допускается кратковременное блокирование вышеуказанного приспособления с помощью схемы задержки. Максимальный уровень воды указывается разработчиком котла и должен находиться вблизи зоны индикации прибора для указания уровня воды.

7.2.7 Если между паровым котлом и ограничителями установлена запорная арматура, то требуется установить систему блокировки для обеспечения эксплуатации парового котла только при полностью открытой запорной арматуре.

7.2.8 Необходимо гарантировать отсутствие попадания вредных веществ (например, масла, жира, морской воды) в питательную или котловую воду.

7.2.9 Жесткость питательной воды или ее частичных потоков подлежит непрерывному контролю. Отсутствие содержания солей в питательной воде должно контролироваться электропроводимостью.

В случае превышения указанного разработчиком значения электропроводимости подачу топлива/тепла следует отключить с помощью контрольного приспособления, блокирующего включение.

Требования в отношении контроля жесткости считают выполненными, например, в случае контроля за производительностью установки для снижения жесткости на предмет истощения регенеративного фильтра. При истощении регенеративного фильтра установки для снижения жесткости питательной воды подача воды в резервуар должна быть автоматически прекращена.

Если существует возможность резкого повышения жесткости в дальнейших линиях воды (например, конденсате), то их подачу также требуется автоматически прекратить.

Необходимо автоматически постоянно контролировать электропроводимость воды в котлах с естественной и принудительной циркуляцией, а также питательной воды.

При превышении указанных разработчиком ориентировочных значений по качеству воды в котлах с естественной и принудительной циркуляцией, а также питательной воды, подача топлива/тепла должна выключаться с помощью контрольных устройств, включение должно быть заблокировано.

7.2.10 Ограничительное приспособление для предотвращения превышения МУВ (по 7.2.6) должно представлять собой дополнительный независимый ограничитель.

7.3 Водогрейные котлы

7.3.1 Для установок, эксплуатируемых без постоянного надзора, действуют следующие дополнительные требования.

7.3.2 Необходимо гарантировать, что температура подаваемой в водогрейный котел обратной воды не превышает определенного для конкретной установки значения.

7.3.3 Если ввиду изменения объема воды установка нуждается во временной подаче или сбросе воды, то уровень воды должен регулироваться с помощью регулятора (регулятор уровня воды).

7.3.4 Для установок с автоматической регулировкой уровня воды в случае превышения МУВ, определенного для каждой установки, подача топлива/тепла должна выключаться с блокировкой включения. Это устройство не следует рассматривать как дополнительное оборудование.

7.3.5 Установки с собственным поддержанием давления должны удовлетворять следующим требованиям:

а) на каждом водогрейном котле температура на линии подвода должна регулироваться автоматически в соответствии с подачей топлива/тепла. Вместо регулировки температуры допускается автоматическая регулировка давления пара. На каждом водогрейном котле необходимо предусмотреть ограничитель давления, выключающий подачу топлива/тепла и блокирующий включение в случае превышения допустимого рабочего избыточного давления. На каждом водогрейном котле следует предусмотреть два ограничителя температуры, выключающих подачу топлива/тепла и блокирующих включение в случае превышения максимальной допустимой температуры на линии подвода. Оба ограничителя температуры могут быть заменены дополнительным ограничителем давления;

б) на расширительном сосуде требуется предусмотреть два защитных устройства, отключающих и блокирующих подачу топлива/тепла и циркуляционные насосы при снижении уровня воды ниже установленного минимального (ограничители уровня воды);

с) необходимо доказать, что давления пара в расширительном сосуде достаточно для исключения опасного парообразования в котельном агрегате и в теплосети;

д) если потребители тепла расположены выше уровня воды в расширительном сосуде, то с помощью подходящих мер следует исключить испарение во время эксплуатации, а также возникновение опасных ситуаций, влияющих на безопасность котельного агрегата в этой части сети;

е) эксплуатация более чем одного водогрейного котла с расширительным сосудом в контуре не допускается;

ф) в случае параллельной эксплуатации водогрейных котлов с общим расширительным сосудом необходимо гарантировать, что недопустимое снижение давления в расширительном сосуде будет исключено в случае выключения приборов регулирования, в случае недостижения предусмотренной температуры на линии подвода отдельного водогрейного котла или аварии.

В случае колебаний температуры, приводящих к возникновению факторов риска для водогрейного котла или водогрейной установки, необходимо обеспечить автоматическое выключение подачи топлива/тепла и подачи воды в этот водогрейный котел с блокировкой включения и подачи воды.

7.3.6 Установки с поддержанием давления извне должны соответствовать следующим требованиям:

- а) температура на линии подвода каждого водогрейного котла должна регулироваться автоматически изменением подачи топлива/тепла;
- б) в водогрейных котлах, расширительных сосудах и баках-расширителях, из которых устройства поддержания давления получают необходимую воду в качестве питательной воды или для поддержания давления, необходимо предусмотреть ограничительные устройства, используемые для отключения и блокировки подачи топлива/тепла и рециркуляционных насосов (ограничители уровня воды) при падении уровня воды ниже определенного МУВ. В случае мембранных расширительных сосудов от установки ограничителя уровня можно отказаться, если на мембранным расширительном сосуде может быть установлен ограничитель минимального давления или если его можно установить по 7.3.7, перечисление б) таким образом, чтобы этот ограничитель срабатывал в случае падения уровня воды ниже минимального в мембранным расширительном сосуде;
- с) на каждом сосуде водогрейного котла следует предусмотреть два ограничителя температуры, отключающие подачу топлива/тепла и циркуляционные насосы, а также блокирующие их включение при превышении допустимой максимальной температуры на линии подачи;
- д) необходимо предусмотреть два устройства безопасности, отключающие подачу тепла и циркуляционные насосы, а также блокирующие их включение в случае падения избыточного давления ниже уровня, определенного для каждой конкретной установки (ограничители минимального давления);
- е) на каждом водогрейном котле должны быть предусмотрены два ограничительных устройства, отключающих подачу топлива/тепла и блокирующих его включение в случае превышения рабочего избыточного давления (ограничитель давления).

Если установка (например, при наличии коллектора-распределителя на линии подвода) оснащена дополнительным ограничителем давления, то на каждом водогрейном котле достаточно предусмотреть один ограничитель давления. Его параметры необходимо рассчитать таким образом, чтобы кроме подачи топлива/тепла выключались также и циркуляционные насосы;

ф) допускается параллельная эксплуатация водогрейных котлов.

7.3.7 Двухконтурные водогрейные котлы должны удовлетворять следующим требованиям:

- а) для паровых котлов (первичная часть) действительны требования, приведенные в 7.1 и 7.2;
- б) для водонагревательной (вторичной) части в зависимости от типа установки и схемы включения действительны требования, приведенные в 7.3.5 или 7.3.6;
- с) допускается параллельная эксплуатация двухконтурных паровых котлов без соединения первичных частей. При этом для параллельной эксплуатации водогрейной стороны действительны требования и определения для соответствующей типовой схемы.

7.3.8 Циркуляцию воды следует контролировать. Если существует возможность попадания в циркуляционный контур материалов, представляющих опасность для водогрейного котла (масла, жира, щелочи, загрязнений микроэлементами, морской воды и т. п.), то необходимо обеспечить автоматический контроль за качеством обратной воды. Подача топлива/тепла и циркуляционные насосы в этом случае должны выключаться не позже момента превышения допустимых предельных значений.

7.3.9 Для установок, которые в течение более чем 24 ч должны эксплуатироваться без постоянного контроля со стороны персонала, действительны ниже перечисленные требования.

Если применяются только механические ограничители уровня воды (например, поплавковые устройства), необходимо, чтобы в электромеханической переходной части они имели различную конструкцию.

Устройства по 7.3.4 должны представлять собой автономные устройства, независимо действующие от регулятора и ограничителя уровня воды. Допускается наличие кратковременных блокировок вышеуказанных устройств с помощью надежного элемента схемы с задержкой по времени.

В схемах по 7.3.5, перечисление д) следует предусмотреть ограничитель, отключающий расположенных выше потребителей тепла (например, с помощью подходящего исполнительного элемента) от остальной сети или выключающий и блокирующий подачу тепла в водогрейный котел.

8 Окончательные испытания устройств безопасности

8.1 Проведение испытаний

В отношении устройств защиты, смонтированных в установке под ответственность разработчика, выполняются следующие испытания частей оборудования.

8.2 Части оборудования на стороне воды и пара

Для обеспечения надежной работы необходимо выполнить испытания приборов и устройств:

- а) приборы измерения и индикации уровня воды, давления, температуры, расхода воды и пара:
 - монтаж, расположение, работоспособность с учетом типа эксплуатации установки (ручной и/или автоматический режим эксплуатации);

б) органы управления на пультах и щитах управления, а также на паровых котлах с автоматическим регулированием, в которых предусмотрен ручной режим работы:

- надлежащее их расположение и работоспособность;

с) устройства для ограничения уровня воды, давления и температуры; регуляторы только в той степени, в которой они обеспечивают функции безопасности:

- экспертиза соответствия и определение точек срабатывания ограничителей;

д) питательные насосы:

– производительность и давление подачи согласно данным и параметрам, указанным на фирменных табличках, или паспортным данным; типы приводов; готовность к переключению в случае электрического привода с возможностью переключения на вторую сеть; при необходимости готовность к работе резервных насосов;

е) рециркуляционные насосы:

– производительность и давление подачи согласно данным и параметрам на фирменных табличках или паспортным данным; срабатывание предупредительных устройств и сигнализации при падении значения расхода ниже минимального; готовность к переключению в случае электрического привода с возможностью переключения на вторую сеть при необходимости;

ф) приспособления для защиты от превышения давления:

- все элементы безопасности должны удовлетворять требования модулей В и D;

г) приспособления поддержания давления для водогрейных котлов с поддержанием давления извне:

- определение точек срабатывания и при необходимости испытание переключения;

х) приспособления для предотвращения обратного тока, запорные и дренажные устройства:

– маркировка; возможность управления и эксплуатации; защита корпусов от недопустимого избыточного давления при применении шиберов и заслонок с самоуплотняющимися крышками.

8.3 Части оборудования топливоподачи

Для обеспечения надежной работы необходимо выполнить испытания:

- а) устройств защиты подогревателей мазута;

б) трубопроводов и устройств подачи топлива, включая арматуру для легковоспламеняющихся и всех видов топлива — пылевидного, жидкого и газообразного;

с) быстродействующих запорных устройств (запорная арматура) и устройств контроля герметичности;

д) загрузочных приспособлений и горелок; запорной арматуры и исполнительных механизмов воздуха для горения; устройств защиты от дефицита воздуха; устройств для розжига; устройств контроля пламени; устройств регулировки топлива/воздуха; защитных устройств, предназначенных для отключения с учетом возможных режимов эксплуатации; контроля значений времени, устанавливаемых для защиты, ожидания, промывки и розжига или растопки;

е) лазов и лючков для топок, футеровок и формирования пламени;

ж) приборов измерения и индикации давления воздуха и дутья.

8.4 Контур защиты

Контур безопасности необходимо проверить в отношении ошибок сбоев по [1], которые невозможно определить при функциональном испытании частей оборудования. Для этих целей могут потребоваться следующие виды испытаний:

а) правильной коммутации выводных контактов защиты и надлежащего выбора сечения проводов и кабелей;

б) правильности монтажа кабельной разводки, подключения реле контроля и ограничителей;

с) визуального контроля монтажа и прокладки проводов и кабелей.

8.5 Инструкции по эксплуатации

Необходимо установить, имеются ли необходимые инструкции по эксплуатации.

9 Малые котельные установки

9.1 Паровые котлы

Для оборудования паровых котлов с давлением менее 32 МПа и произведением давления на объем менее 200 МПа/л остаются в силе требования разделов 4, 5 и 7, до количества приборов согласно таблицам 9.1-1 и 9.1-2.

Таблица 9.1-1 — Оборудование для малых котельных установок с естественной циркуляцией или котлов с принудительной циркуляцией

Оборудование	Количество
Предохранительный клапан (насыщенный пар)	1
Предохранительный клапан (пароперегреватель)	1
Регулятор давления	1
Регулятор уровня воды	1
Ограничитель нижнего уровня воды	1
Ограничитель верхнего уровня воды	—
Указатель уровня воды	1 ^{a)}
Насос питательной воды (или аналогичное приспособление)	1
Ограничитель в отношении электропроводимости питательной воды	1 ^{b)}
Ограничитель в отношении электропроводимости котельной воды	1 ^{b)}
Ограничитель жесткости питательной воды	1 ^{b)}
а) Прямой или непрямой.	
б) В случае необходимости можно также заменить ручными пробами.	

Таблица 9.1-2 — Оборудование для малых котельных установок с принудительной циркуляцией

Оборудование	Количество
Ограничитель максимального давления	1
Регулятор давления	1
Ограничитель расхода	1 ^{a)}
Насос питательной воды (или аналогичное приспособление)	1
Устройство индикации температуры (пароперегреватель)	1
Ограничитель температуры (пароперегреватель)	1
Ограничитель в отношении электропроводимости питательной воды	1 ^{b)}
Ограничитель в отношении электропроводимости котельной воды	1 ^{b)}
Ограничитель жесткости питательной воды	1 ^{b)}
а) Или соответствующее приспособление.	
б) В случае необходимости можно также заменить ручными пробами.	

9.2 Водогрейные котлы

Для оборудования водогрейных котлов с давлением менее 32 бар и произведением давления на объем менее 200 бар/литр остаются в силе требования разделов 4, 6 и 7, включая количество приборов и устройств согласно таблицам 9.2-1 и 9.2-2.

Таблица 9.2-1 — Оборудование для малых водогрейных котлов с естественной циркуляцией или водогрейных котлов с принудительной циркуляцией

Оборудование	Количество
Ограничитель максимального давления	1
Регулятор давления	—
Ограничитель нижнего уровня воды	1
Регулятор уровня воды	—
Указатель уровня воды	1 ^{a)}
Ограничитель температуры	1
Устройство индикации температуры	1
Насос питательной воды (или аналогичное приспособление)	1
Циркуляционный насос	1 ^{b)}

а) Требуется только в случае бойлеров с паровым пространством.
б) В случае необходимости.

Таблица 9.2-2 — Оборудование для малых бойлеров с однократной принудительной циркуляцией

Оборудование	Количество
Ограничитель максимального давления	1
Ограничитель минимального давления	1 ^{a)}
Регулятор давления	—
Ограничитель расхода	1 ^{c)}
Ограничитель температуры	1
Устройство индикации температуры	1
Насос питательной воды (или аналогичное приспособление)	1
Циркуляционный насос	1 ^{b)}

а) Только для установок с поддержанием давления извне.
б) В случае необходимости.
в) Или соответствующее приспособление.

**Приложение А
(обязательное)**

**Содорегенерационный котел
(котел для сжигания черного щелока)**

A.1 Общие положения

В этом приложении определены особые требования к содорегенерационным котлам (котлам для сжигания черного щелока) в соответствии с определениями в ГОСТ Р 55682.5. Настоящие особые требования дополняют все соответствующие требования настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е — При любом случайном попадании воды в топочную камеру такого котла появляется риск взрыва расплава под воздействием воды. Ускоренное дренирование и опорожнение в таких случаях препятствует контакту расплавов с водой.

A.2 Дополнительные требования

A.2.1 Содорегенерационный котел должен быть оборудован по меньшей мере двумя питательными насосами.

A.2.2 Трубопровод перегретого пара необходимо оборудовать запорным клапаном с электроприводом, эксплуатация которого возможна с пульта управления.

A.2.3 В топочной камере следует предусмотреть защитные устройства для защиты от избыточного давления, например специальное места для конструктивно предусмотренного разрушения на случай возникновения нештатной ситуации со взрывом в зоне углов топки.

A.2.4 Для очистки верхней части крышек системы отвода расплава допускается применение пара, сжатого воздуха или же механическая очистка. При применения водных растворов для очистки нижней части крышек системы отвода расплава необходимо предпринимать особые меры предосторожности во избежание коррозии труб экранов котла под воздействием раствора.

A.2.5 Планировка щитовой и наличие по меньшей мере одного выхода должны обеспечивать безопасность с точки зрения учета факторов риска в связи с эксплуатацией такого котла и прочим оборудованием котельной.

A.2.6 Конструктивное исполнение котельной должно учитывать требования взрывобезопасности.

A.2.7 Необходимо, чтобы крышки для дверей, лазов и лючков не имели водяного охлаждения.

A.2.8 Котел должен иметь такую конструкцию, при которой лица, входящие в топочную камеру во время перерывов в работе, были защищены от падающих предметов.

A.2.9 Трубопровод подачи пара к сажеобдувочным аппаратам, а также обдувочные трубы обдувочных аппаратов должны иметь надежную систему удаления конденсата пара.

A.2.10 Трубопроводные системы, используемые для промывки топочной камеры котлов от щелочного раствора водой во время перерывов, необходимо оборудовать арматурой и устройствами удаления воды или фланцами и съемными патрубками таким образом, чтобы трубопровод промывочной воды во время работы котла мог быть полностью заблокирован от трубопровода подачи пара к сажеобдувочному аппарату или от впускных патрубков, используемых для процесса промывки.

A.2.11 Давление охлаждающей воды на выпуске расплава с целью предотвращения выхода воды в камеру сгорания котла должно быть ниже, чем окружающее атмосферное давление.

A.2.12 Требуется, чтобы котельная установка всегда имела достаточный запас воды для обеспечения безопасного ее выключения. Кроме случая быстрого сброса воды конструкция должна учитывать остаточное тепло слоя расплава и топки, перегрев рабочего вещества котельных труб, а также препятствовать износу котла. В резерве питательной воды следует учитывать объем воды, используемой из резерва питательной воды в других целях.

A.2.13 Вместо двух дистанционных устройств индикации уровня воды по 5.4.1, перечисление а) смотровое стекло уровня воды можно заменить как минимум тремя независимыми дистанционными ограничителями уровня воды. Согласно требованию избыточности должны присутствовать два из трех или система по меньшей мере эквивалентной надежности.

A.3 Оборудование для метода аварийного выключения

A.3.1 Активизация системы аварийного выключения должна гарантировать быстрое опорожнение котла. Как только система активирована, необходимо прекратить горение в топке путем выключения подачи топлива и подачи воздуха в нижнюю часть топки.

A.3.2 Котел следует оборудовать системой опорожнения, с помощью которой вода в трубах топки после аварийного выключения стекала бы в течение промежутка от 30 мин. с момента начала быстрого опорожнения до уровня минимум 3 м над уровнем дна котла (или до высоты, определенной разработчиком котла). Арматура

быстрого опорожнения должна быть моторизованной. Необходимо обеспечить опорожнение труб водяной стены в течение 10 мин.

А.3.3 Системы аварийного выключения и быстрого опорожнения должны активизироваться работником котельной отдельно друг от друга путем нажатия соответствующих кнопок аварийного выключения и быстрого опорожнения. Следует предусмотреть возможность прерывания процесса с целью исключения опасности под влиянием других обстоятельств.

А.3.4 Котел следует оснастить ручным оборудованием для полного опорожнения с учетом остатков. Полное опорожнение должно осуществляться только тогда, когда это абсолютно необходимо.

А.3.5 Система опорожнения должна быть скомпонована таким образом, чтобы обеспечивалось надежное испытание работоспособности арматуры быстрого опорожнения во время эксплуатации.

П р и м е ч а н и е — Испытание необходимо для проверки требуемой работоспособности арматуры опорожнения при активированной системе быстрого опорожнения. В нормальном режиме работы системы трубопроводов для опорожнения вместо быстрого опорожнения может быть разблокирована.

А.3.6 Котел требуется оборудовать приспособлением для индикации уровня воды, которое обеспечивает индикацию уровня воды от обычного рабочего уровня до дна котла.

А.3.7 С целью обеспечения надежного выключения и быстрого опорожнения в случае общей аварии электропитание системы аварийного выключения и быстрого опорожнения должны подключаться к резервному источнику электропитания. Для дымососов и вентиляторов подачи воздуха для горения требование подключения к резервному источнику электропитания не устанавливается.

Приложение В
(справочное)

Примеры исполнения водогрейных котлов

B.1 Общие сведения

В настоящем приложении приведены примеры водогрейных установок, представленные на рисунках B.3-1—B.3-4, а также B.4-1—B.4-14.

B.2 Пояснения к рисункам

- 1 — водогрейный котел.
- 2 — ограничитель максимального давления [PSZ + A +].
- 3 — устройство индикации давления [PI].
- 4 — регулятор уровня воды [LC].
- 5 — бак-расширитель.
- 6 — предохранительный клапан [PSV].
- 7 — ограничитель минимального уровня воды [LS2 – A –].
- 8 — ограничитель температуры [TSZ + A +].
- 9 — регулятор температуры [TC].
- 10 — устройство индикации температуры [TI].
- 11 — воздушник.
- 12 — запорный клапан (с защитой от случайного закрытия) [V].
- 13 — закрытый расширительный сосуд.
- 14 — ограничитель минимального давления [PSZ – A –].
- 15 — устройство защиты от обратного тока среды.
- 16 — регулятор максимального уровня воды [LS + A +].
- 17 — запорный клапан [V].
- 18 — трубопровод на закрытый расширительный сосуд.
- 19 — питательный насос.
- 20 — устройство теплоподвода [B].
- 21 — редукционный клапан [PVC].
- 22 — насос поддержания давления.
- 23 — регулятор давления [PCJ].
- 24 — автоматический запорный клапан (закрыт при отсутствии потока) (fail-safe) (работающий по принципу безаварийности).
- 25 — устройство индикации уровня воды [LIG].
- 26 — открытый расширительный сосуд.
- 27 — управляемый обратный клапан (закрывающийся при отсутствии потока или если фактическое давление меньше минимального, то пояснение 24 можно исключить), работающий по принципу безаварийности.
- 28 — запорный клапан с возможностью подключения контрольного манометра [V].
- 29 — трехходовой клапан [V].
- 30 — регулятор минимальной температуры (TC).
- 31 — дренажное устройство для опорожнения [V].
- 32 — клапан регулирования уровня воды [LCV].
- 33 — система циркуляционных насосов.
- 34 — ограничитель расхода.
- 35 — погружная гильза (оптимальное соединение для испытания).
- 36 — внутренний циркуляционный насос.

В.3 Установки с собственной системой поддержания давления

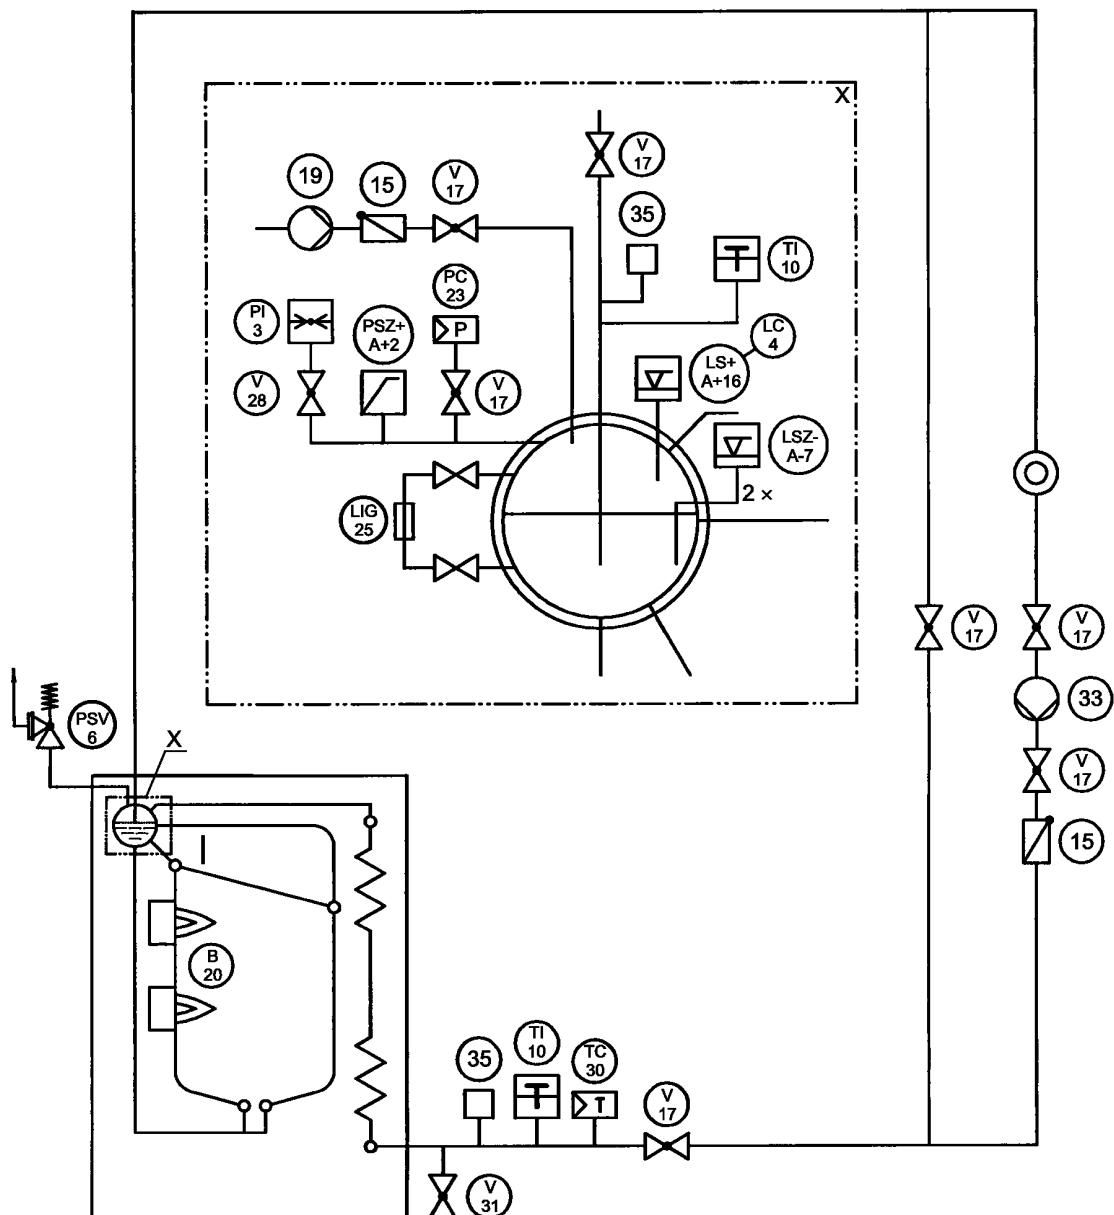


Рисунок В.3-1 — Замкнутая система с естественной циркуляцией под давлением пара, с паровым аккумулятором в котле (система собственного поддержания давления)

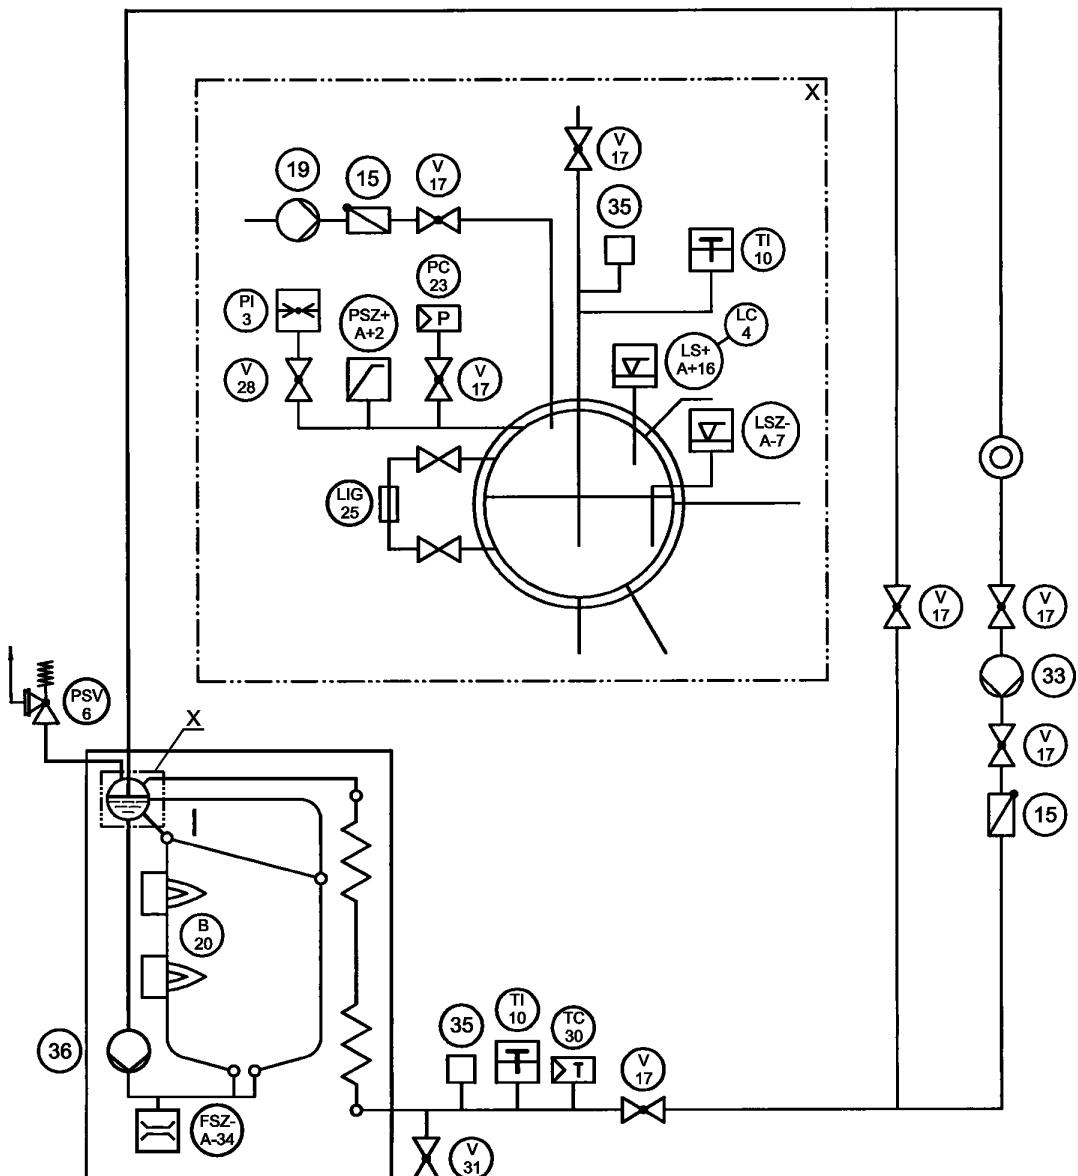


Рисунок В.3-2 — Замкнутая система под давлением пара,
с принудительной циркуляцией и паровым аккумулятором в котле
(система собственного поддержания давления)

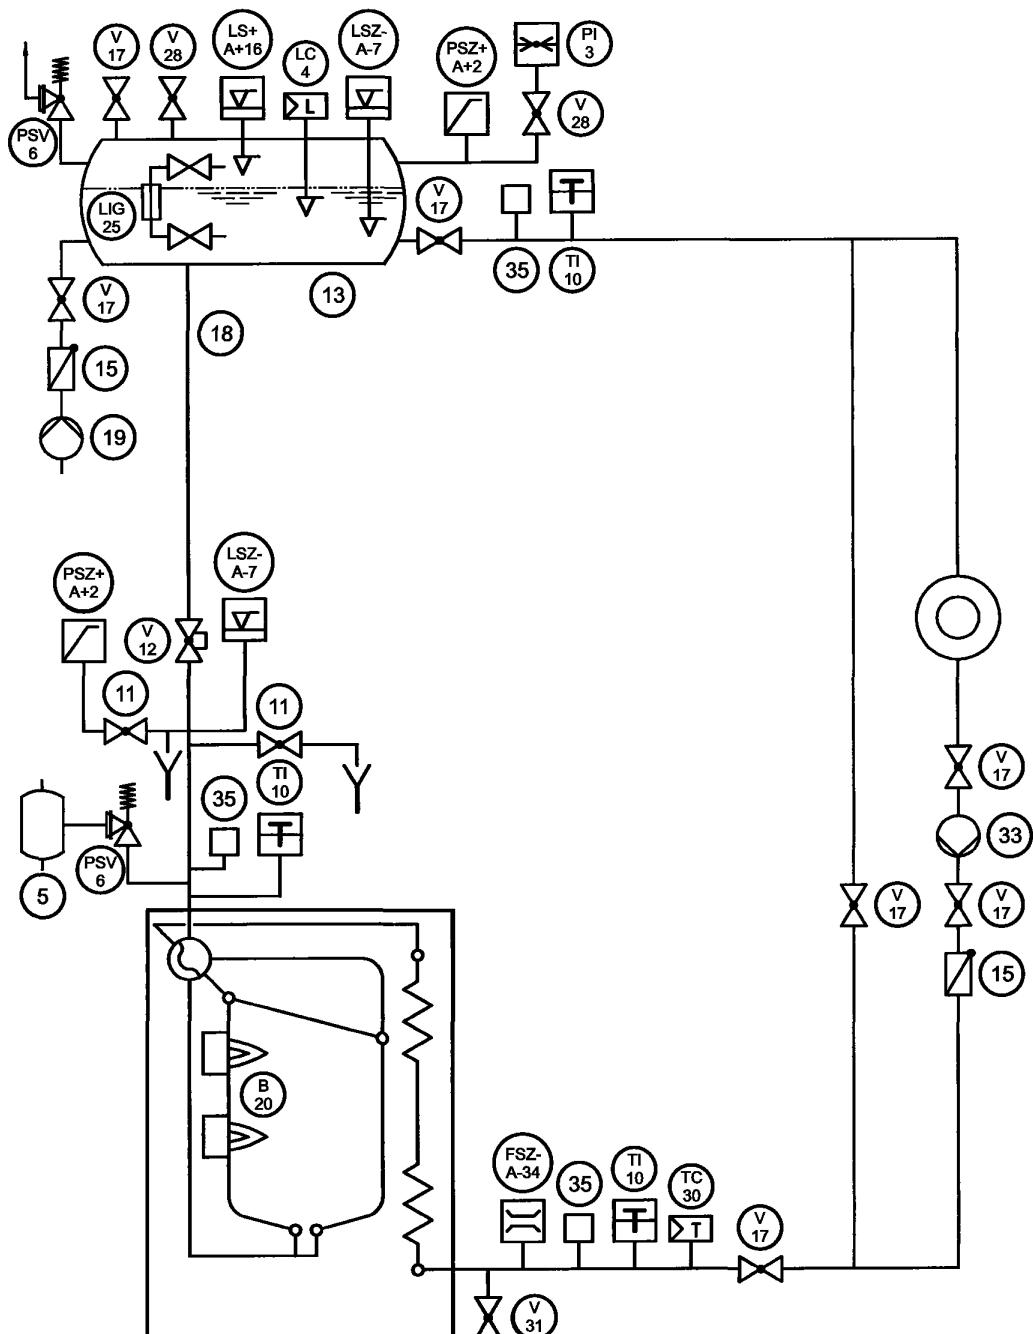


Рисунок В.3-3 — Замкнутая система под давлением пара с принудительной циркуляцией,
верхней подпиткой воды, с паровым аккумулятором в расширительном сосуде
(система собственного поддержания давления)

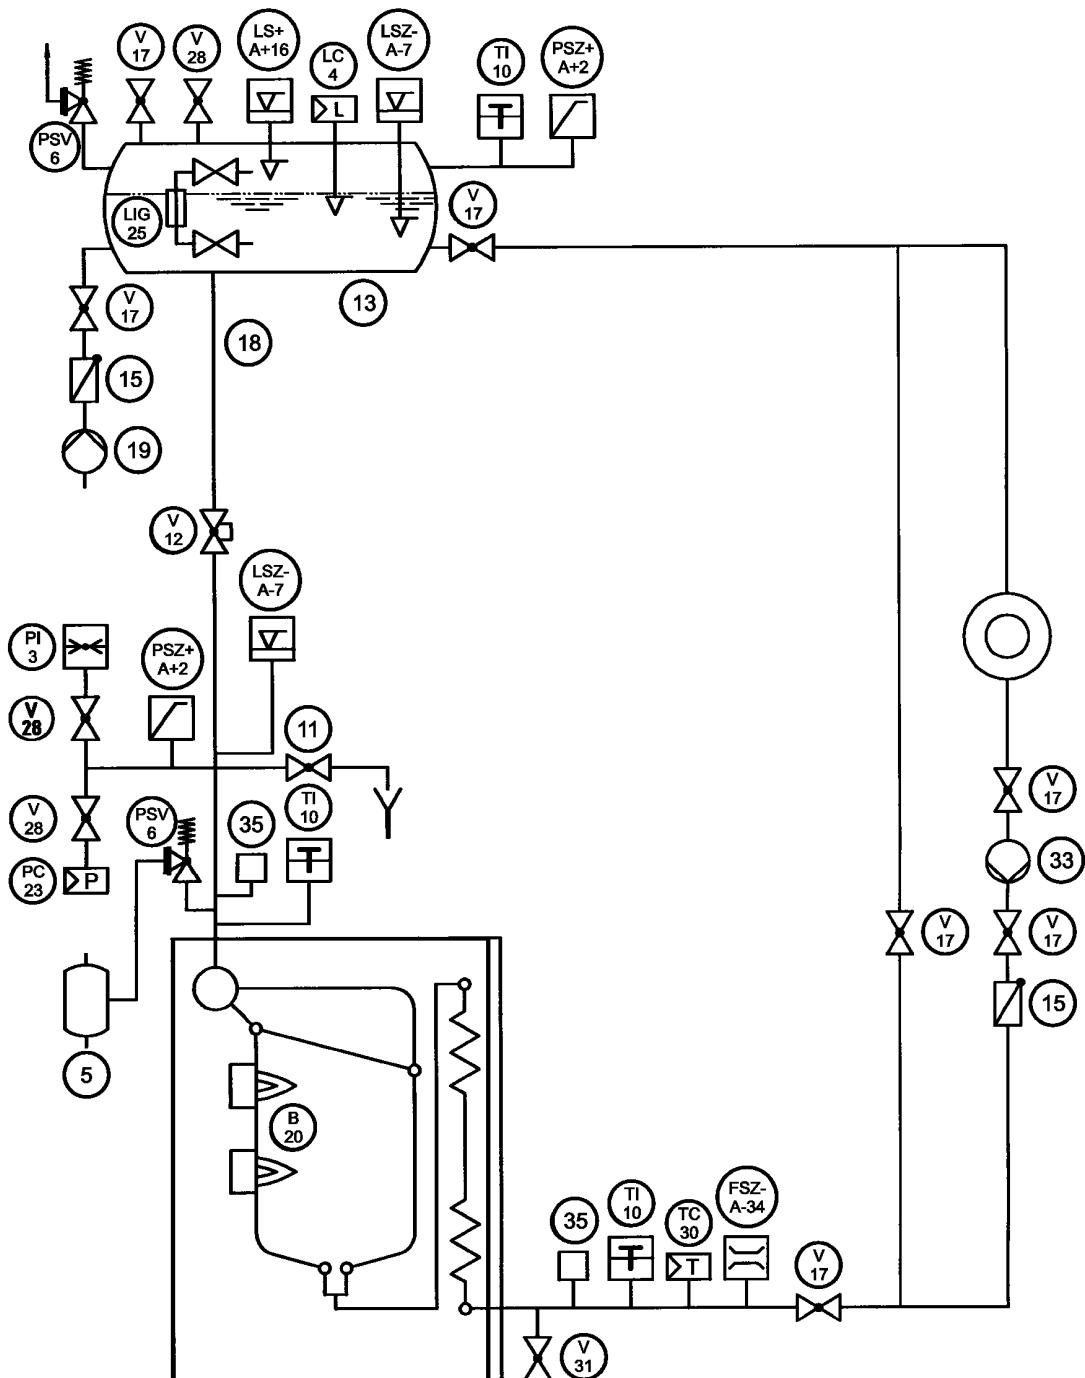


Рисунок В.3-4 — Замкнутая система под давлением пара с принудительной циркуляцией,
нижней подпиткой воды, с паровым аккумулятором в расширительном сосуде
(система собственного поддержания давления)

В.4 Установки с системой поддержания давления из внешнего источника

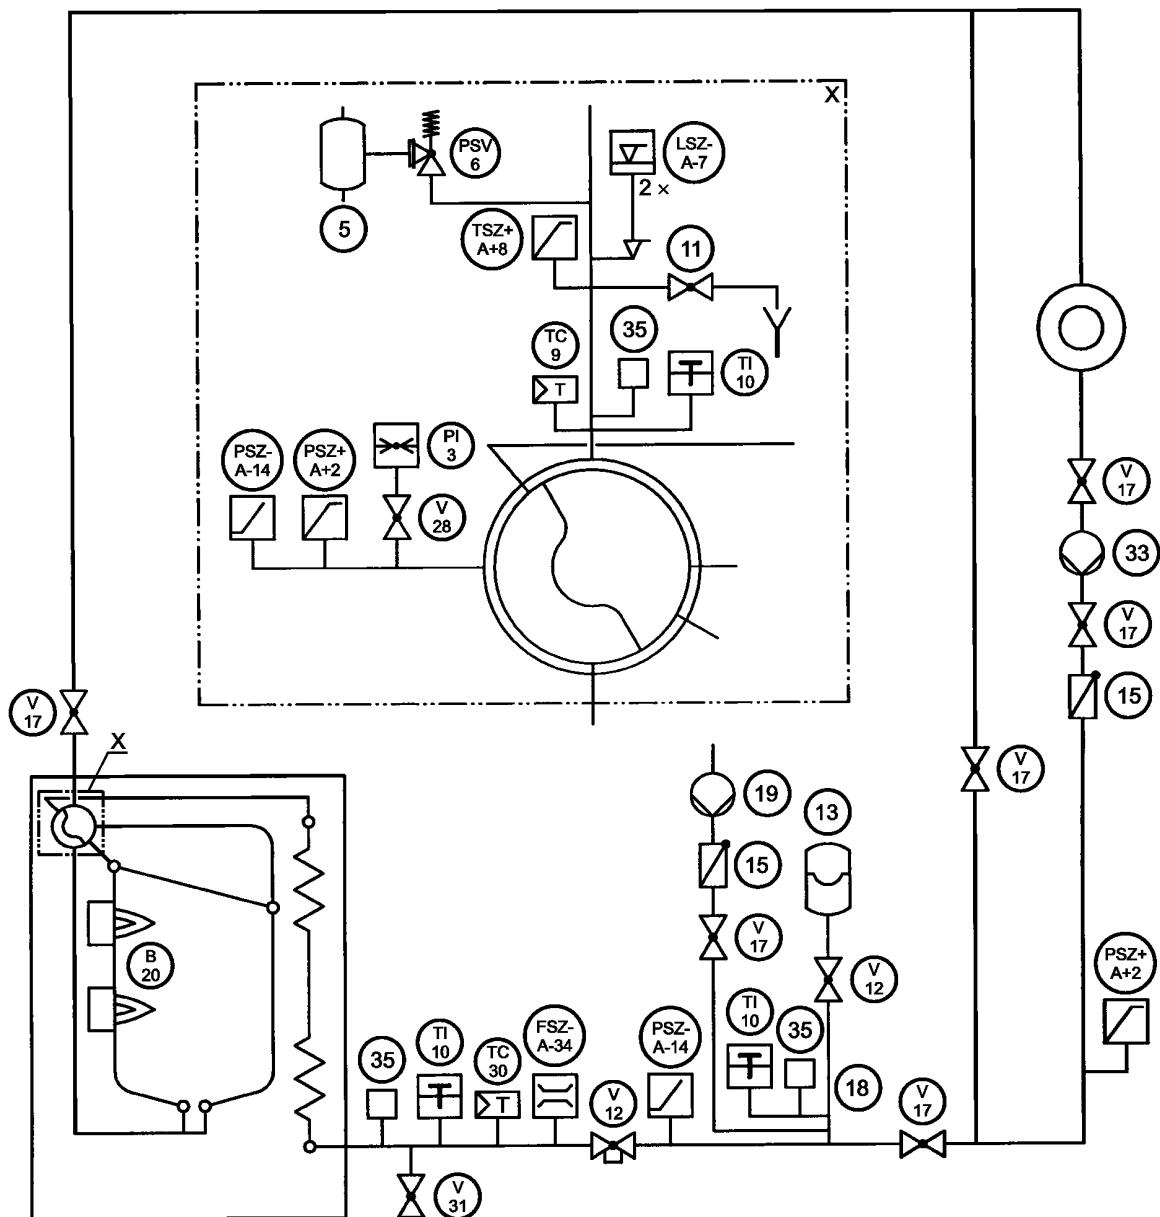


Рисунок В.4-1 — Установки с принудительной циркуляцией, верхней подпиткой воды, поддержанием давления из внешнего источника и газовым аккумулятором
(закрытый расширительный сосуд)


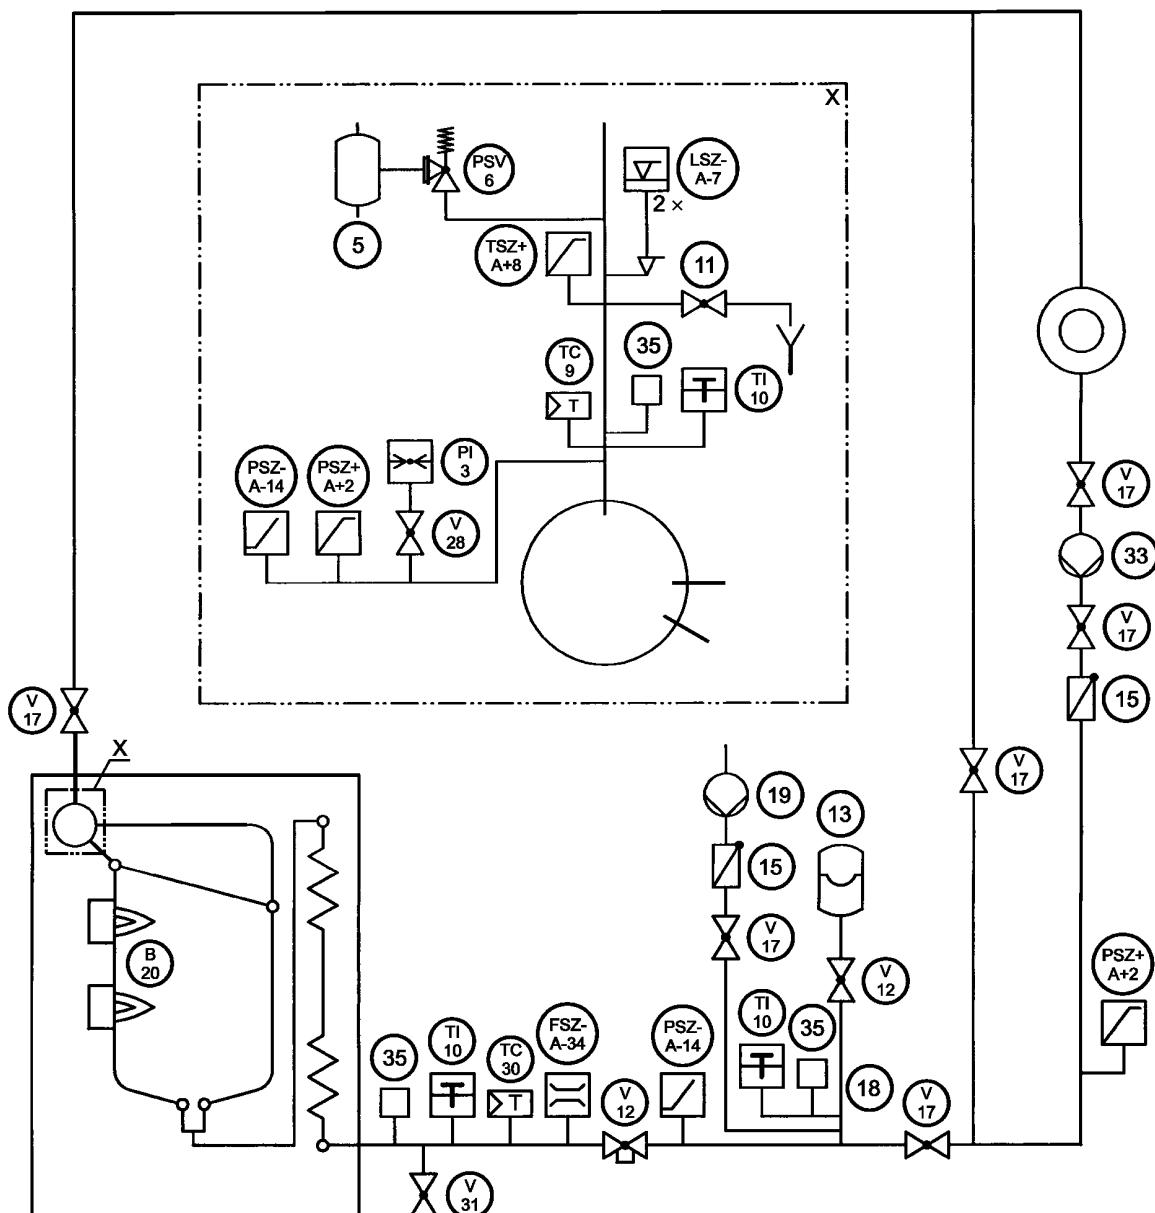


Рисунок В.4-2 — Установки с принудительной циркуляцией, нижней подпиткой воды, с поддержанием давления из внешнего источника и с газовым аккумулятором (закрытый расширительный сосуд)

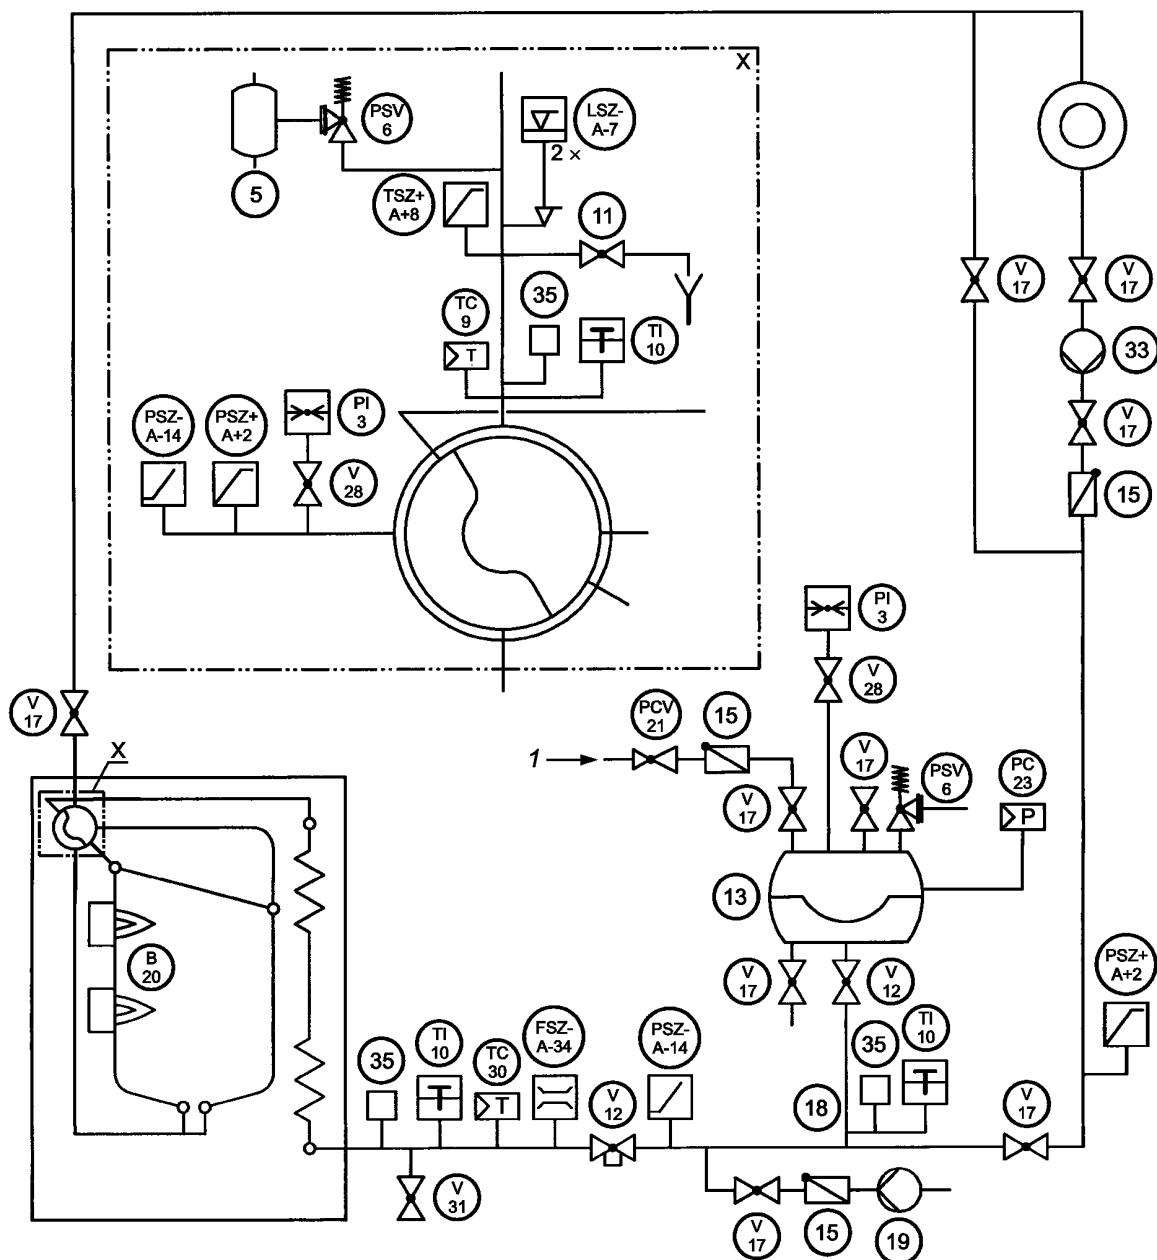

1 — воздух или азот

Рисунок В.4-3 — Установки с принудительной циркуляцией, верхней подпиткой воды, поддержанием давления из внешнего источника и газовым аккумулятором

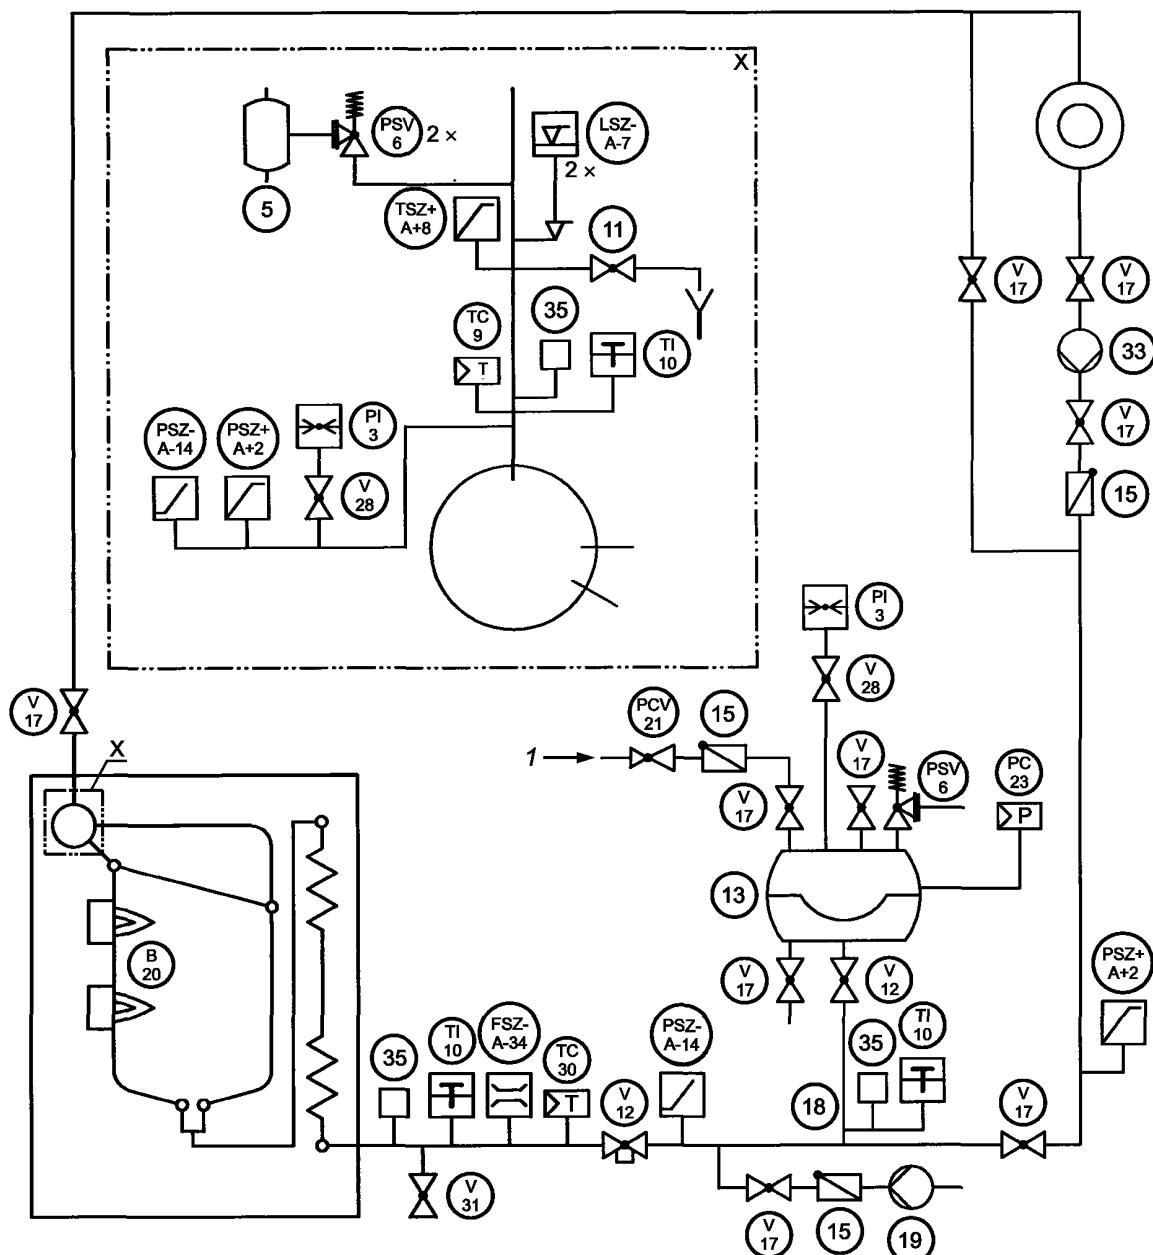


Рисунок В.4-4 — Установки с принудительной циркуляцией, нижней подпиткой воды, поддержанием давления из внешнего источника и газовым аккумулятором

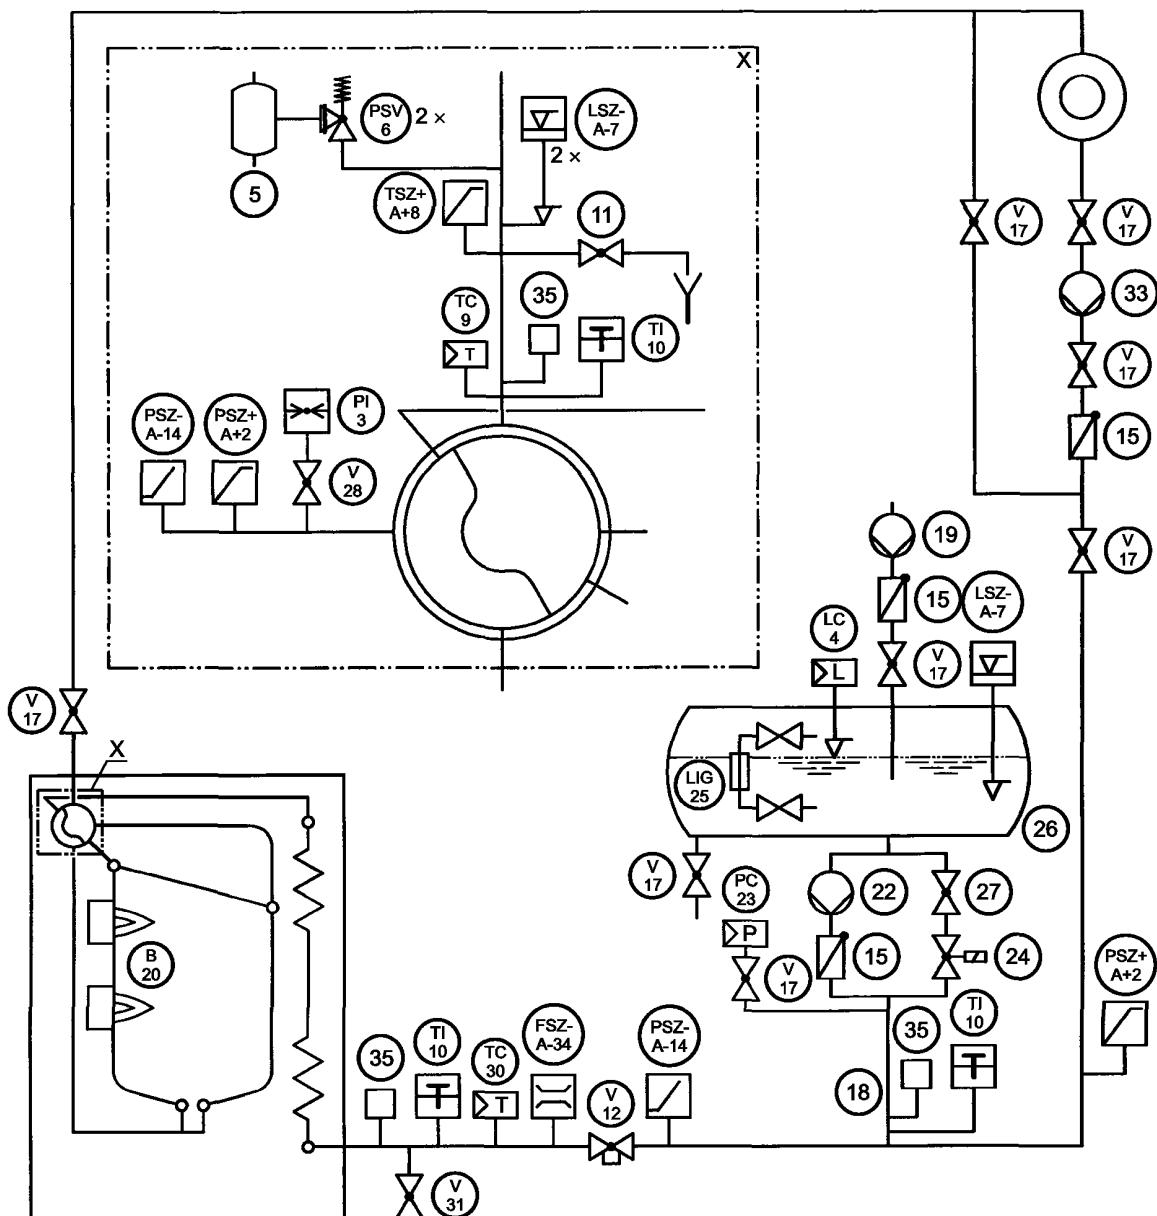


Рисунок В.4-5 — Установки с принудительной циркуляцией, верхней подпиткой воды, насосами поддержания давления из внешнего источника

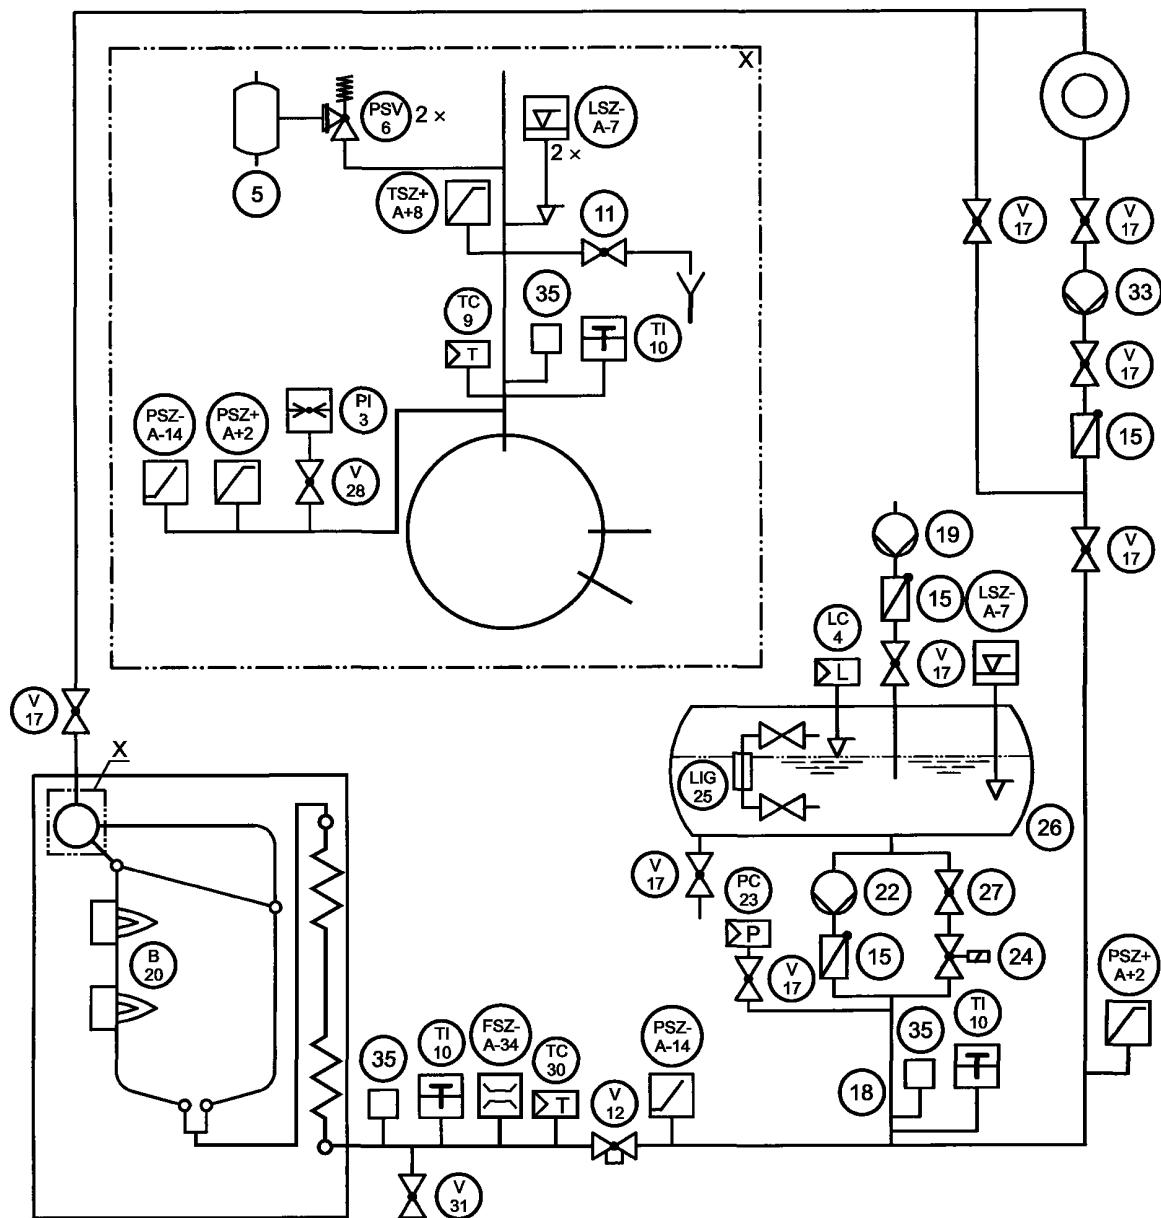


Рисунок В.4-6 — Установки с принудительной циркуляцией, нижней подпиткой воды, насосами поддержания давления из внешнего источника

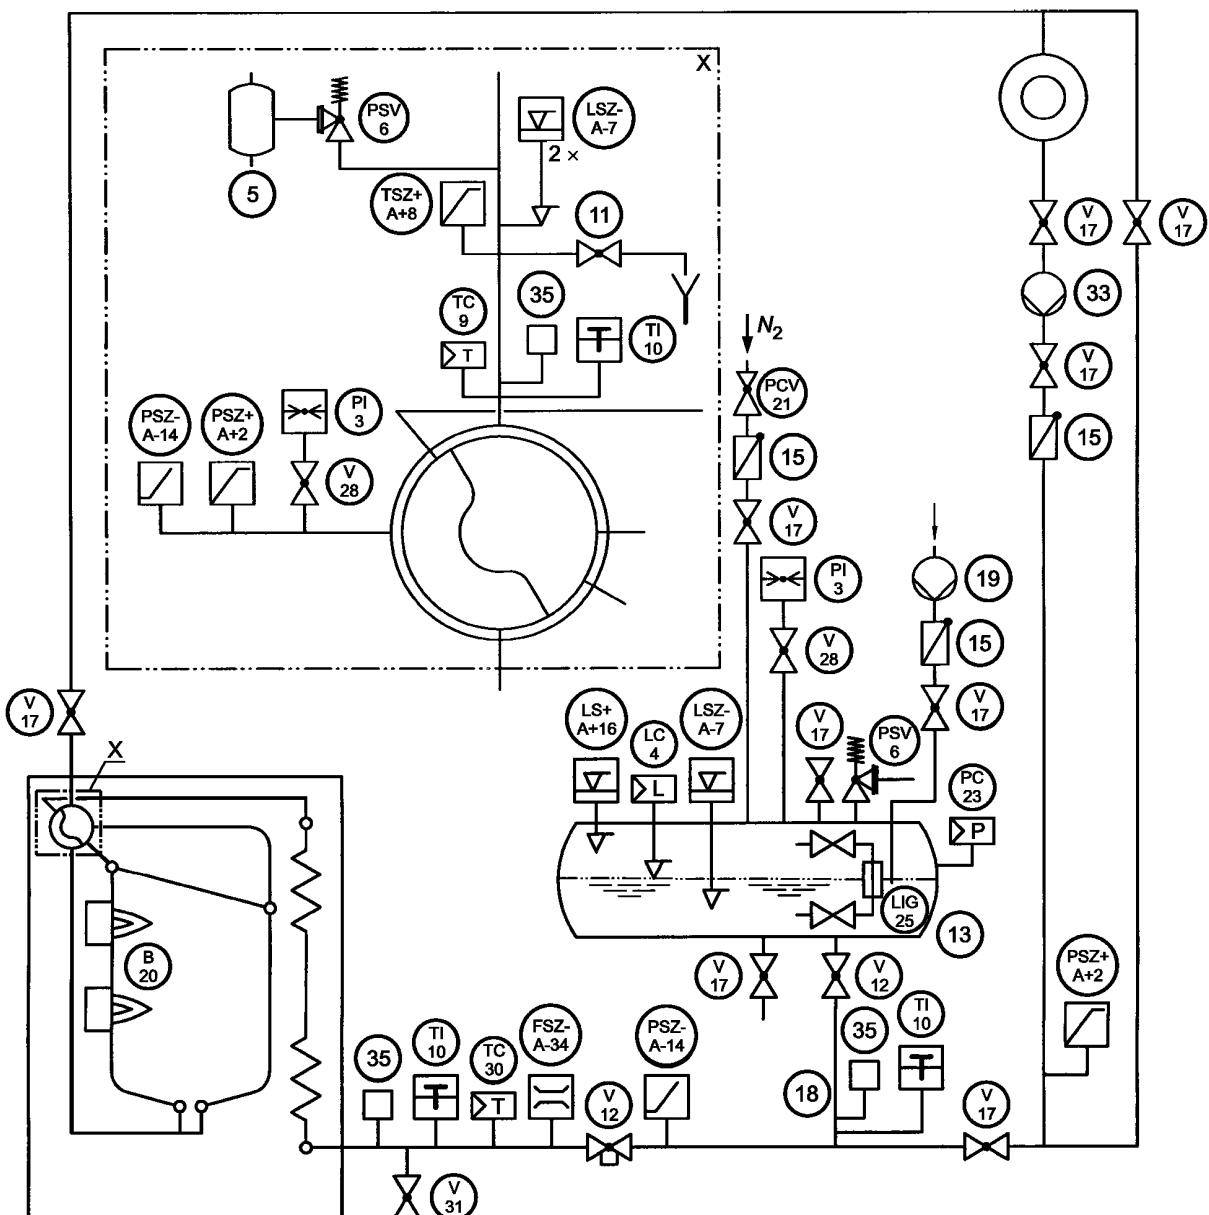


Рисунок В.4.7 — Установки с принудительной циркуляцией, верхней подпиткой воды, поддержанием давления из внешнего источника и газовым аккумулятором (N_2)

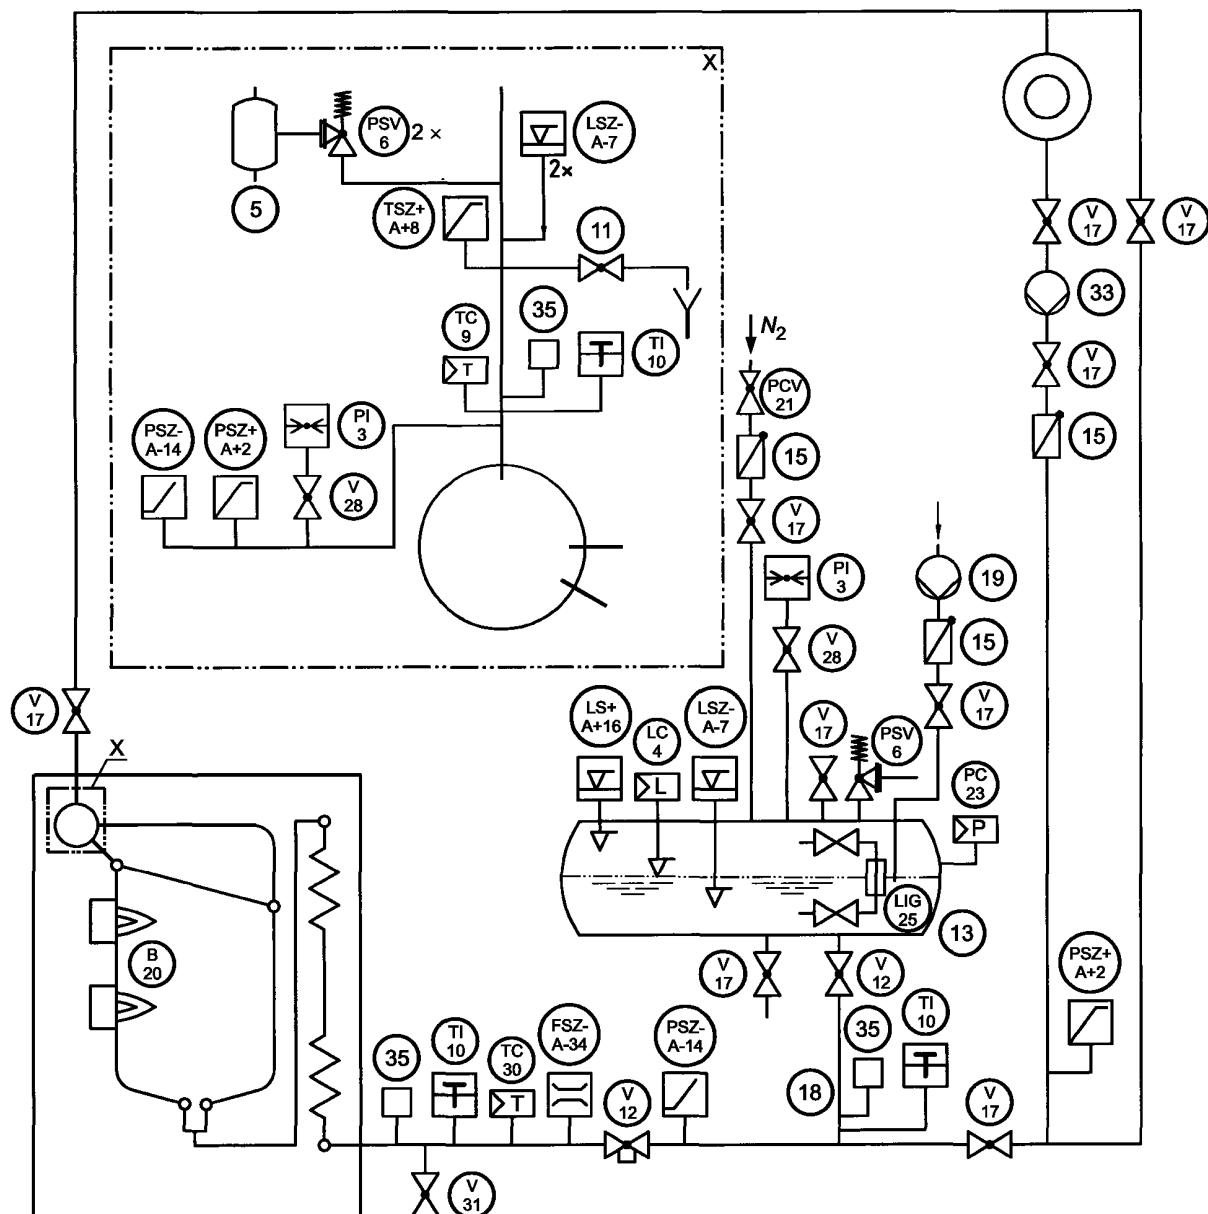


Рисунок В.4-8 — Установки с принудительной циркуляцией, нижней подпиткой воды, поддержанием давления из внешнего источника, с газовым аккумулятором (N_2)

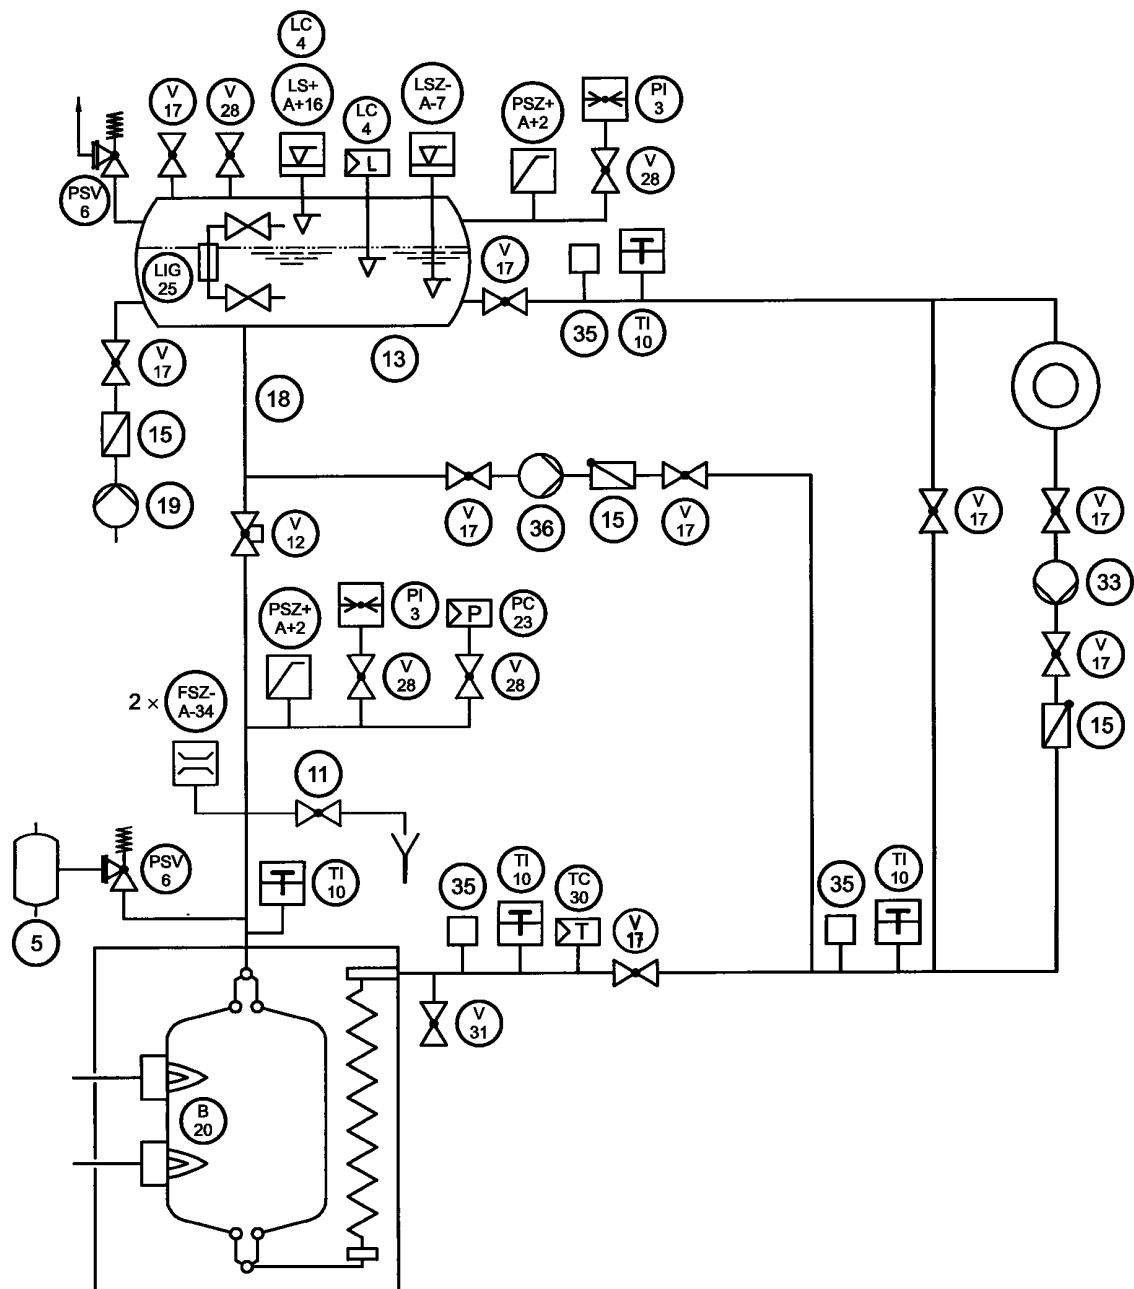


Рисунок В.4-9 — Замкнутая установка под давлением пара с принудительной циркуляцией, паровым аккумулятором в расширительном сосуде (система поддержания давления из внешнего источника) и наложенной рециркуляцией


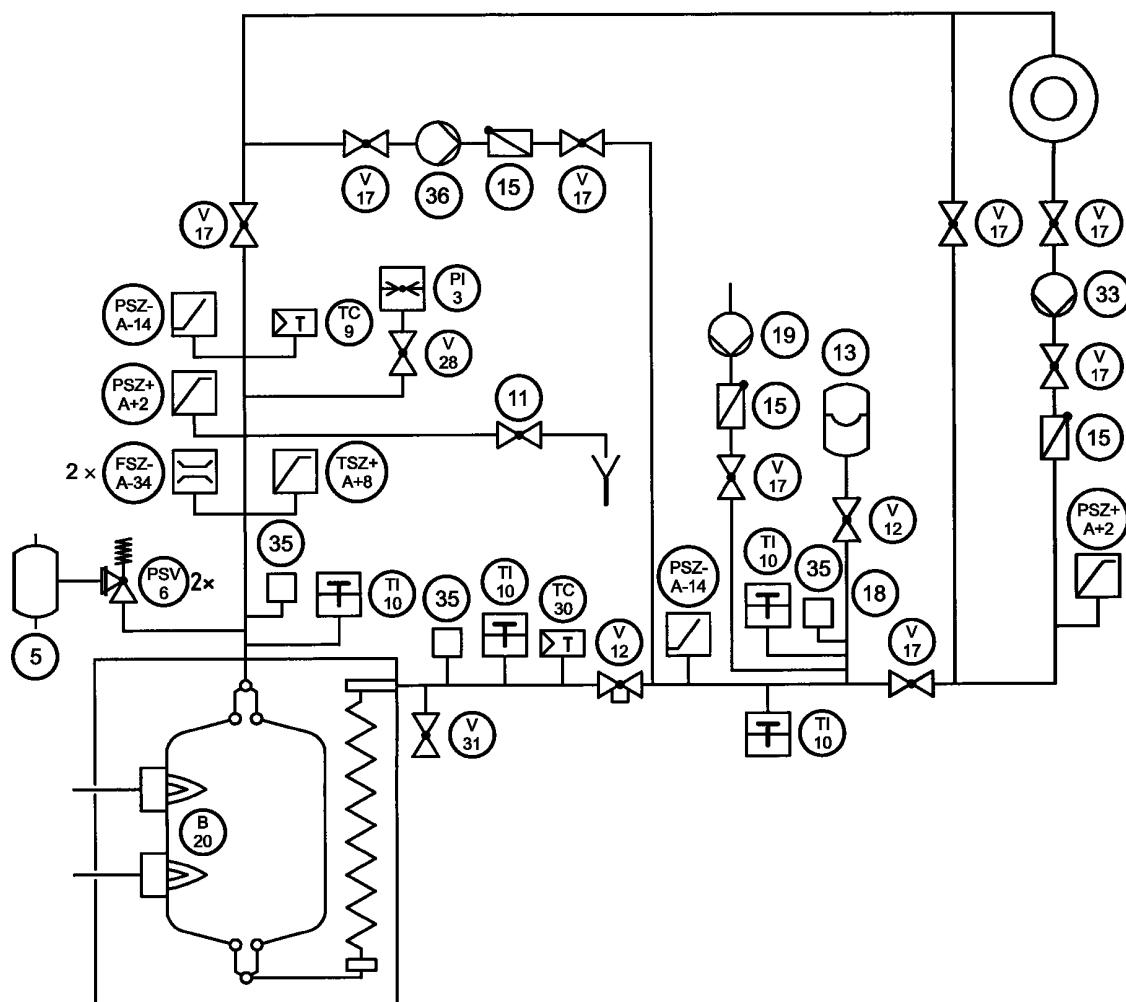


Рисунок В.4-10 — Установки с принудительной циркуляцией, поддержанием давления из внешнего источника, газовым аккумулятором и наложенной рециркуляцией

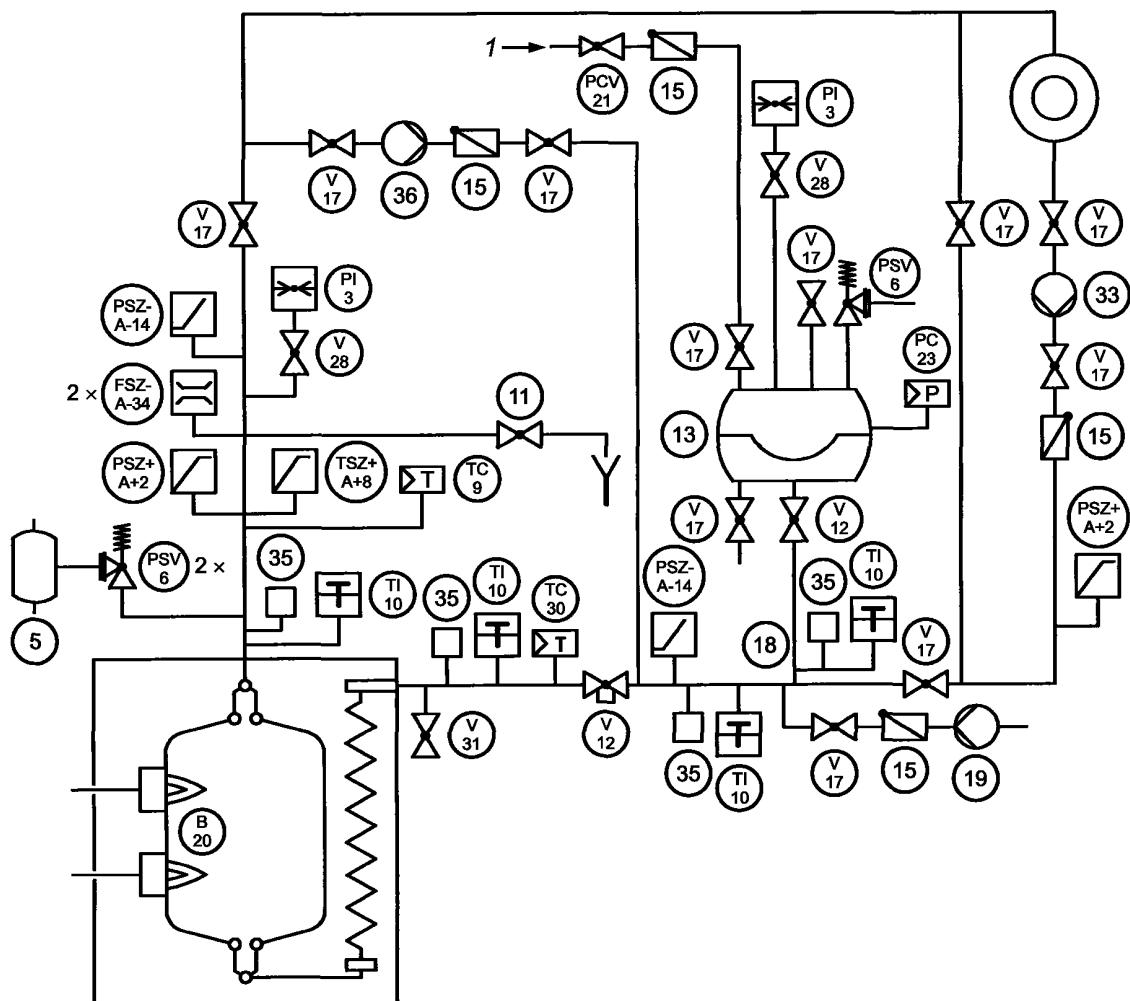

1 — воздух или азот

Рисунок В.4-11 — Установки с принудительной циркуляцией, поддержанием давления из внешнего источника, с газовым аккумулятором (воздух или кислород) и наложенной рециркуляцией

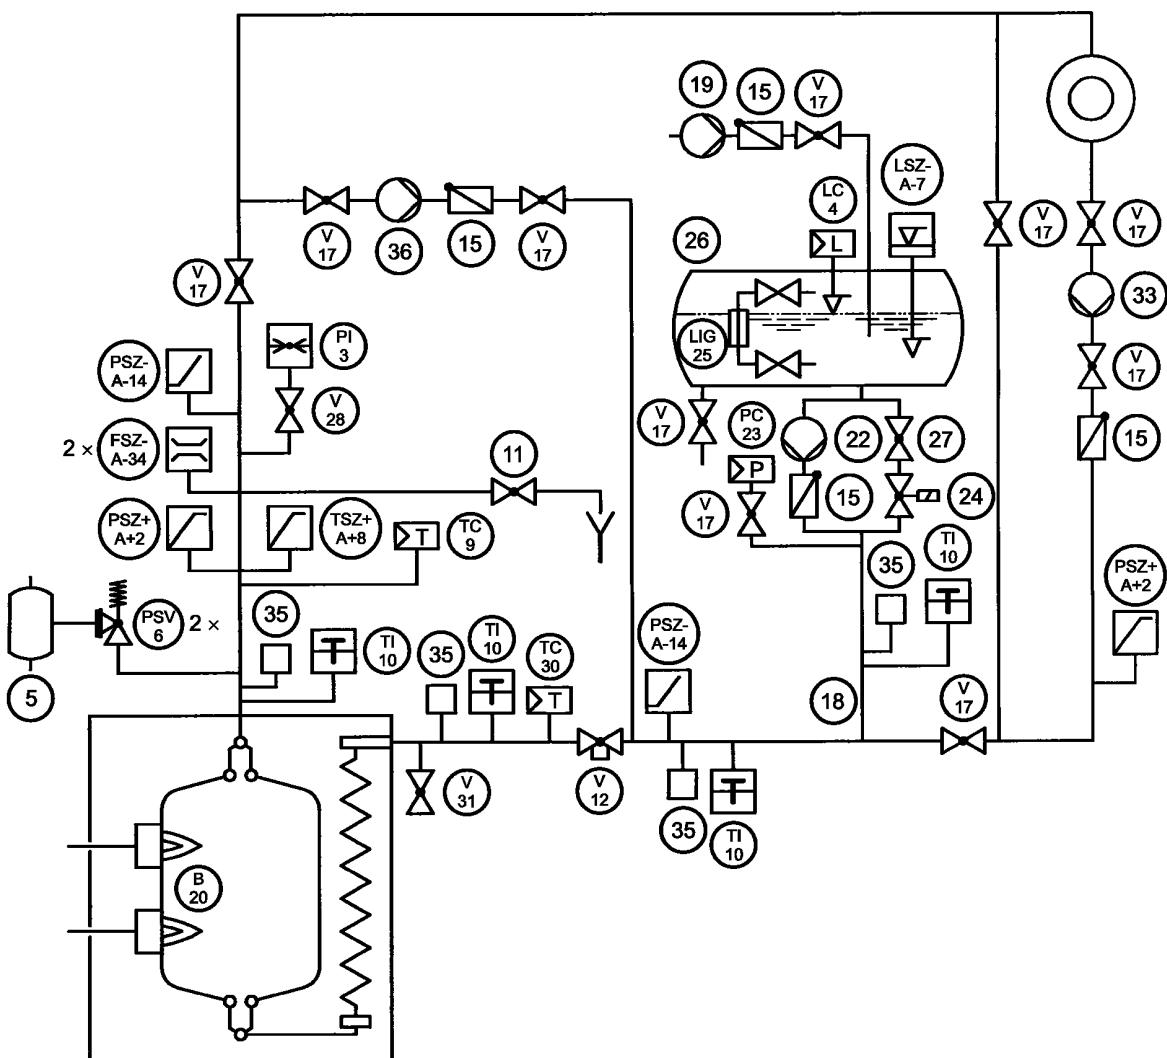


Рисунок В.4-12 — Установки с принудительной циркуляцией, насосами поддержания давления из внешнего источника и наложенной рециркуляцией


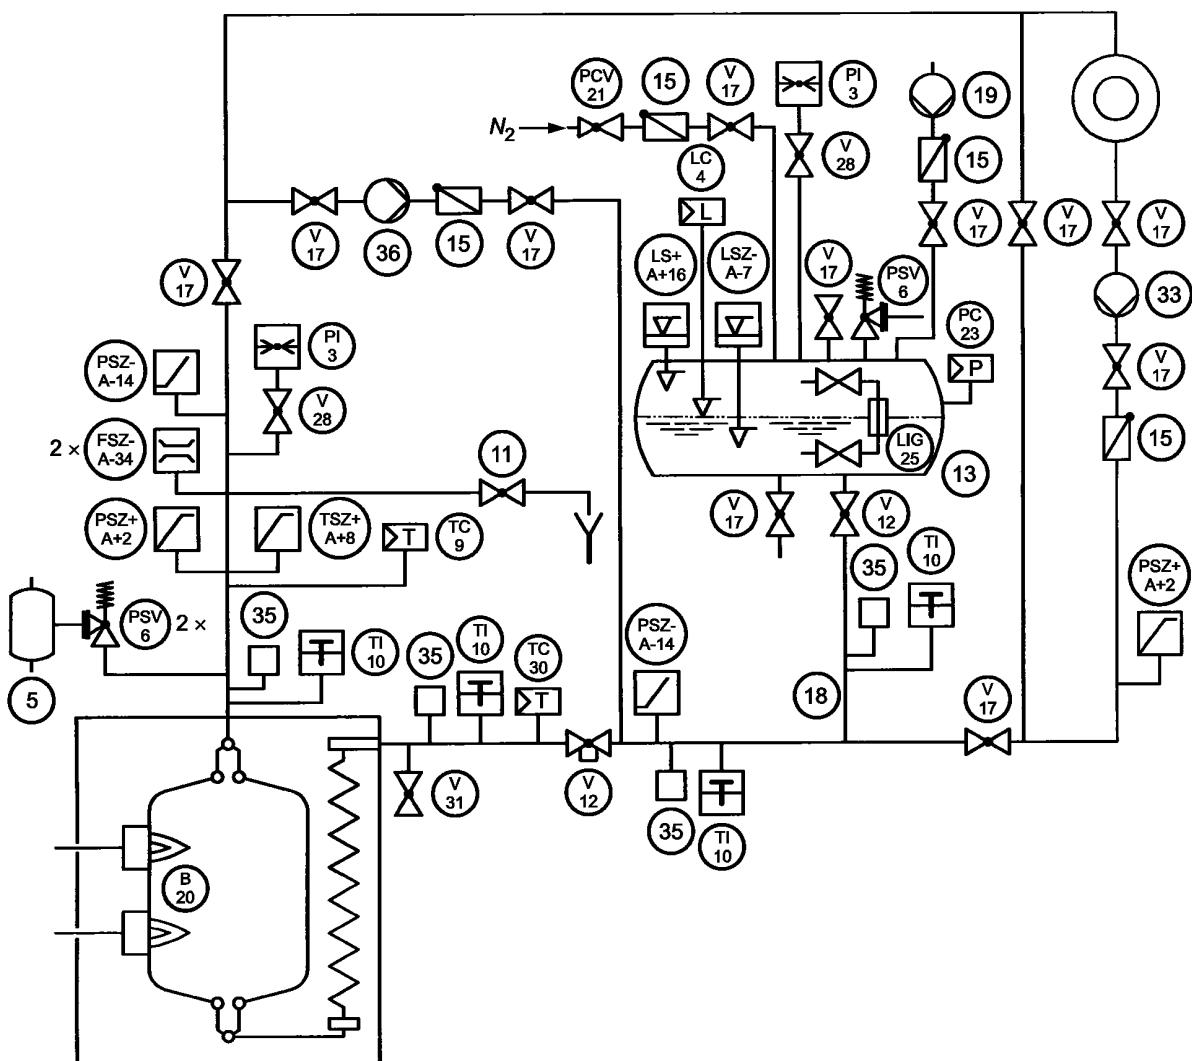


Рисунок В.4-13 — Установки с принудительной циркуляцией, поддержанием давления из внешнего источника, газовым аккумулятором (N_2) и наложенной рециркуляцией

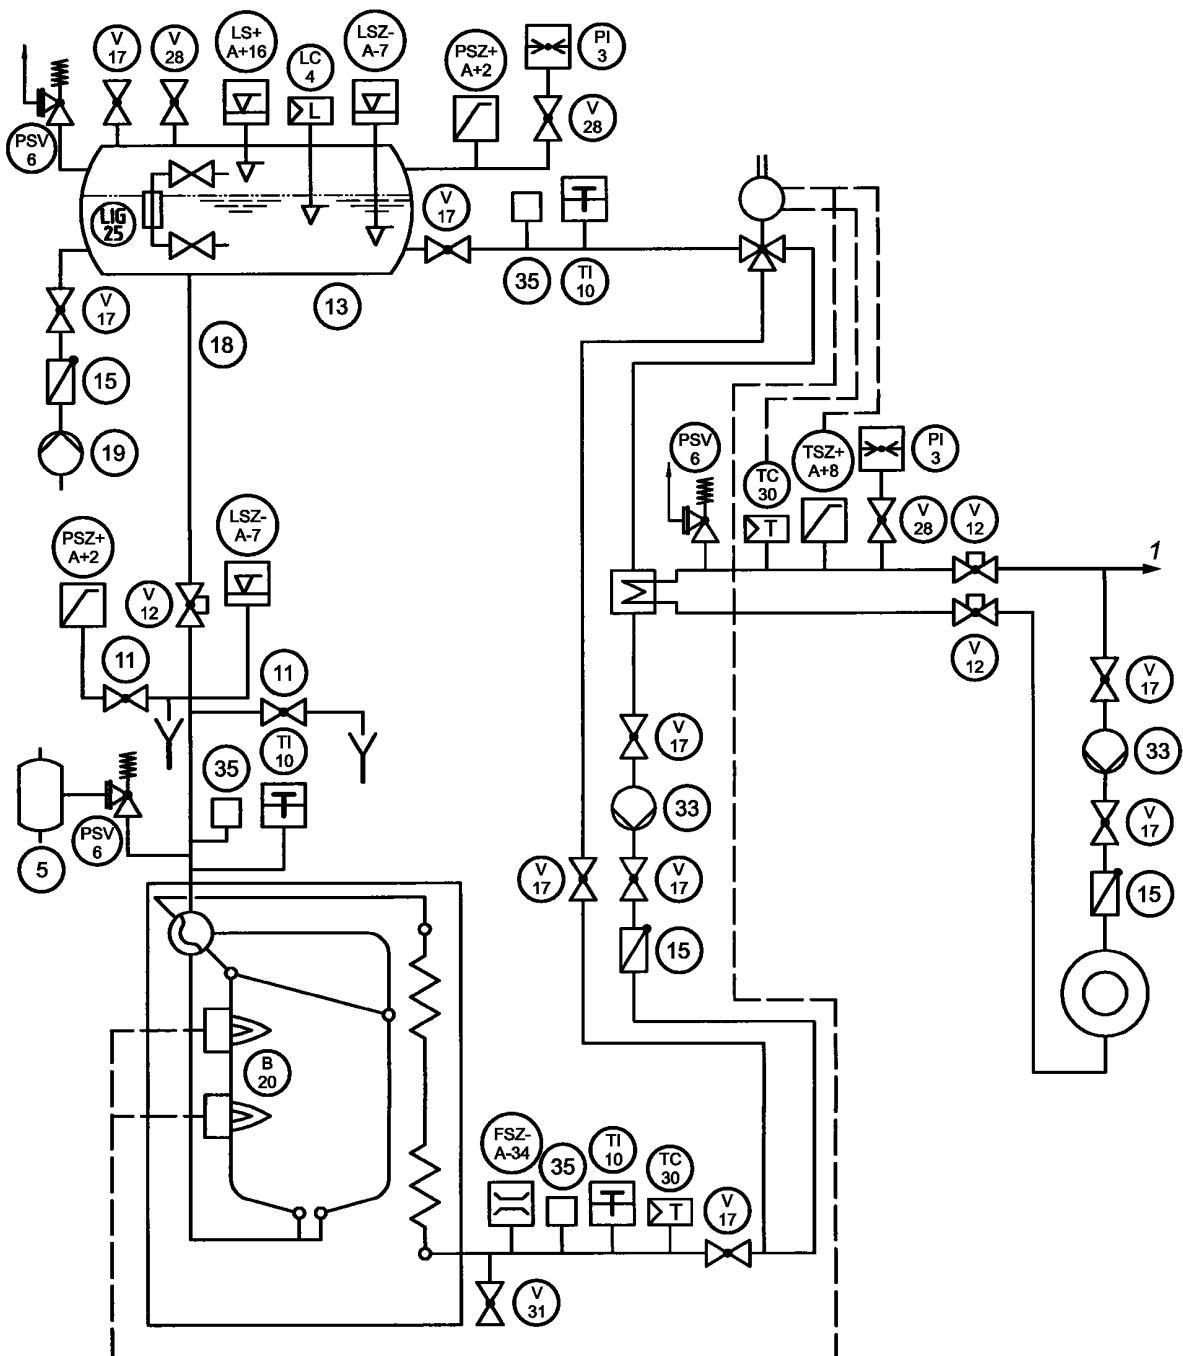

1 — на расширительный сосуд

П р и м е ч а н и е — Эта предлагаемая концепция (двуухконтурная котельная установка) может относиться ко всем примерам.

Рисунок В.4-14 — Двухконтурная котельная установка с паровым аккумулятором
в котле с естественной циркуляцией

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов европейским стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного национального стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта
ГОСТ Р 55682.5—2017 (ЕН 12952-5:2011)	MOD	EN 12952-5:2011 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 5. Качество изготовления и монтаж деталей котлов, работающих под давлением»
ГОСТ Р 55682.6—2017 (ЕН 12952-6:2011)	MOD	EN 12952-6:2011 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 6. Контроль при монтаже, документация и маркировка деталей, работающих под давлением»
ГОСТ Р 55682.8—2013 (ЕН 12952-8:2002)	MOD	EN 12952-8:2002 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 8. Требования к топочным устройствам котлов, работающих на жидком и газообразном топливе»
ГОСТ Р 55682.9—2013/ ЕН 12952-9:2003	MOD	EN 12952-9:2003 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 9. Требования к топочным устройствам котлов для сжигания пылевидного твердого топлива»
ГОСТ Р 55682.10—2013/ ЕН 12952-10:2002	MOD	EN 12952-10:2002 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 10. Требования к устройствам защиты от избыточного давления»
ГОСТ Р 55682.11—2013/ ЕН 12952-11:2007	MOD	EN 12952-11:2007 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 11. Требования к ограничивающим устройствам котла и арматуры»
ГОСТ Р 55682.12—2013/ ЕН 12952-12:2003	MOD	EN 12952-12:2003 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 12. Требования к питательной воде котла»
ГОСТ Р 55682.13—2013/ ЕН 12952-13:2003	MOD	EN 12952-13:2003 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 13. Требования к системам очистки газоходов»
ГОСТ Р 55682.14—2013/ ЕН 12952-14:2004	MOD	EN 12952-14:2004 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 14. Требования к жидкостногазовым системам DENOX, использующим сжиженный сжатый раствор аммония и аммачной воды»
ГОСТ Р 55682.16—2013/ ЕН 12952-16:2003	MOD	EN 12952-16:2013 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 16. Требования к топочным устройствам котлов для слоевого сжигания и сжигания в кипящем слое твердого топлива»
ГОСТ Р ЕН 12952-1—2012	IDT	EN 12952-1:2002 «Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 1. Общие положения»

Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты.

Библиография

- [1] EN 50156-1:1997 Электрическое оборудование для печей и вспомогательного оборудования. Часть 1. Требования к проектированию и установке (Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment — Part 1: Requirements for application design and installation)
- [2] EN 837-1:1997 Манометры. Часть 1. Манометры Бурдона. Размеры, метрология, требования и испытания (Pressure gauges — Part 1: Bourdon tube pressure gauges; dimensions, metrology, requirements and testing)

УДК 621.18.01:621.181:621.182

ОКС 27.040

Ключевые слова: котел, котлы паровые, котлы водогрейные, водоподготовка, эксплуатация, обслуживание, регулирование, уход и надзор за котлами, системы и устройства для обслуживания и ухода, загрязнения котлов, отложения и их устранение

БЗ 12—2017/142

Редактор Л.С. Зимилова
Технический редактор И.Е. Черепкова
Корректор Е.Р. Араян
Компьютерная верстка Ю.В. Половой

Сдано в набор 14.11.2017 Подписано в печать 05.12.2017. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.

Усл. печ. л. 5,58. Уч.-изд. л. 5,02. Тираж 22 экз. Зак. 2548.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisidat.ru y-book@mail.ru

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001, Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru