

После трубчатого отстойника вода проходит через скруббер с песчаной загрузкой. В фильтре происходит вторичная сорбция фтора на основе контактной коагуляции.

В случае обесфторивания слабощелочных вод, pH которых после вброса коагулянта снижается ниже значений ГОСТа на питьевую воду, необходимо подщелачивание воды. Ввод раствора кальцинированной соды осуществляется в напорный трубопровод перед скорым фильтром. Дозы щелочи определяются в процессе очистки воды с помощью технологического анализа.

Очищенная и обесфторенная вода после фильтров поступает в секцию бактерицидной установки, где происходит процесс обеззараживания воды. Чистая вода питьевого качества под остаточным напором поступает в бак водонапорной башни.

В баке водонапорной башни предусматривается отбор воды с обеспечением гарантированного запаса ее на протывку песчаного фильтра и трубчатого отстойника. При этом протывочная вода из башни, поступая на фильтр снизу вверх, расширяет его фильтрующую загрузку, вынося накопившиеся за фильтроцикл загрязнения, а затем поступает в трубчатый отстойник и стывает накопившийся в нем осадок.

Схема очистки воды является напорной, задвижки устанавливаются только у насосов, на трубопроводе сброса протывочной воды и на трубопроводе, подающем воду на бактерицидные установки; последние являются операционными.

Контроль за работой водоочистой станции осуществляется оператором, в обязанности которого входит: наблюдение за работой насосного оборудования, приготовление растворов реагентов и их дозирование, контроль за работой бактерицидной установки. Рабочее место оператора находится в служебном помещении, где установлен лабораторный стол с необходимым набором лабораторного оборудования.

3. Общекомпоновочное решение площадки водоочистой станции обесфторивания.

На площадке станции обесфторивания размещены следующие сооружения:

1. Здание станции обесфторивания
2. Водонапорная башня
3. Двухсекционный детонный выгреб.

4. Сарай
5. Мусоросборник.
6. Открытый склад угля
7. Ограждение.

4. Компановка здания водоочистой станции.

В здании водоочистой станции обесфторивания расположены следующие помещения: фильтральный зал, где размещено основное технологическое оборудование установки «Стрия» и установки обеззараживания, склад реагентов, служебное помещение, котельная, тамбур, санузел, подсобное помещение.

5. Характеристика и расчетные параметры основного оборудования.

Основным технологическим оборудованием станции является установка завбодского изготовления типа «Стрия», в комплект которой входят: промежуточный бак-газоотделитель, насосы второго порядка, сетчатый фильтр, трубчатый отстойник, совмещенный с камерой хлопьеобразования, скорый фильтр, узел обеззараживания воды, насосы-дозаторы, дренажный насос, баки приготовления рабочих растворов реагентов, контрольно-измерительные приборы и приборы автоматики. Кроме того, установка «Стрия» комплектуется необходимыми трубопроводной арматурой, трубами и соединительными деталями к ним.

Промежуточный бак-газоотделитель.

Основным элементом бака-газоотделителя является насадка и газитель потока, служащие для выделения избыточных растворенных газов. Отведение газов осуществляется по воздуховоду посредством дефлектора ЦАГИ, установленного на перекрытии здания. Бак снабжается патрубками перелива и полного опорожнения. Продолжительность пребывания воды в баке 0.5-1 мин. Скорость выхода воды из аэрационной насадки должна быть не менее 2 м/сек. Основные параметры бака-газоотделителя в зависимости от производительности даны в

		ИП 901-3-202.85	13
ПРИВЯЗАН:	Н.И. Меледьев Н.И. Комаров	С.И. Меледьев В.И. Комаров	Лист 2
Ген. Дир.	В.И. Комаров	Инженер	
Инж. №	В.И. Комаров	Инженер	
Пояснительная записка			ИП 901-3-202.85 г. Москва

нижеприведенной таблице.

Производительность насоса, м ³ /сутки	Диаметр бака, мм	Диаметр сопла насоса, мм	Плотность ступки, т/м ³	Время пребывания воды, мин.	Диаметр патрубка для отвода воды, мм
Струя-100	500	23	0.08	1	200
Струя-200	500	32	0.08	0.5	200
Струя-400	1000	50	0.3	1	200
Струя-800	1000	80	0.3	0.5	200

Бак имеет в стенках щели для притока воздуха из помещения. Насосы второго подъема.

В помещении фильтровального зала установлены два центробежных насоса (один рабочий, один резервный) - на станции производительностью 100, 200, 400 м³/сутки насосы марки К-20/30-У2 с электродвигателем ЧЯ 100.52 мощностью 4 кВт.

- на станции производительностью 800 м³/сутки насосы марки К45/30-У2 с электродвигателем ЧЯ 112 М2 мощностью 7,5 кВт.

Насос и электродвигатель расположены на одной раме.

Оба агрегата устанавливаются на одном фундаменте, напорными патрубками насосов вверх.

Сетчатый фильтр.

Сетчатый фильтр, установленный на напорном трубопроводе после насосов второго подъема, представляет собой металлический цилиндр (диаметром 280 мм. для станций производительностью 100, 200 м³/сутки, диаметром 350 мм. для станций производительностью 400, 800 м³/сутки). Фильтр оборудуется патрубками входа и выхода воды и фильтрующим устройством. Скорость потока через сетчатые элементы фильтра принимается не более 3 м/сек. Прозор сетчатого полотна - 2,0 x 2,0 мм. Для производства ревизии и очистки фильтр оборудуется светлой крышкой с использованием накидных барашковых устройств.

Трубчатый отстойник и камера хлопьеобразования.

Камера хлопьеобразования и трубчатый отстойник скотпо наваны в одной ёмкости. Камера имеет вид конически-расходящейся ёмкости. Отстойник представляет собой металлический

цилиндр, полностью заполненный полиэтиленовыми трубочками диаметром 60 мм, длиной 1,5 м. Ось отстойника и камеры занимает наклонное положение; угол наклона к горизонту 60°. Основная технологическая особенность трубчатого отстойника состоит в использовании принципа осаждения взвеси в танкоме слое движущейся воды.

Основные параметры трубчатого отстойника и камеры хлопьеобразования в зависимости от производительности станций даны в таблице.

Производительность, м ³ /сутки	Камера хлопьеобразования						Трубчатый отстойник				
	Диаметр на входе, мм	Диаметр на выходе, мм	Объем, м ³	Скорость, м/сек	Время пребывания, мин	Диаметр, мм	Диаметр патрубка для отвода воды, мм	Объем, м ³	Скорость, м/сек	Время пребывания, мин	
"Струя" 100, 200	100	1000	0,65	0,77	1,6	13	1000	1,6	1,3	6,4	18
"Струя" 400, 800	200	2000	2,32	0,2	1,63	7,6	2000	1,8	5,7	6,0	20

Скорый фильтр

Скорый фильтр предназначен для более глубокой очистки воды и устанавливается после трубчатого отстойника. Загрузка фильтра - кварцевый песок. Высота слоя фильтрующей загрузки 1,5 м.

Высота слоя воды над загрузкой 1,1 метра. Гранулометрический состав загрузки:

- эквивалентный диаметр зерен - 0,7-0,8 мм;
- минимальный диаметр - 0,5 мм;
- максимальный диаметр - 1,5 мм;
- коэффициент неоднородности - 2,5.

В корпусе фильтра предусмотрены два люка: верхний для загрузки фильтрующего материала, нижний для осмотра и ремонта дренажной системы. Дренаж фильтра возможен в двух вариантах: копанчковой и из плит пористого полиуретона. Для защиты дренажной системы от засорения необходимо первый слой загрузки:

		ТП 901-3-202.85		113	
ПРИЛОЖИ:		И.И. Мельников	И.И. Белова	Лист 3	Лист 3
Лист №		И.И. Мельников	И.И. Белова	Пояснительная записка.	

фильтра, высотой 200мм, осуществлять мелким гравием крупностью 2-5мм. Скорость фильтрации принята равной 5,5 м/час, интенсивность промывки 13-15л/сек. на м² пропускательность промывки 5-7м. чт. Для станции производительностью 100, 200м³/сутки устан. вливается фильтр Ф1000мм, для станций производительностью 400, 800м³/сутки диаметром 2000мм.

6. Реагентное хозяйство.

Для приготовления рабочих растворов реагентов: серно-кислого алюминия, полиакриламид, кальцинированной соды приняты двухсекционные баки, выполненные из полимерных материалов или гальванизированного черного металла в металлическом каркасе. Каждая секция бака снабжена патрубками с запорной арматурой для подачи раствора реагента и сброса осадка. Баки оборудуются поплавковыми устройствами для забора осветленного раствора и дозирования реагента в период поломки или ремонта насосов-дозаторов. Для перемешивания растворов реагентов принята механическая переносная мешалка.

Параметры баков и цикличность их затворения.

Производительность станций м ³ /сутки	Кол. баков шт.	Полезная емкость, куб. м ³ и наименование реагента	Цикличность затворения
100	3	0,4-р-р коагулянта 0,4-р-р ПАА 0,4-р-р соды	24 часа 10 суток 72 часа
200	3	0,4-р-р коагулянта 0,4-р-р ПАА 0,4-р-р соды	12 часов 5 суток 36 часов
400	3	2,0-р-р коагулянта 0,4-р-р ПАА 0,4-р-р соды	24 часа 48 часов 18 часов
800	3	2,0-р-р коагулянта 0,4-р-р ПАА 0,4-р-р соды	12 часов 24 часа 10 часов

Дозирование реагентов осуществляется насосами-дозаторами, установленными в фильтравальном зале в количестве 3^{шт.}

На станции производительностью 100, 200м³/сутки насосы марки ИД - 25/10.

На станции производительностью 400, 800м³/сутки насосы марки ИД - 100/10

Дозирuemый раствор подается к месту ввода по светлым поливинилхлоридным шлангом диаметром 20мм. Коммуникации подачи растворов оборудуются запорными, регулирующими вентилями и обратными клапанами.

Данные по дозам реагентов

Производительность станций м ³ /сутки	Наименование	Дозы в мг/л.	Коэффициент расхода реагента %	Суточная потребность		Плотность в г/см ³	Средняя температура в зиме
				в кг	в м ³		
100	Коагулянт-алюминий серно-кислый технический ГОСТ 12366-75	150	7	33	0,25	1	30
	Полиакриламид технический марки № по ТУ-6-61-194-68	0,2	0,1	0,25	0,02	0,0075	360
	Кальцинированная сода ГОСТ 5100-73	50	8	5	0,08	0,15	60
200	Коагулянт-алюминий серно-кислый технический ГОСТ 12366-75	150	7	66	0,5	2	30
	Полиакриламид технический марки № по ТУ-6-61-194-68	0,2	0,1	0,5	0,04	0,015	180
	Кальцинированная сода ГОСТ 5100-73	50	8	10	0,2	0,3	30
400	Коагулянт-алюминий серно-кислый технический ГОСТ 12366-75	150	7	130	1	4	30
	Полиакриламид технический марки № по ТУ-6-61-194-68	0,2	0,1	1	0,1	0,03	90
	Кальцинированная сода ГОСТ 5100-73	50	8	20	0,4	0,6	30
800	Коагулянт-алюминий серно-кислый технический ГОСТ 12366-75	150	7	260	2	8	28
	Полиакриламид технический марки № по ТУ-6-61-194-68	0,2	0,1	2	0,2	0,06	50
	Кальцинированная сода ГОСТ 5100-73	50	8	40	0,8	1,2	25

Хранение реагентов предусматривается сухое. В большей секции склада реагентов размещается коагулянт. Секция позволяет разместить месячный запас при условии загрузки реагента набалом, слоем высотой 1-2метра.

Кальцинированная сода хранится в малой секции склада реагентов, позволяющей разместить двухмесячный запас. Секции склада ограждены светлыми деревянными перегородками.

Полиакриламид хранится непосредственно в таре емкостью 50кг. Этого количества реагента достаточно для бесперебойной

		ИПОВОИ ПРОЕКТ 901-3-202.85		пз		
Прокказан:	Нах. отс. Ледяев Н. Контр. Белова	В. С. С. В. С. С.	Страница одобрения и подписи: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.	РП 4	Пояснительная записка	Бюро проектно-изыскательских работ г. Москва
Цикл. №	Рис. №	Имен. Инженера				

В целях уменьшения поверхности площадок обезвреживания промышленных вод целесообразно применять машины для уплотнения шлама.

При отсутствии свободных земельных участков можно обезвреживать осадок на вакум-фильтрах или фильтр-прессах.

Проектом предложен вариант с использованием абразивного железобетонного выгреба, предназначенного для сброса производственных и хозяйственных вод, по типовому проекту 905-4-76 лист кж-24. Выгреб расположен на площадке водоочистной станции. Промышленные воды рекомендуются использовать на компактных установках очистки канализационных стоков для ускорения процесса биологической очистки.

в. Внутренний водопровод и канализация.

Вода для собственных нужд водоочистной станции забирается из трубопровода фильтровальной и обезжележенной воды и подводится к следующему узлам установки: растворно-расходным баком, отопительному котлу, раковине в котельной, приборам санузла, пожарному крану.

Подводящие трубопроводы приняты из водогазопроводных труб диаметром 50 ± 15 мм, прокладываемых по стенам здания. Трубопровод окрашивается масляной краской за 2 раза. Расход воды на собственные нужды станции с учетом расхода на регенерацию скорого фильтра принят 5% от производительности и составляет:

для станции производительностью 100 м³/сутки - 5 м³;

для станции производительностью 200 м³/сутки - 10 м³;

для станции производительностью 400 м³/сутки - 20 м³;

для станции производительностью 800 м³/сутки - 40 м³.

Канализация выполняется из чугунных труб диаметром 50 и 100 мм.

Отвод сточных хозяйственных вод решается организацией выполняющей привязку проекта, по согласованию с местными санитарными

органами. Проектом предложен вариант с железобетонным выгребом емкостью 10 м³, расположенным на площадке водоочистной станции.

ю. Дренаж станции.

Для отвода дренажных вод в фильтровальном зале водоочистной станции предусмотрен приямок 500 × 500 и глубиной 0,5 м. К приямку подведен сборный лоток 200 × 200 и переливной трубопровод от механического оборудования. Откачка дренажных вод осуществляется насосом марки „ГНОМ 10/10, который устанавливается в приямок под залом. Включение насоса автоматическое, в зависимости от уровня стоков в приямке. Дренажные воды перекачиваются по резиноканавому рукаву φ 50 мм, в трубопровод сброса промышленных вод.

н. Водонапорная башня.

Для сохранения необходимого объема воды на промывку фильтров и на пожаротушение, а так же для создания требуемого напора, проектом предусматривается установка водонапорной башни системы Рожновского (тип. проект 901-5-29) с параметрами:

емкость бака башни - 25 м³ (для станций производительностью 100 и 200 м³/сутки) и 50 м³ (для станций производительностью 400 и 800 м³/сутки);

высота опоры - 12 м.

Если высота башни будет более 12 метров, то расход промышленных вод необходимо регулировать задвижкой, установленной на трубопроводе, соединяющем станцию с водонапорной башней. Бак водонапорной башни должен быть оборудован датчиками уровня воды, обеспечивающими отключение и включение основных

		ТП 901-3-202.85		113		
Привязан:	Исполн.	М.С.Ант.	Белов	Экономия оборудования по сравнению с водоснабжением при использовании 100 м ³ воды в сутки, производительности 100 м ³ /сутки.	Лист	Листов
	Изм.	Г.И.П.	А.И.П.			
	Фик. гр.	Креков	А.И.П.	рп	в	
	Изм.	И.И.П.	И.И.П.	Пояснительная записка		И.И.П.

насосов при максимальном и минимальном уровнях воды в баке, при обязательном сохранении необходимого объема воды на промывку и пожаротушение.

2. Указания по привязке проекта.

При привязке проекта необходимо уточнить марки насосов, арматуры, грузоподъемных механизмов и т.п. в соответствии с номенклатурой выпускаемого оборудования. По данным заказного оборудования, уточняются фундаменты, монореалс и другие, связанные с ними детали, а так же силовое оборудование.

В тех случаях, когда установка „Струя“ находится в эксплуатации только в период плюсовых температур её можно размещать непосредственно на открытых площадках, при этом может быть выполнено только легкое ограждение и навес. Такие условия использования оборудования установки „Струя“ наиболее характерны для их работы в тропическом климате.

Заказчиком, предлагающим использовать станцию обезжелезивания воды с установкой „Струя“, рекомендуется своевременно заказывать водонапорную башню, по согласованию с проектными организациями, осуществляющими привязку. При затруднениях применения водонапорной башни, возможно применение пневмобака соответствующей ёмкости, с обеспечением постоянного напора и запаса воды на промывку и пожаротушение. В случае значительной неравномерности водопотребления и больших объемов воды на пожаротушение, рекомендуется оборудование резервуаров чистой воды с установкой промывных насосов и насосов II^{го} подъема.

При концентрации сульфатов в исходной воде более 350 мг/л, необходимо при привязке проекта проверять концентрацию сульфатов после ввода коагулянта. Если окажется, что содержание сульфатов, после ввода коагулянта, более 500 мг/л, проект следует использовать только после согласования в местными органами санитарного надзора.

При содержании сероводорода в исходной воде свыше 0,5 мг/л, бак-эвапордентитель необходимо оборудовать вместо диффрегатора

центробежным вентилятором Ц4-70 НЭВ. Бак-эвапордентитель устанавливается на подставку, выполненную из кирпичной кладки, на отливку, обеспечивающую работу основных насосов „под землёй“.

Во всех случаях, при привязке проекта, необходимо руководствоваться „Техническими условиями на привязку, монтаж и эксплуатацию водоочистных установок типа „Струя“ производительностью 400-200 м³/сутки, разработанными НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды АЛХ им. К.Д. Памфилова.

Максимальное давление на установку типа „Струя“ принято не более 35 м. вод. ст.

Поставщиком и разработчиком проектной документации установки типа „Струя“ на стадии КМД для заводов изготовителей является конструкторское бюро „Водмаштехника“ г. Воронеж.

III. Архитектурно-строительная часть.

1. Общие сведения.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации зданий. Здание относится к II классу по капитальности и к II степени по ответственности, по санитарной характеристике производственных процессов к группе I. Категория производства пожарной опасности - Д.

2. Условия и область применения.

- Проект разработан для строительства в районах со следующими природно-климатическими условиями
- сейсмичность района строительства не выше 6 баллов.
- расчетная зимняя температура наружного воздуха t_н = -30°С, -30°С, -40°С
- скоростной напор ветра для I географического района СВЕР - 87 кгс/м².
- масса снегового покрова для I географического района - 100 кгс/м².

			ТП 901-3-202.85	ПЗ		
Привязки	Моч. ст.	Львов	Станция обезжелезивания воды с производительностью до 6 м ³ сульфат до 350 мг/л с установкой насосов „Струя“ промыв воды - 200 м ³ /сутки.	Станция	Лист	Листов
	К. Центр	Белова				
	ГМП	Артемов	Пояснительная записка.	Проектный институт	г. Москва.	
	Рук. пр.	Крыков				
Инж. А.	Инж.	Винитова				

Исполнитель: [Signature]

АЛБДОМ I

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТ 901-3-202.85

- рельеф территории - спокойный
 - грунтовые воды отсутствуют
 - грунты в основании неглинистые и непросадочные с следующими характеристиками: $\varphi^H = 28^\circ$, $C^H = 0,02 \text{ кг/см}^2$, $E = 150 \text{ кг/см}^2$, $\gamma^H = 1,8 \text{ тс/м}^3$

Объемно-планировочные и конструктивные решения.

Здание одноэтажное, прямоугольное в плане, с размерами в осях: для станций производительностью $100 \text{ м}^3/\text{сутки}$ - $15,0 \times 6,0 \text{ м}$. для станций производительностью $200, 400, 800 \text{ м}^3/\text{сутки}$ - $12,0 \times 12,0 \text{ м}$.

Высота до низа балок - $4,20 \text{ м}$. В здании размещаются: фильтровальный зал с реагентным отделением, склад реагентов, служебное помещение, туалет и входная тамбур. Кровля рваная 3-х слойная по плиточному утеплителю с устройством защитного слоя из гравия, втопленного в антисептированную битумную мастику. Отвод воды принят наружный. Здание оборудовано манорельсам грузоподъемностью $0,5 \text{ т}$ (кроме станции производительностью 100 и $200 \text{ м}^3/\text{сутки}$).

Здание каркасное из сборных железобетонных конструкций для одноэтажного промышленного строительства. Ограждающие конструкции приняты из керамзитобетонных панелей с объемной массой $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$. Кирпичные вставки, в местах расположения дверных проемов, внутренние стены перегородки выполняются из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования марки 100 ГОСТ $530-71$ на растворе марки 25 .

Глубина заложения фундаментов принята $1,5 \text{ м}$ от планировочной отметки земли. Покрытие из сборных железобетонных плит размером $3 \times 6 \text{ м}$ по сборным железобетонным балкам.

Оконные блоки приняты по ГОСТ $12506-67$. Дверные блоки по ГОСТ $14624-69$. Стальные изделия окрашиваются масляной краской за два раза.

4. Соображения по производству работ.

Проект разработан для условий производства работ в летнее время. При производстве работ в зимнее время в проект должны быть внесены коррективы согласно действующим нормам и правилам. Земляные работы должны выполняться с учетом СНиП II-8-78. Способы разработки котлована и планировки дна должны исключать нарушение естественной структуры грунта основания. Все строительные-монтажные работы должны выполняться в соответствии с указаниями СНиП III-16-80, а также серий, в которых разработаны сборные железобетонные изделия, и с соблюдением правил техники безопасности согласно СНиП III-4-80. Монтаж технологического оборудования "Стрел" осуществить до перекрытия здания.

II. Теплотехническая часть.

Проект отопления и вентиляции разработан для климатического района с расчетной наружной температурой: -20°C , -30°C ; -40°C . Теплоносителем для системы отопления и вентиляции принята вода с параметрами $95-70^\circ\text{C}$. Источником теплоснабжения служит собственная котельная. При получении теплоносителя от постороннего источника тепла, при привязке водооустной станции, в помещении предназначенном для котельной предусмотреть узел ввода.

1. Отопление.

Внутренние температуры воздуха в помещениях приняты: в складе реагентов и фильтровальном зале $+8^\circ\text{C}$, в помещении котельной $+18^\circ\text{C}$, в остальных помещениях согласно СНиП II-92-76. Принятые коэффициенты термического сопротивления ограждающих конструкций приведены в следующей таблице.

№ п/п	Наименование ограждающих конструкций.	Коэф-т сопротивления теплопередаче R_0 при расчетной температуре наружного воздуха $-20, -30, -40^\circ\text{C}$.		
		-20°C	-30°C	-40°C
1	Стеновые панели из керамзитобетона $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$.	0,81	0,95	1,17
2	Кирпичные вставки.	0,54	0,73	0,73
3.	Плиты, покрытия, утеплитель пенобетон $\gamma = 400 \text{ кг/м}^3$.	0,76	0,95	1,12

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы "М140-10". Система отопления запроектирована двухтрубная, тупиковая, с верхней разводкой теплоносителя. При возможности присоединения здания водооустной установкой к внешним тепловым сетям, необходимость в котельной отпадает. В этом случае в помещении котельной дополнительно устанавливаются чугунные радиаторы "М140-10".

2. Вентиляция.

В помещениях водооустной станции запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Кратность воздухообмена в помещениях принята: в фильтровальном зале $\pm 1,5$ крат, в складе реагентов $\pm 3,0$ крат, в остальных помещениях согласно СНиП II-92-76. Вытяжка из помещений фильтровального зала, склада реагентов, санузла осуществляется при помощи дефлекторов ЦАГИ, установленных на покрытии здания. Приток осуществляется через открывающиеся фрамуги окон и дверей. Вентиляция помещений котельной естественная, вытяжка осуществляется при помощи решетки, установленной в кирпичном канале стены. Приток воздуха через отверстия, выполненные в нижней части входной двери.

3. Котельная.

Котельная предназначена для отопления помещений водооустной станции. В качестве топлива для котельной принят бурый уголь Подмосковного месторождения $Q_{п}^R = 2490 \text{ ккал/кг}$ в качестве исходной воды используется вода из хозяйственно-питьевого водопровода площадки, отвечающая требованиям ГОСТ $2874-73$ "Вода питьевая". Оборудование котельной размещено в помещении размерами в плане $3,73 \times 2,8 \text{ м}$ и высотой $4,2 \text{ м}$ до низа плит покрытия. Котлы КЧМ-2М (2шт.) устанавливаются на отметке $\pm 0,000$. Для удаления дымовых газов котлы подключаются к дымоходам, которые расположены во внутренней капитальной стене здания. Высота дымовой трубы - 8 м от колосниковой решетки. Приток воздуха

ТП 901-3-202.85 №

Привязан	Начерт. М.И.Иванов	И.И.Иванов	Станция оборудована поваренной солью с содержанием влаги до 5% и сульфатом до 350 мг/г с установленной стальной проволочной сеткой размером $500 \times 500 \text{ мм}$.	Кладовая	Лист	Листов
	Г.И.Иванов	И.И.Иванов		р.п.	3	
Изд. и	Рук. гр. И.И.Иванов	И.И.Иванов	Пояснительная записка.	Гипроветмаш/Водоканал		г. Москва.

в помещении котельной, для поддержания горения топлива в котлах, осуществляется через отверстия, выполненные в нижней части двери (-300мм фром) циркуляция воды в системе осуществляется с помощью циркуляционного электронасоса типа ВЦ 6,3-4,5

Для подпитки системы водой на площадке с отм. 2.700 устанавливается расширительный бак.

Для хранения суточного запаса угля в помещении котельной предусматривается ларь размерами 850x500x1300(М). Складирование запаса топлива на отопительный сезон, осуществляется на специальной открытой площадке, расположенной на территории водоручной станции.

Данные расчета тепловой схемы котельной приведены в нижеследующей таблице.

Температура наружного воздуха.	Площадь нагрева одного котла м ²	Расход тепла на отопление ккал/час	Установленная теплопроизводительность котельной ккал/час.	Годовой расход тепла ккал/год.	Годовой расход топлива т/год.	Годовой расход условного топлива т/год.
Станция с установкой „Стрза“ производительностью 100м ³ /сутки.						
-20°С	2,11	12200	25200	30,30	16,72	6,68
-30°С	2,11	15000	25200	37,21	22,89	8,18
-40°С	2,11	16486	25200	40,69	23,44	8,94
Станция с установкой „Стрза“ производительностью 200, 400, 600м ³ /сутки.						
-10°С	2,35	18700	36000	41,43	25,60	9,11
-30°С	2,35	20300	36000	50,36	31,12	11,07
-40°С	2,35	22400	36000	55,57	34,83	12,21

V. Электротехническая часть.
1. Общая часть.

В настоящем проекте разработаны рабочие чертежи электрооборудования, электроосвещения, автоматизации, электропитания и технологического контроля.

По требованиям, предъявляемым в отношении надежности и бесперебойности электроснабжения, электроприемники проектируемой установки „Стрза“ относятся к третьей категории потребителей электроэнергии. Электроснабжение установки осуществляется на напряжение 380/220 в и решается при привязке проекта к реальным условиям.

2 Электрооборудование.

Все электродвигатели выбраны асинхронными с коротко-

замкнутым ротором, с пуском от полного напряжения сети и лас. ?
Лазятся комплектно с технологическим оборудованием
Напряжение питания электродвигателей - 380 в.

Для пуска и коммутации двигателей основных технологических агрегатов комплектно с установкой „Стрза“ устанавливается шкаф управления, в котором установлена пусковая аппаратура и аппаратура автоматизации, а для электродвигателей вспомогательного назначения приняты одноподерные ящики управления. Распределительные электросети и присоединение электродвигателей к пусковым аппаратам выполняется кабелем марки АВВГ открыто на конструкциях, а также в полиэтиленовых трубах в полу и по стенам сооружения.

3. Электрическое освещение.

Проектом выполнено общее рабочее, аварийное и местное освещение. Напряжение электрической сети 380/220 в. Лампы рабочего освещения включаются на 220 в. Аварийное освещение выполнено переносным аккумуляторным светильником.

Сеть местного освещения питается через понижающий трансформатор 220/36 в. Величины освещенности приняты в соответствии с нормами проектирования на естественное и искусственное освещение СН и П II-4-79.

Питающие и групповые сети выполняются кабелем марки АВВГ с креплением на скобах в качестве осветительной арматуры приняты светильники с лампами накаливания. Осветительный щиток принят типа ОЩ. Все металлические нетоковедущие части осветительной аппаратуры, а также один из выводов вторичной обмотки понижающего трансформатора, заземляются путем присоединения к нулевому рабочему проводу сети освещения.

			ТП 901-3-202.85			13		
привезен:			Иванов	Куликов	Малкина	Станция обслуживания паровых котлов с содержанием отара до 6 мг/л сульфатом до 330 мг/л с установкой „Стрза“ производительностью 100 м ³ /сутки.		
			Иванов	Куликов	Малкина	Поселительная записка		
			Иванов	Куликов	Малкина	г. Москва		

АЛЬБОМ Т

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-202.85

Лист 11 из 12

АЛЬБОМ I

ПРОЕКТ 901-3-202.85

ТИПОВЫЙ

№ 2. Приложения к плану № 2

№ п/п	Наименование показателей	ед. измер.	Производительность станций м ³ /сутки.			
			100	200	400	600
1	Общая сметная стоимость	т.руб.	32,5	46,2	44,6	52,3
2	Стоимость ювелирно-монтажных работ	"	21,9	27,9	28,3	28,8
3	Стоимость обработки	"	10,6	18,3	16,3	22,5
4	Потребные расходы материалов:	млн	462	544	532	575
5	Расход строительных материалов:					
	цемент	т	74,21	64,11	62,70	67,70
	лесоматериалы	м ³	7,99	16,70	17,06	17,62
	кирпич	тыс.шт.	15,23	14,44	14,44	14,44
	сталь	т.	4,46	7,85	7,85	8,88

Эксплуатационные затраты.

Эксплуатационные затраты определены в соответствии с рекомендациями по составлению эксплуатационной сметы в проектах водоснабжения и канализации, разработанные институтом "Гипрокоммунаводоканал" применительно для г. Москвы и Московской области

Транспортные расходы на одну тонну реагентов франко-приобъектный склад определены исходя из следующих факторов:

средство доставки реагентов - железнодорожный транспорт с перевозкой на автомашинках;

коагулянт - завод поставщик г. Ленинград, расстояние доставки по железной дороге 650 км, автотранспортом 25 км;

Полискриламид - завод поставщик г. Брянск, расстояние доставки по железной дороге 390 км, автотранспортом 25 км;

кальцинированная сода - завод поставщик г. Волхов, расстояние доставки по железной дороге 750 км, автотранспортом 25 км.

Сводная таблица эксплуатационных затрат.

№ п/п	Наименование статей и затрат.	Производительность станций м ³ /сутки.			
		100	200	400	600
1	Стоимость реагентов тыс.руб.	0,6	1,2	2,4	4,8
2	Расходы на содержание обслуживающего персонала тыс.руб.	2,1	2,1	2,9	2,9
3	Стоимость электроэнергии тыс.руб.	0,3	0,39	0,32	0,38
4	Стоимость тепловой энергии тыс.руб.	0,34	0,46	0,46	0,46
5	Амортизационные отчисления тыс.руб.	1,72	2,44	2,39	3,08
6	Текущий ремонт тыс.руб.	0,16	0,22	0,22	0,22
7	Прочие расходы тыс.руб.	0,3	0,3	0,4	0,4
8	Неучтенные расходы тыс.руб.	0,55	0,71	0,92	1,3
	всего тыс.руб.	6,07	7,83	10,17	13,96
	Себестоимость обезжелезивания				
	1 м ³ исходной воды коп.	16	11	7	5

		ТП 901-3-202.85		1/3	
Приказ:	Мат.вед.	Ледевев	Ивант.	Белова	Ивант.
		Гип	Легелов		
		Рз.гр.	Канкаев		
		Шв.н	Ивант.	Васильева	
			Станция обезжелезивания производительностью 600 м ³ с содержанием реагентов по 6 м ³ станция в 3-х с/у с производительностью 300 м ³ /сутки.		
			Пояснительная записка		
			Гипрокоммунаводоканал г. Москва.		

Схема здания с танц и производительностью 100 м³/сут.


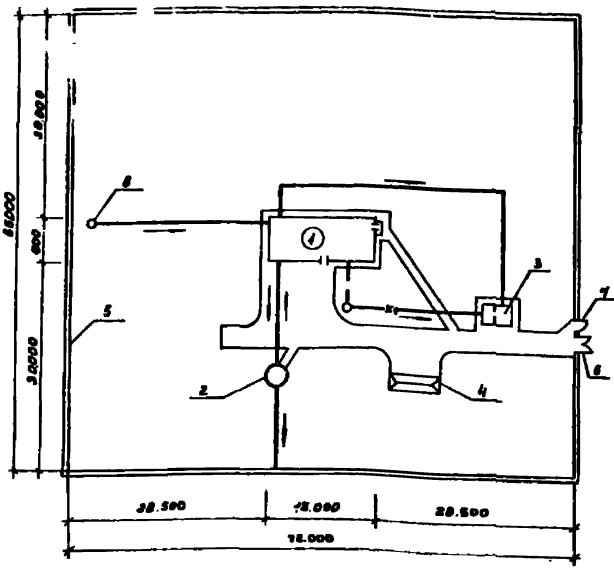


Схема здания станции производительностью 200, 400, 800 м³/сут.

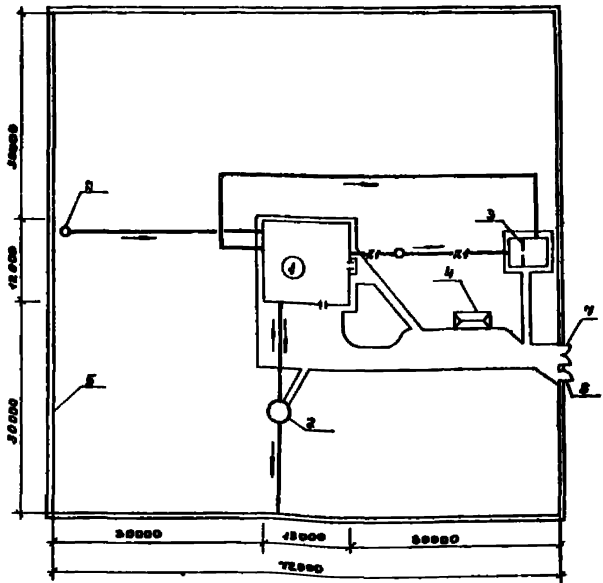


Экспликация сооружений и оборудования.

№ п/п	Наименование зданий и сооружений.	Примечание
1	Здание водоочистной станции.	
2	Водонапорная - башня.	ТЛ 901-В-29
3	Железобетонный выгреб	ТЛ 705-4-78
4	Открытый склад угля.	
5	Врата из стальной ветки № 46.	Серия 3.047-1 Вып. 4.2
6	Ворота ВМ 46	"
7	Калитка КМ 46	"
8	Артскважина	

Условные обозначения.

- Технологический трубопровод.
- к1— Трубопровод раствора полиакриламида.
- к2— Трубопровод раствора каушлянта.
- к3— Трубопровод раствора соды.
- к4— Бытовая канализация
- к5— Задвижка с электроприводом
- к6— Обратный клапан.

Исключительная схема очистки воды.

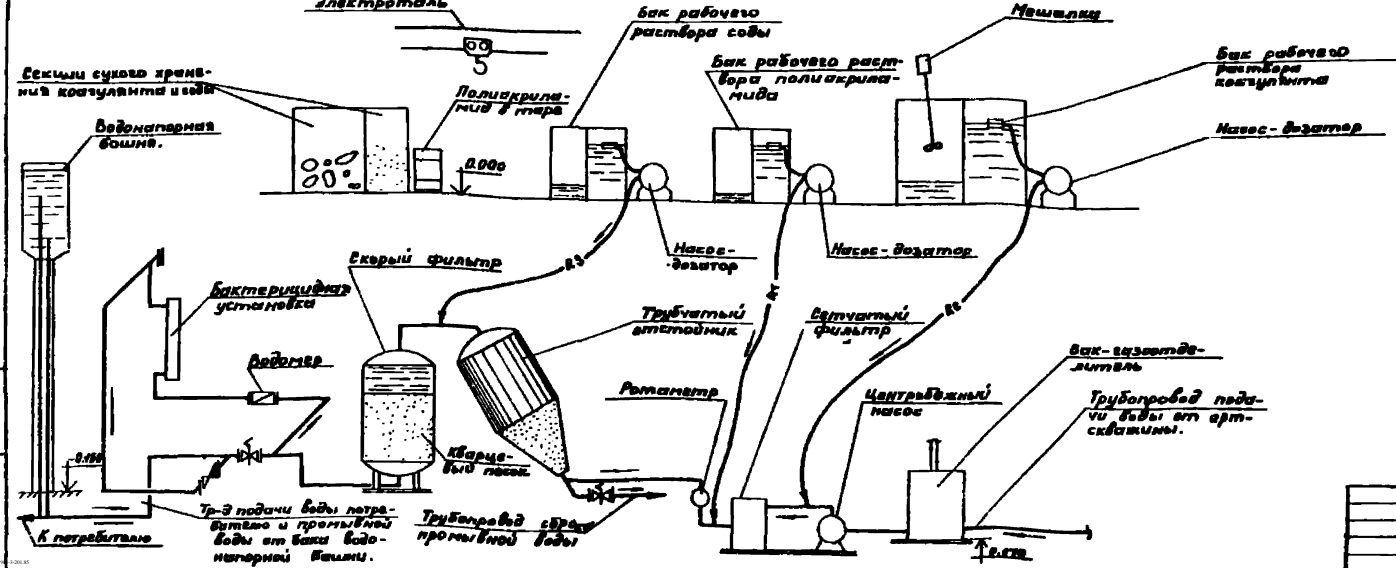

ТЛ 901-3-202.85		13
Привзани:	Инж. Г. Лавров	Станция водоочистная
	Инж. В. Капустин	г. Москва
	Инж. А. Давыдов	РП 12
	Инж. В. Волынов	Лавровский записки

АЛБЭДИ I ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ 901-3-202.85

Инж. Г. Лавров и Инж. В. Капустин