

О Т Р А С Л Е В Н Е   С Т А Н Д А Р Т Н

---

РУЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ К АРМАТУРЕ ТРУБОПРОВОДОВ  
И КЛАПАНАМ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Типы и основные размеры

ОСТ 34-42-592 -83 + ОСТ 34-42-607 -83

Издание официальное

Приложение к ИС. № 417К 124-5 1985г. -1-

РУЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ К АРМАТУРЕ ТРУБопРОВОДОВ  
И КЛАПАНОВ ПИЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

Типы и основные размеры

ОСТ 34-42- 592-83 ÷ ОСТ 34-42- 607-83

ПТИ "Энергомонтажпроект"

Главный инженер

Д.С.Березной

Ленинградский филиал ПТИ "Энергомонтажпроект"

Главный инженер

А.М.Дугин

Заведующий отделом

В.И.Есарев

Нормоконтроль

Г.А.Галоева

Руководитель разработки

О.В.Стрельников

Исполнители: Руководитель бригады

Б.Д.Копылов

Ст. инженер

Т.В.Нерзон

Инженер

Л.И.Румянцева

Инженер

М.А.Гусева

Ст. техник

В.Д.Андреева

Ст. техник

Н.Д.Деитчева

СОГЛАСОВАНО:

Главное производственно-техническое  
управление по строительству

Министерство СССР

13.04.83

ВПИ "Теплоэлектропроект"

В.Г.Думатский

Главный инженер

В.Н.Ошотин

ВО Сочетэнергомонтаж

Главный инженер

В.А.Федоров

## О Т Р А С Л Е В О Й   С Т А Н Д А Р Т

ПРИВОДЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ ТРОСОВЫЕ  
ДЛЯ ПИЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ  
Типы и основные размеры

ОСТ  
34-42-601 -83

ОКП 31 1316

Вазамен МВН 487-63


Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР  
от 05.04.84                      в 123                      срок действия установлен

с 1 июня 1984 г.

до 1 июня 1989 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на приводы дистанционные тросовые с допусаемым крутящим моментом  $M_{кр}=20, 70$  и  $100 \text{ Н}\cdot\text{м}$ .
2. Приводы дистанционные тросовые изготавливаются по рабочему чертежу Л8-241.00.000.
3. Типы и основные размеры приводов дистанционных тросовых должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
4. Технические требования по ОСТ 34-42-607-83.

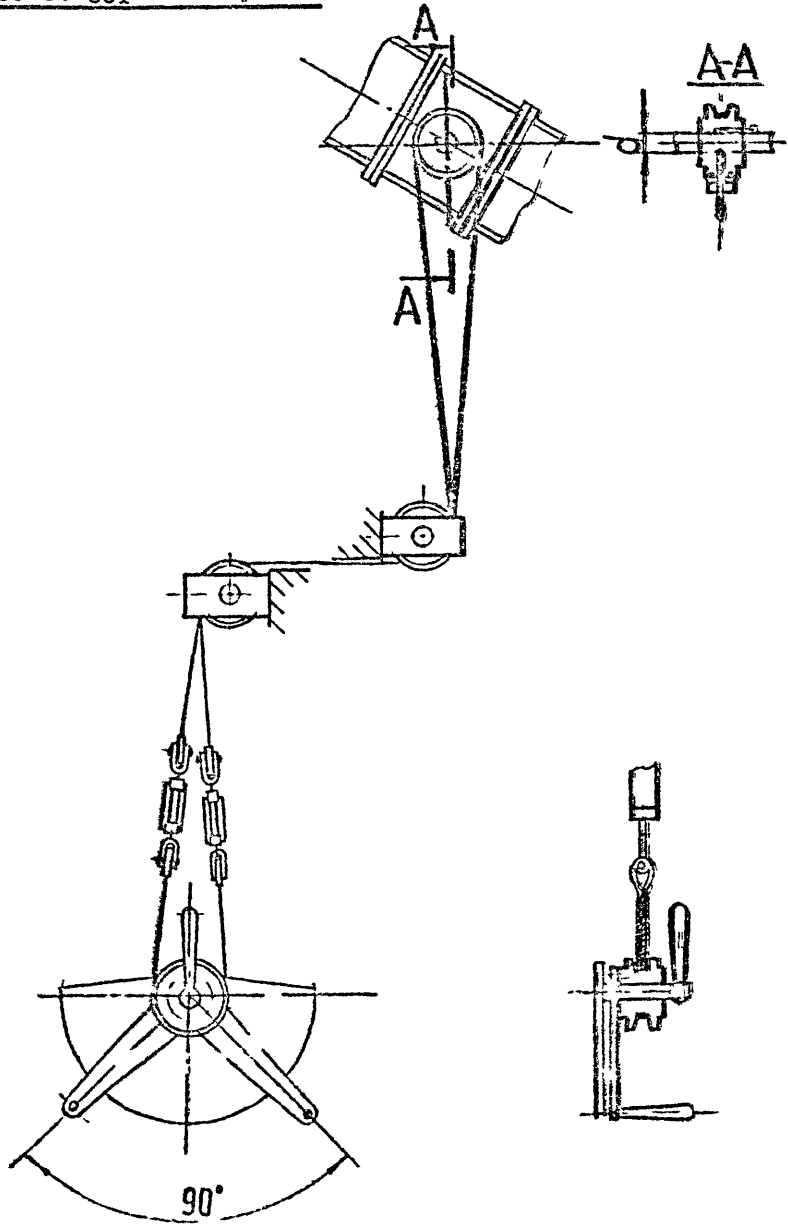

Допускаемый крутящий момент Икр, Н*м	d мм
20	15 $\frac{H11}{h11}$
70	20 $\frac{H11}{h11}$
100	30 $\frac{H11}{h11}$

Б. Приводы дистанционные тросовые комплект из привода тросового и роликов. Количество направляющих роликовых блоков выбирается проектировщиком.

## СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Стр.
ОСТ 34-42-592-83	Колонки группового привода	3
ОСТ 34-42-593-83	Колонки приводные	7
ОСТ 34-42-594-83	Консоли приводные	11
ОСТ 34-42-595-83	Муфты шарнирные	14
ОСТ 34-42-596-83	Коробки перемены направления	17
ОСТ 34-42-597-83	Узлы шарнирные	20
ОСТ 34-42-598-83	Компенсаторы	23
ОСТ 34-42-599-83	Приводы рычажные местные	27
ОСТ 34-42-600-83	Приводы дистанционные рычажные	30
ОСТ 34-42-601-83	Приводы дистанционные тросовые	33
ОСТ 34-42-602-83	Приводы червячные местные	36
ОСТ 34-42-603-83	Приводы колонковые	39
ОСТ 34-42-604-83	Переходники с муфтами шарнирными	42
ОСТ 34-42-605-83	Редукторы червячные	45
ОСТ 34-42-606-83	Рекомендуемые схемы компоновок	48
ОСТ 34-42-607-83	Технические требования	67

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ ЦК 124-Т

Об ОСТ 34-42-592-83-  
ОСТ 34-42-607-83 "Ручные  
дистанционные приводы и  
арматуре трубопроводов и  
клапанам пылегазовоздухо-  
проводов. Типы и основные  
размеры "

Москва, 1985 г.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНИИПРОЕКТ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА  
И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

«АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ КАБИНЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

XIII-10; 3e;

XIV-3

13. сентября 1985 г.

№ ЦПК 124-

Москва

Об OCT 34-42-592-83+OCT 34-42-607-83  
"Ручные дистанционные приводы к арматуре трубопроводов и клапанам пьезогазовоздухопроводов. Типы и основные размеры".

Ленинградским филиалом института "Энергомонтажпроект" разработаны OCT 34-42-592-83 + OCT 34-42-607-83 "Ручные дистанционные приводы к арматуре трубопроводов и клапанам пьезогазовоздухопроводов. Типы и основные размеры".

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 06.04.84 № 123 срок действия установлен с 1 июня 1984 г. до 1 июля 1989 г.

С выходом настоящего информационного сообщения аннулируются: и.с. № ЦПК 36-т за 1963г. с приложенными чертежами ТЭИ типов, прислан. № 9854-т на 94л., II626-т по II630-т; и.с. № ЦПК 70-т за 1964г. с приложенным чертежом ТЭИ тип. присл. № IO3IO-т; и.с. № ЦИИ 29-т за 1965г. с приложенным чертежом ТЭИ тип. присл. № IO475-т на 2л.; и.с. № ЦПК I9-т за 1966г. с приложенным чертежом ТЭИ тип. прислан. № II625-т.

Приложение: OCT 34-42-592-83 + OCT 34-42-607-83 на 69л.  
/рассылается отделениям института/.

Зам. главного инженера института

Начальник ЦПК

Руководитель группы

*Бауэр*

С.Г. Трушин

С.С. Меринов

В.Н. Баурина

Информационное сообщение подготовила Товарева Е.М.

Ротапринт: МОАТЭПа 1985г

Заказ № 1686

Тираж 85

тел 287-59-42

--- 24.11.85