
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54292—
2010

**ЦИФРОВЫЕ ТРАКТЫ ПЕРВИЧНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММ ЗВУКОВОГО
ВЕЩАНИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ
СПУТНИКОВЫМИ, ОПТОВОЛОКОННЫМИ,
РАДИОРЕЛЕЙНЫМИ И КАБЕЛЬНЫМИ
СИСТЕМАМИ ПЕРЕДАЧИ**

**Термины и определения. Структуры.
Основные параметры. Методы измерений**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2011

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР)

2 ВНЕСЕН Федеральным государственным унитарным предприятием ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР)

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2010 г. № 1133-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЦИФРОВЫЕ ТРАКТЫ ПЕРВИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ,
ОРГАНИЗОВАННЫЕ СПУТНИКОВЫМИ, ОПТОВОЛОКОННЫМИ, РАДИОРЕЛЕЙНЫМИ
И КАБЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ПЕРЕДАЧИ****Термины и определения. Структуры.
Основные параметры. Методы измерений**

Digital paths of the initial distribution of programmes of sound broadcasting, organized by satellite,
fibre optical, radiorelay and cable transfer systems.

Terms and definitions. Structures. Basic parameters. Methods of measurement

Дата введения — 2011—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на цифровые тракты первичного распределения без переприемов по звуковой частоте* программ звукового вещания и звукового сопровождения телевидения (в дальнейшем — звукового вещания) и устанавливает нормы на основные параметры, включая параметры качества по аналоговым выходам.

Настоящий стандарт является основополагающим документом при:
разработке и проектировании цифровой каналообразующей аппаратуры;
проектировании сетей звукового вещания;
обеспечении устойчивости и безаварийности работы всей сети звукового вещания;
разработке внутренней нормативной документации операторов связи и правил технической эксплуатации аппаратуры звукового вещания.

Настоящий стандарт должен учитываться при разработке сертификационных документов при сертификации цифровой каналообразующей аппаратуры и соответствующих аппаратных звукового вещания.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие национальные и государственные стандарты:

ГОСТ Р 52742—2007 Каналы и тракты звукового вещания. Типовые структуры. Основные параметры качества. Методы измерений

ГОСТ Р 53425—2009 Соединительные линии и аппаратные в цифровых и аналоговых трактах звукового вещания. Технические характеристики. Параметры качества. Методы измерений

ГОСТ 11515—91 Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения, транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 22261—94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

* С цифровым сжатием.

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 звуковое вещание: Передача звуковой информации общего назначения широкому кругу территориально-рассредоточенных слушателей.

3.1.2 передача: Отдельная законченная в тематическом отношении информация, предназначенная для звукового вещания.

3.1.3 программа: Совокупность передач, составленная по определенному плану.

3.1.4 оконечная междугородняя вещательная аппаратная (ОМВА): Аппаратная, размещенная в областном или республиканском центрах, осуществляющая передачу, прием и распределение программ звукового вещания, обеспечивающая контроль, взаимозаменяемость, резервирование и коммутацию междугородних каналов звукового вещания и соединительных линий.

3.1.5 коммутационно-распределительная аппаратная (КРА): Аппаратная, осуществляющая прием от тракта формирования программ звукового вещания, контроль и управление в соответствии с расписанием работы передатчиков, отбор и распределение программ звукового вещания по соответствующим потребителям, корректировку амплитудно-частотных характеристик соединительных линий.

3.1.6 канал звукового вещания (КЗВ): Канал, образованный в высокочастотных системах передачи и цифровой каналообразующей аппаратуре.

3.1.7 соединительная линия (СЛ): Канал ограниченной протяженности между различными аппаратными, а также между соответствующей аппаратной и передатчиком или станцией проводного вещания.

3.1.8 соединительная линия цифровая (СЛЦ): Цифровой канал ограниченной протяженности между различными аппаратными, а также между соответствующей аппаратной и передатчиком или станцией проводного вещания.

3.1.9 оконечная радиорелейная станция (ОРС): Радиорелейная станция, устанавливаемая в оконечных пунктах радиорелейной линии связи и предназначенная для введения и вывода передаваемых по линии сообщений.

3.1.10 станция проводного вещания (СПВ): Станция, предназначенная для приема, преобразования, усиления звукового вещания.

3.1.11 звенья тракта первичного распределения: МКЗВ, КЗВ, СЛ, СЛЦ, ОМВА, КРА, Магистральный канал звукового вещания, Внутризональный канал звукового вещания.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

3.2.1 ТФП — тракт формирования программ.

3.2.2 ТПР — тракт первичного распределения.

3.2.3 ТВР — тракт вторичного распределения программ звукового вещания.

3.2.4 МАГ КЗВ — канал звукового вещания на магистральной сети.

3.2.5 ВЗН КЗВ — канал звукового вещания на внутризональной сети.

3.2.6 МСС — магистральная сетевая станция.

3.2.7 ВСС — внутризональная сетевая станция.

3.2.8 ЗС — земная станция спутниковой системы передачи.

3.2.9 ИСЗ — искусственный спутник Земли.

3.2.10 АЧХ — амплитудно-частотная характеристика.

3.2.11 ТП — тракт передатчика.

3.2.12 АЦ ТФП — аппаратная центральная тракта формирования программ.

4 Типовые структуры трактов первичного распределения программ звукового вещания

4.1 Тркт первичного распределения программ звукового вещания входит в структуру электрического канала звукового вещания (рисунок 1).



Рисунок 1 — Электрический канал звукового вещания

4.2 В структуру электрического канала звукового вещания входят также ТФП и ТВР.

4.3 ТФП — часть электрического канала звукового вещания, который начинается на выходе микрофона или устройств воспроизведения звуковых сигналов и заканчивается на выходе АЦ ТФП.

4.4 ТПР — часть электрического канала звукового вещания, по которому программы звукового вещания передаются по территории Российской Федерации. Структуры ТПР представлены на рисунках 2—5.



Рисунок 2 — Тркт первичного распределения программ звукового вещания с оптоволоконными и кабельными системами передачи



Рисунок 3 — Тркт первичного распределения программ звукового вещания со спутниковыми системами передачи




Рисунок 4 — Тркт первичного распределения программ звукового вещания со спутниковыми системами передачи



Рисунок 5 — Тркт первичного распределения местного звукового вещания

4.5 ТВР — часть электрического канала звукового вещания, который начинается на выходе СЛЦ (СЛ) от ТПР, по которой сигналы звукового вещания поступают на вход ТП и СПВ, и заканчивается входом антенны ТП (или ее эквивалентом) или абонентской розеткой.

4.6 В состав трактов первичного распределения с оптоволоконными, радиорелейными и кабельными системами передачи входят МКЗВ (рисунки 6, 7), СЛЦ (СЛ), КРА.



Рисунок 6 — Междугородний канал звукового вещания с оптоволоконными и кабельными системами передачи в магистральном канале звукового вещания




Рисунок 7 — Междугородний канал звукового вещания с оптоволоконными, радиорелейными и кабельными системами передачи во внутризоновом канале звукового вещания

4.7 В состав трактов первичного распределения со спутниковой системой передачи местного звукового вещания МКЗВ не входят.

4.8 Основным звеном МКЗВ является магистральный и внутризоновый канал звукового вещания (рисунки 8, 9).




Рисунок 8 — Магистральный канал звукового вещания в оптоволоконных и кабельных системах передачи




Рисунок 9 — Внутризоновый канал звукового вещания в оптоволоконных, радиорелейных и кабельных системах передачи

4.9 Номинальная цепь МАГ КЗВ с цифровым сигналом, образованного оптоволоконными и кабельными системами передачи, характеризуется длиной 2500 км и отсутствием переприема по звуковой частоте (рисунок 10).




Рисунок 10 — Номинальная цепь магистрального канала звукового вещания в оптоволоконных и кабельных системах передачи, организованных цифровыми методами со сжатием

4.10 Номинальная цепь МАГ КЗВ с цифровым сигналом, образованного в спутниковых системах передачи, не имеет переприемов по звуковой частоте и эквивалентна по своим качественным показателям каналу звукового вещания МАГ КВЗ (рисунок 11).




Рисунок 11 — Канал звукового вещания со спутниковой системой передачи

4.11 Номинальная цепь ВЗН КЗВ, образованного в оптоволоконных, радиорелейных и кабельных системах передачи, характеризуется длиной 600 км и отсутствием переприемов по звуковой частоте (рисунок 12).




Рисунок 12 — Номинальная цепь внутризонового канала звукового вещания в оптоволоконных, кабельных и радиорелейных системах передачи

5 Основные параметры*

5.1 Нормируются следующие параметры качества (по аналоговым выходам):

полоса передаваемых частот;

коэффициент гармоник;

неравномерность амплитудно-частотной характеристики;

защищенность максимального сигнала от взвешенного шума;

защищенность максимального сигнала от внятной переходной помехи;

отклонение выходного уровня от номинального значения;

коэффициент разностного тона;

разность фаз в каналах А и В, образующих стереопару;

защищенность от внятной переходной помехи между каналами А и В, образующими стереопару;

разность уровней на выходах каналов А и В, образующих стереопару;

защищенность от продуктов внутриполосной перекрестной модуляции;

защищенность от продуктов внеполосной перекрестной модуляции.

5.2 Нормируемые параметры:

частота дискретизации;

скорость цифрового потока.

6 Нормы на основные параметры

6.1 Нормы на основные параметры цифровых магистральных и внутризональных каналов и трактов первичного распределения приведены в таблицах 1—5.

Т а б л и ц а 1 — Нормы на параметры качества цифровых каналов звукового вещания

Наименование канала	Полоса передаваемых частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник		Защищенность от взвешенного шума, дБ, не менее	Защищенность от внятной переходной помехи, дБ, не менее	Точность установления выходного уровня
		Гц	дБ	Гц	%, не менее			
МАГ КЗВ	30—20000	30—125	От + 0,3 до - 0,8	До 125	0,6	64	74	± 0,5
		125—14000	± 0,3					
		14000—20000	От + 0,3 до - 0,8	Св. 125	0,3			
	30—15000	40—125	От + 0,3 до - 0,8	До 125	0,6	64	74	
		10000—14000	± 0,3					
		125—10000	± 0,3	Св. 125	0,3			
	50—7000	50—100	От + 1,0 до - 1,7	До 125	1,0	64	74	
		100—6400	± 1,0					
		6400—7000	От + 1,0 до - 1,7	Св. 125	0,7			

* Дополнительно к приведенным параметрам и нормам на них могут быть использованы параметры и нормы стандартов на цифровое телевидение DVB в части звукового сопровождения телевидения.

ГОСТ Р 54292—2010

Окончание таблицы 1

Наименование канала	Полоса передаваемых частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник		Защищенность от взвешенного шума, дБ, не менее	Защищенность от внятной переходной помехи, дБ, не менее	Точность установления выходного уровня
		Гц	дБ	Гц	%, не менее			
ВЗН КЗВ	30—20000	30—125	От + 0,2 до - 0,7	До 125	0,5	68	78	± 0,5
		125—14000	± 0,2					
		14000—20000	От + 0,2 до - 0,7	Св. 125	0,25			
	30—15000	40—125 10000—14000	От + 0,2 до - 0,7	До 125	0,5	68	78	
		125—10000	± 0,2					
		14000—15000	От + 0,7 до - 1,0	Св. 125	0,25			
	50—7000	50—100	От - 0,1 до + 0,7	До 125	0,7	68	78	
		100—6400	± 0,7					
		6400—7000	От - 1,0 до + 0,7	Св. 125	0,5			

Т а б л и ц а 2 — Нормы на параметры качества цифровых трактов первичного распределения программ звукового вещания

Наименование тракта	Полоса передаваемых частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник		Защищенность от взвешенного шума, дБ, не менее	Защищенность от внятной переходной помехи, дБ, не менее	Точность установления выходного уровня
		Гц	дБ	Гц	%, не менее			
Тракт первичного распределения с МАГ КЗВ	30—20000	30—125	От + 0,8 до - 1,2	До 125	1,8	60	74	± 1,0
		125—14000	± 0,8					
		14000—20000	От + 0,8 до - 1,2	Св. 125	0,9			
	30—15000	40—125 10000—15000	От + 0,8 до - 1,2	До 125	1,8	60	74	
		125—10000	± 0,8					
		10000—15000	От + 0,8 до - 2,0	Св. 125	0,9			
	50—7000	50—100	От + 1,3 до - 2,1	До 125	2,3	60	74	
		100—6400	± 1,3					
		6400—7000	От + 1,3 до - 2,1	Св. 125	1,3			

Окончание таблицы 2

Наименование тракта	Полоса передаваемых частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник		Защищенность от взвешенного шума, дБ, не менее	Защищенность от внятной переходной помехи, дБ, не менее	Точность установления выходного уровня		
		Гц	дБ	Гц	%, не менее					
Тракт первичного распределения с ВЗН КЗВ*	30—20000	30—125	От + 0,6 до - 1,1	До 125	1,0	60	74	± 1,0		
		125—14000	± 0,6						Св. 125	0,5
		14000—20000	От + 0,6 до - 1,1	До 125	1,0					
	30—15000	40—125	От + 0,6 до - 1,1			Св. 125	0,5		60	74
		125—10000	± 0,6							
		14000—15000	От + 0,6 до - 1,9	Св. 125	1,0					
	50—7000	50—100	От + 1,1 до - 1,3			До 125	1,5		64	74
		100—6400	± 1,1							
		6400—7000	От + 1,1 до - 1,3							

* Нормы на параметры качества цифровых трактов местного звукового вещания соответствуют нормам для цифровых трактов первичного распределения с ВЗН КЗВ.

Т а б л и ц а 3 — Нормы на параметры качества цифровых стереофонических каналов звукового вещания

Канал	Полоса передаваемых частот, Гц	Разность уровней на выходах каналов А и В		Разность фаз на выходах каналов А и В		Защищенность от внятных переходных помех между каналами А и В, дБ, не менее
		В полосах частот, Гц	дБ, не менее	В полосах частот, Гц	...°, не более	
МАГ КЗВ	30—20000	30—125	1,4	30	25	50
		125—14000	0,7	2000—5500	14	
		14000—20000	1,4	20000	25	
	30—15000	30—125	1,4	30	25	
		10000—15000	1,4	2000—4000	14	
		125—10000	0,7	15000	25	
ВЗН КЗВ	30—20000	30—125	0,8	30	15	55
		125—14000	0,4	2000—5500	8	
		14000—20000	0,8	20000	15	
	30—15000	30—125	0,8	30	15	
		10000—15000	0,8	2000—4000	8	
		125—10000	0,4	15000	15	

ГОСТ Р 54292—2010

Т а б л и ц а 4 — Нормы на параметры качества цифровых стереофонических трактов первичного распределения программ звукового вещания

Тракт	Полоса передаваемых частот, Гц	Разность уровней на выходах трактов А и В		Разность фаз на выходах трактов А и В		Защищенность от внятных переходных помех между трактами А и В, дБ, не менее
		В полосах частот, Гц	дБ, не более	В полосах частот, Гц	...°, не более	
Тракт с МАГ КЗВ	30—20000	30—125	1,9	30	33	50
		125—14000	1,0	2000—5500	19	
		14000—20000	1,9	20000	33	
	30—15000	30—125	1,9	30	33	
		10000—15000	1,9	2000—4000	19	
		125—10000	1,0	15000	33	
Тракт с ВЗН КЗВ	30—20000	30—125	1,2	30	21	55
		125—14000	0,6	2000—5500	12	
		14000—20000	1,2	20000	21	
	30—15000	30—125	1,2	30	21	
		10000—15000	1,2	2000—4000	12	
		125—10000	0,6	15000	21	

П р и м е ч а н и е — Нормы на параметры качества цифровых стереофонических трактов местного звукового вещания соответствуют нормам для цифровых трактов первичного распределения с ВЗН КЗВ.

Т а б л и ц а 5 — Нормы на цифровые параметры цифровых каналов звукового вещания и трактов первичного распределения местного звукового вещания

Канал, тракт	Полоса передаваемых частот, Гц	Защищенность от продуктов внутриполосной перекрестной модуляции, дБ, не менее	Защищенность от продуктов внеполосной перекрестной модуляции, дБ, не менее	Частота дискретизации, кГц	Скорость цифрового потока, кбит/с, не менее
МАГ КЗВ	30—20000	40	60	48	256
	30—15000	40	60	48 или 32	128
	50—7000	40	60	16 или 32	64
ВЗН КЗВ	30—20000	45	65	48	256
	30—15000	45	65	48 или 32	128
	50—7000	45	65	16 или 32	64
Тракт первичного распределения местного звукового вещания	30—20000	40	60	48	256
	30—15000	40	60	48 или 32	128
	50—7000	40	60	16 или 32	64

6.2 При наличии переприемов по звуковой частоте в трактах первичного распределения должны использоваться нормы ГОСТ Р 52742.

7 Методы измерений

7.1 Подготовка к измерениям

7.1.1 Перед началом измерений измерительную аппаратуру соединяют с измеряемым каналом, трактом или звеном в соответствии со схемой измерения.

7.1.2 Корпуса всех устройств, входящих в схему измерения, должны быть заземлены.

7.1.3 Включение измерительной аппаратуры в схему измерения должно проводиться по возможности короткими экранированными проводами.

7.1.4 Измерительные приборы с несимметричным входом или выходом должны подключаться к симметричным цепям через симметрирующие трансформаторы.

7.1.5 Условия применения измерительной аппаратуры во время измерений должны соответствовать условиям применения по ГОСТ 22261. При условиях, отличающихся от нормальных условий, необходимо учитывать дополнительную погрешность аппаратуры.

7.1.6 Измерения параметров качества и технических характеристик звеньев в каналах и трактах ЗВ должны проводиться (если это не оговорено особо) в стандартных условиях.

За стандартные условия принимают:

номинальное полное сопротивление источника сигнала, Ом;

номинальное сопротивление нагрузки, Ом;

частоту входного сигнала 1000 (800) Гц;

номинальное напряжение источника питания, В;

нормальные климатические условия испытаний по ГОСТ 15150.

7.1.7 При подготовке к измерениям параметров качества ТФП и его звеньев низкочастотный генератор синусоидальных сигналов подключают непосредственно ко входу ТФП (для ТФП со входом высокого уровня) или через делитель напряжений с коэффициентом деления 1:1000 (для ТФП со входом низкого уровня); ревербераторы, частотные корректоры, компрессоры должны быть выключены, компантеры (при их наличии) — включены.

7.1.8 Все измерения в каналах ЗВ на поднесущих частотах в стволах телевизионного вещания радиорелейных систем передачи и спутниковых систем передачи проводят при одновременной подаче в канал изображения сигнала в виде цветных полос.

7.2 Требования к средствам измерений

7.2.1 Общие требования

7.2.1.1 Диапазон частот средств измерений и вспомогательных устройств должен быть не менее 20—25000 Гц.

7.2.1.2 Модуль полного входного сопротивления средств измерений должен превышать модуль полного электрического сопротивления измеряемой цепи не менее чем в 20 раз.

7.2.1.3 Основная погрешность средств измерений при измерениях не должна быть более 0,3 допуска на измеряемый параметр (если не оговорено иное значение).

7.2.2 Низкочастотный генератор сигналов

Основная погрешность на частоте — не более $\pm (2 + 50/f)$ Гц, где f — частота, отсчитываемая по шкале генератора, Гц.

Коэффициент гармоник используемого для измерений генератора не должен превышать 0,05 заданного значения измеряемого параметра. В остальных случаях коэффициент гармоник генератора — не более 1 %.

Максимальное значение выходного напряжения — не менее 8 В. Номинальное выходное сопротивление — не более 600 Ом.

7.2.3 Вольтметры переменного напряжения для измерения сигналов синусоидальной формы

Диапазон измеряемых напряжений — от 0,1 до 40 В.

Погрешность измерения — не более $\pm 2,5$ %.

При измерении неравномерности АЧХ относительная погрешность вольтметра не должна превышать 1/3 заданного отклонения АЧХ.

7.2.4 Вольтметр переменного напряжения для измерений шумовых сигналов

Диапазон измеряемых напряжений — от 100 мкВ до 40 В.

Погрешность измерений — не более ± 4 %.

7.2.5 Цифровой вольтметр

Диапазон измеряемых напряжений — от 1 мВ до 40 В.

Число индицируемых знаков — не менее четырех.

7.2.6 Селективный вольтметр

Диапазон измеряемых напряжений — от 1 мкВ до 1 В.

Погрешность измерений — не более 10 %.

7.2.7 Измеритель нелинейных искажений

Диапазон измеряемых величин — от 0,05 % до 15 %.

Абсолютное значение основной погрешности — не более $\pm (0,05 K_{\text{гк}} + 0,05 \%)$, где $K_{\text{гк}}$ — значение, %, конечного (верхнего) предела шкалы, на которой проводится отсчет.

7.2.8 Прибор для измерения защищенности от взвешенного шума (псофометр) должен иметь вещательный псофометрический фильтр, график АЧХ которого должен соответствовать рисунку 13, в соответствии с [4]. Допускается псофометрический фильтр, график АЧХ которого приведен на рисунке 14, в соответствии с [5].

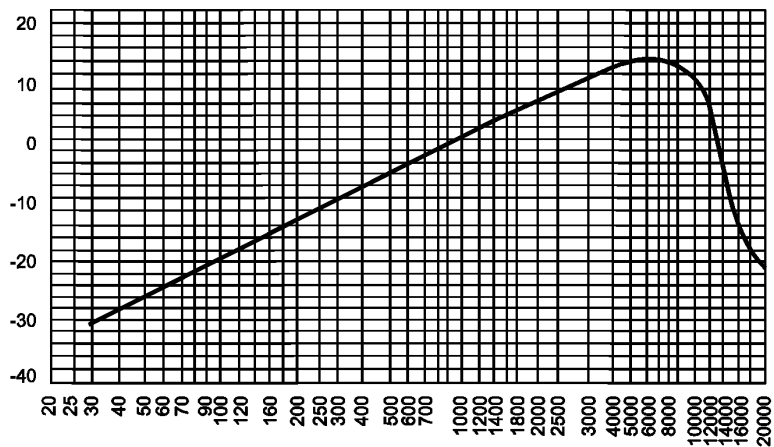


Рисунок 13 — График АЧХ псофометрического фильтра в соответствии с [4]

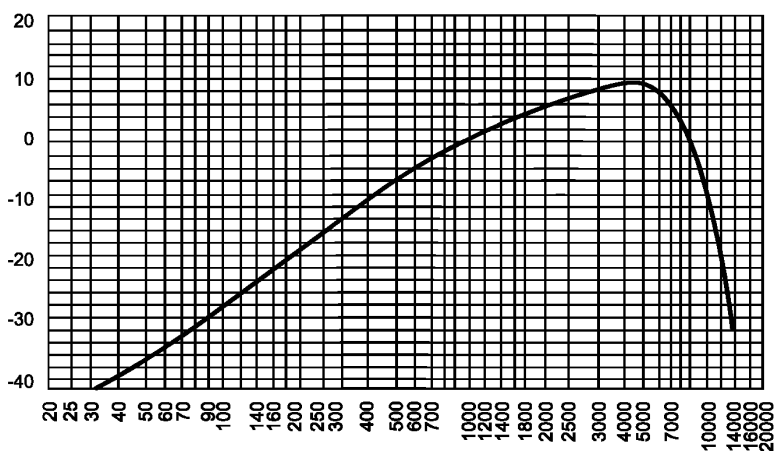


Рисунок 14 — График АЧХ псофометрического фильтра в соответствии с [5]

При использовании приборов с детектором среднеквадратических значений нормы должны быть уменьшены по абсолютной величине на 5 дБ.

Диапазон измеряемых напряжений — не менее 100 мкВ — 5 В.

Основная погрешность — не более 6 %.

7.2.9 Электронно-счетный частотомер

Диапазон выходных напряжений — от 0,1 до 5 В.

Основная погрешность измерений частоты — в пределах $\pm 0,1\%$.

7.2.10 Симметрирующий трансформатор должен иметь коэффициент трансформации, равный единице, с погрешностью не более $\pm 10\%$ на частоте 1000 Гц при нагрузке на резистор с сопротивлением 600 Ом.

Неравномерность АЧХ — не более $\pm 0,2$ дБ в диапазоне частот 40—15000 Гц.

7.2.11 Измеритель разности фаз

Диапазон измерений углов фазового сдвига сигналов в рабочем диапазоне частот от 0° до 90° .

Разрешающая способность индикатора — 0,01.

Диапазон входных напряжений — не менее 2 мВ + 40 В.

Погрешность измерения — не более $\pm 0,1\%$.

7.2.12 Анализатор спектра


Диапазон частот — не менее 20 Гц—600 кГц.

Динамический диапазон — 80 дБ.

7.2.13 Перечень рекомендуемых средств измерений приведен в приложении А.

8 Проведение измерений

8.1 Отклонение относительного уровня на выходе звена от номинального значения измеряют по схеме, приведенной на рисунке 15. На вход звена подают измерительный сигнал частотой 1000 (800) Гц и уровнем на 21 дБ ниже номинального значения максимального уровня.



1 — низкочастотный генератор сигналов; 2 — измеряемое звено; 3, 4 — вольтметры;
5 — номинальное сопротивление нагрузки — резистор

Рисунок 15 — Схема измерения неравномерности АЧХ

Измерение уровней на входе и выходе звена проводят параллельно подключенными вольтметрами с высоким входным сопротивлением.

8.2 Неравномерность АЧХ измеряют по схеме, приведенной на рисунке 15. На вход звена подается измерительный сигнал уровнем на 21 дБ ниже номинального значения максимального уровня.

Напряжение на входе звена должно поддерживаться с точностью не менее 0,3 от допустимого изменения коэффициента передачи, но не должно превышать $\pm 0,2$ дБ.

Измерение проводят на частотах 40, 63, 125, 250, 500, 1000 (800), 2000, 4000, 8000, 10000, 15000 Гц для каналов с полосой частот до 20 кГц; 50, 63, 125, 250, 500, 1000 (800), 2000, 4000 и 6000 Гц — для каналов с полосой частот не более 7 кГц.

Неравномерность АЧХ ΔS определяют по формулам:

при градуировке шкалы вольтметра в вольтах

$$\Delta S = 20 \lg \frac{U_f}{U_{1000(800)}}$$


при градуировке шкалы вольтметра в децибелах

$$\Delta S = N_f - N_{1000(800)},$$

где $U_f(N_f)$ — напряжение (уровень) сигнала на измеряемой частоте;

$U_{1000(800)}(N_{1000(800)})$ — напряжение (уровень) сигнала на частоте 1000 Гц (800 Гц).

8.3 Коэффициент гармоник измеряют по схеме, приведенной на рисунке 16.



1 — низкочастотный генератор сигналов; 2 — измеряемое звено; 3 — вольтметр; 4 — измеритель нелинейных искажений или анализатор спектра; 5 — номинальное сопротивление нагрузки — резистор

Рисунок 16 — Схема измерения коэффициента гармоник

На вход звена подают измерительный сигнал с уровнем, равным номинальному значению максимального уровня напряжения. Длительность подачи сигнала не должна превышать 5 с. Коэффициент гармоник генератора не должен превышать 0,3 минимального значения коэффициента гармоник измеряемого звена.


Для измерений коэффициента гармоник применяют анализатор спектра или измеритель гармоник. При использовании звеньев с цифровой аппаратурой применяют только анализатор спектра.

При измерении анализатором спектра коэффициент гармоник K_r , %, вычисляют по формуле

$$K_r = \frac{(U_2^2 + U_3^2)^{1/2}}{U_1} 100 \%,$$

где U_1 , U_2 и U_3 — напряжения основного сигнала и его второй и третьей гармоник соответственно. Измерения проводят на частотах 40, 63, 125, 250, 500, 1000 (800), 2000, 4000, 5000 Гц.

8.4 Измерение взвешенного шума проводят по схеме, приведенной на рисунке 17.



1 — резистор — эквивалент сопротивления источника; 2 — измеряемый тракт или звено; 3 — номинальное сопротивление нагрузки — резистор; 4 — псофометр

Рисунок 17 — Схема измерения взвешенного шума

Вход звена нагружают сопротивлением (60 ± 30) Ом. Взвешенный шум измеряют псофометром по [4] или [5], АЧХ взвешивающих фильтров которых приведены на рисунках 13 и 14.

При измерении невзвешенного шума отключают взвешивающий фильтр.

Защищенность от взвешенного шума A вычисляется по формуле

$$A = N_{\text{макс. сигн}} - N_{\text{ш}},$$

где $N_{\text{макс. сигн}}$ — максимальный уровень сигнала;

$N_{\text{ш}}$ — измеренный уровень шума


или

$$A = 20 \lg \frac{U_{\text{макс. сигн}}}{U_{\text{ш}}},$$

где $U_{\text{макс. сигн}}$ — максимальное напряжение сигнала;

$U_{\text{ш}}$ — измеренное напряжение шума.

8.5 Защищенность максимального сигнала от внятных переходных помех измеряют по схеме, приведенной на рисунке 18.

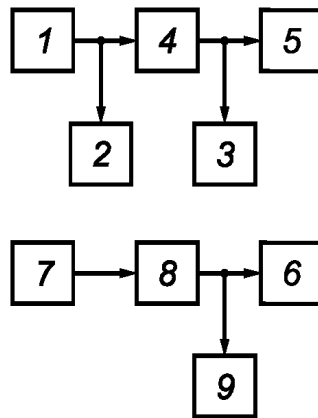

1 — низкочастотный генератор сигналов; 2, 3 — вольтметры; 4 — тракт или звено, вносящие помеху; 5, 6 — номинальные сопротивления нагрузки — резистор; 7 — резистор — эквивалент сопротивления источника; 8 — испытуемое звено; 9 — анализатор спектра или селективный вольтметр

Рисунок 18 — Схема измерения защищенности максимального сигнала от внятных переходных помех

Защищенность максимального сигнала от внятных переходных помех определяют на частоте 1000 (800) Гц, где $U_f(N_f)$ — напряжение (уровень) сигнала на измеряемой частоте;

$U_{1000(800)}(N_{1000(800)})$ — напряжение (уровень) сигнала на частоте 1000 Гц (800 Гц).

На вход влияющего тракта или звена подают измерительный сигнал с номинальным максимальным уровнем. Выход влияющего звена и вход звена, подверженного влиянию, нагружают сопротивлением (600 ± 30) Ом. Длительность подачи сигнала не должна превышать 5 с. На выходе звена, подверженного влиянию, измеряют уровень внятной переходной помехи анализатором спектра или селективным вольтметром.

Устройства шумоподавления в КЗВ должны быть выключены.

Защищенность от внятных переходных помех A вычисляют по формуле

$$A = 20 \lg \frac{U_{\text{макс. сигн}}}{U_{\text{вн. перех}}}$$

где $U_{\text{макс. сигн}}$ — максимальное напряжение сигнала;


$U_{\text{вн. перех}}$ — напряжение внятной переходной помехи
или

$$A = N_{\text{макс. сигн}} - N_{\text{вн. перех}}$$

где $N_{\text{макс. сигн}}$ — максимальный уровень сигнала;

$N_{\text{вн. перех}}$ — измеренный уровень внятной переходной помехи.


8.6 Разность уровней на выходах каналов А и В в звеньях, используемых для стереофонических передач, определяют расчетным путем при сравнении АЧХ каналов А и В. Методика измерения АЧХ изложена в 8.2. Измерения проводят по схеме, приведенной на рисунке 19.

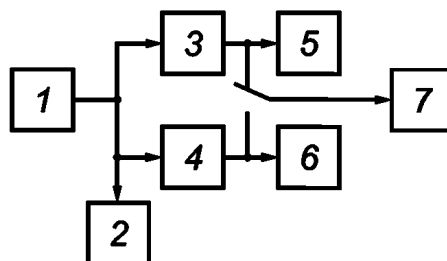

1 — низкочастотный генератор сигналов; 2, 7 — вольтметры; 3 — канал А; 4 — канал В; 5, 6 — номинальные сопротивления нагрузки

Рисунок 19 — Схема измерения разности уровней на выходах каналов А и В

8.7 Разность фаз на выходах каналов А и В в звеньях, используемых для стереофонических передач, измеряют при подаче на вход обоих каналов измерительного сигнала с уровнем на 21 дБ ниже номинального значения максимального уровня. Измерения проводят фазометром на частотах 40, 1000 (800), 15000 Гц. Измерения проводят по схеме, приведенной на рисунке 20.

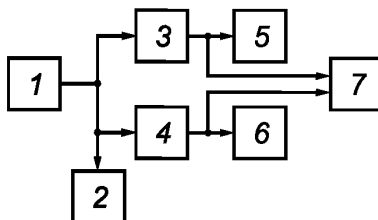

1 — низкочастотный генератор сигналов; 2 — вольтметры; 3 — канал А; 4 — канал В; 5, 6 — номинальные сопротивления нагрузки; 7 — фазометр

Рисунок 20 — Схема измерения разности фаз на выходах каналов А и В

8.8 Защищенность от внятной переходной помехи между каналами А и В в звеньях, используемых для стереофонических передач, определяют по 8.5, причем за влияющий тракт принимают поочередно канал А и канал В.

8.9 Защищенность от продуктов внутриполосной перекрестной модуляции второго и третьего порядка f'_d и внеполосной перекрестной модуляции первого и второго порядка f_d определяют на основе следующих соотношений:

$$f = f_0 - nf_i \text{ и } f_d = nf_0 \pm f_a,$$

где f_0 — частота дискретизации; f_i — частоты внутриполосных сигналов; f_a — частоты внеполосных паразитных сигналов.


	n = 2		n = 3		
f_i	9	13	7	11	кГц
f'_d	14	6	11	1	кГц

К соотношению для f'_d

	n = 1		n = 2		
f_0	31	33	63	65	кГц
f_d	1				кГц

К соотношению для f_d

Измерения проводят по схеме, приведенной на рисунке 21. На вход звена звукового вещания подают измерительный звуковой сигнал уровнем 0 дБм с точностью не менее $\pm 0,1$ дБ. Коэффициент гармоник генератора звуковых частот не должен превышать 0,3 минимального значения коэффициента гармоник измеряемого звена. Частоту измерительного сигнала устанавливают с точностью не менее 0,1 % частоты дискретизации f_0 .

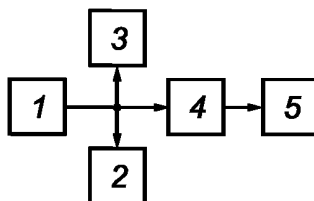

1 — низкочастотный генератор сигналов; 2 — селективный вольтметр; 3 — частотомер; 4 — канал звукового вещания;
5 — анализатор спектра или селективный вольтметр

Рисунок 21 — Схема измерения защищенности от продуктов внутрисполосной перекрестной модуляции второго и третьего порядка

Значение защищенности A вычисляют по формулам:
для внутрисполосной перекрестной модуляции

$$A = Nf'_d - Nf_i;$$

для внеполосной перекрестной модуляции

$$A = Nf_d - Nf_a,$$

где Nf'_d , Nf_d — уровни продуктов внутрисполосной и внеполосной перекрестной модуляции соответственно;
 Nf_i — уровень внутрисполосных измерительных сигналов;
 Nf_a — уровень внеполосных измерительных сигналов.

Значение защищенности A допускается определять также по формулам:
для внутрисполосной перекрестной модуляции

$$A = 20 \lg \frac{Uf_i}{Uf'_d},$$

для внеполосной перекрестной модуляции

$$A = 20 \lg \frac{Uf_a}{Uf_d},$$

где Uf_i — напряжение внутрисполосных измерительных сигналов;
 Uf_a — напряжение внеполосных измерительных сигналов;
 Uf_d — напряжение продуктов перекрестной модуляции.

Приложение А
(рекомендуемое)

Перечень рекомендуемых средств измерений

Т а б л и ц а А.1 — Перечень средств измерений

Наименование средств измерения	Тип
Вольтметр переменного тока	В3-71 (В3-57, В3-48)
Цифровой вольтметр	В7-78, В7-77 (В7-40, В7-46, В7-53, В7-58, В7-68), В7-74, В7-73
Псофометр	ИШС-НЧ, EPS-86, EPS-73
Генератор сигналов НЧ	Г3-124 (Г3-117), Г3-123, Г3-121, Г3-118
Анализатор спектра	СК4-83 (С4-77, СК4-58, СК4-56, С4-51)
Фазометр	Ф2-34 (Ф2-16), Ф2-28
Осциллограф	С1-166 (С1-114/1, С1-127, С1-65А), С1-147, С1-97
Селективный вольтметр	В6-14 (В6-9), UNIPAN-237
Измеритель нелинейных искажений (ИНИ)	СК6-18, С6-14 (С6-12, С6-11, С6-9), СК6-13
Измерительный автомат	К-1080
<p>Примечание — Допускается использовать средства измерений, указанные в скобках, а также другие средства измерений, обеспечивающие требуемую точность измерений.</p>	

Библиография

- | | |
|--|--|
| [1] Рекомендация МСЭ-Т J.21 Сектор стандартизации электросвязи Международного Союза электросвязи | Технические характеристики каналов звукового вещания с полосой частот до 15 кГц. Каналы для высококачественной передачи программ монофонического и стереофонического звукового вещания |
| [2] Рекомендация МСЭ-Т J.23 Сектор стандартизации электросвязи Международного Союза электросвязи | Технические характеристики каналов звукового вещания с полосой частот до 7 кГц. Каналы для высококачественной передачи программ звукового вещания |
| [3] Рекомендации МСЭ-Т J.22 Сектор стандартизации электросвязи Международного Союза электросвязи | Технические характеристики каналов звукового вещания с полосой частот до 10 кГц |
| [4] Рекомендация МСЭ-Р BS.468-4 Сектор стандартизации радиосвязи Международного Союза электросвязи | Измерение напряжения шума звуковой частоты в звуковом радиовещании |
| [5] Рекомендации МСЭ-Р Р 53 Сектор стандартизации радиосвязи Международного Союза электросвязи | Приборы для объективного измерения шума |

Ключевые слова: магистральные и внутризоновые каналы звукового вещания, тракты первичного распределения, параметры, методы измерений

Редактор *Е.В. Вахрушева*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 04.04.2011. Подписано в печать 13.04.2011. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,81. Тираж 89 экз. Зак. 263.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.