

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-394.86

АЭРОТЕНК
ДВУХКОРИДОРНЫЙ

ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

С РАЗМЕРАМИ КОРИДОРА

6 x 4,6 x 36-42

2 и 3 СЕКЦИИ

АЛЬБОМ I

21049-01
ЦЕНА 1-22

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОИ СССР**

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать *IV* 1976 г.

Заказ № *4970* Тираж *380* экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-394.86

**АЭРОТЕНК ДВУХКОРИДОРНЫЙ
ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
С РАЗМЕРАМИ КОРИДОРА 6×4,6×36÷42 м
2 и 3 СЕКЦИИ
АЛЬБОМ I
СОСТАВ ПРОЕКТА**

АЛЬБОМ I Пояснительная записка.
АЛЬБОМ II Технологическая и электротехническая части.
АЛЬБОМ III Конструкции железобетонные.
АЛЬБОМ IV Конструкции железобетонные. Общие чертежи.
АЛЬБОМ V Изделия.
АЛЬБОМ VI Нестандартизированное оборудование.
АЛЬБОМ VII Спецификация оборудования.
АЛЬБОМ VIII Сметы.
АЛЬБОМ IX Ведомости потребности в материалах.
АЛЬБОМ X Показатели изменения сметной стоимости.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ: Серия 3.901-12. Выпуск I.
ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГЛУБИНЫЙ 400×500 с ручным приводом.

УТВЕРЖДЕН
ПРОТОКОЛОМ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
№46 от 20. 09. 1984
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
В/О СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ
с 198
ПРИКАЗ №10 от 09. 01. 1986

РАЗРАБОТАН
ИНСТИТУТОМ СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА *К. Самарин* САМОХИН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *В. Цветков* ЦВЕТКОВ

Технологическая часть.

Общая часть.

Аэротенк двухкоридорный из сборного железобетона с размерами коридора $B \times H \times L = 6 \times 4,6 \times 36 - 60 \text{ м}$ с числом секций от 2 до 6 предназначен для биологической очистки небрызбоопасных производственных сточных вод, содержащих органические загрязнения, бытовых сточных вод и их смеси с производственными.

В случае применения аэротенков для очистки брызбоопасных сточных вод электротехническую часть проекта необходимо переработать в соответствии с ПУЭ глава VII. Концентрация загрязнений осветленных сточных вод, поступающих в аэротенк, по БПК млн. принята до 1000 мг/л . Пропускная способность рассчитана по времени аэрации от 4 до 20 часов.

Аэротенк запроктирован с рассредоточенным впуском сточных вод и сосредоточенным выпуском циркулирующего активного ила. Возможно изменение объема аэротенка подбором количества и длины секций.

Аэрация - пневматическая. В качестве аэраторов приняты пористые керамические трубы или пористые керамические пластины.

Камеры распределения активного ила разработаны на четыре и шесть отводящих трубопроводов (один из которых предназначен для отвода избыточного активного ила) с двумя вариантами подкачки ила - эрлифтами и насосами.

Данный типовый проект входит в серию разработанных проектов аэротенков, характеристики которых даны в таблице 1.

Основные технико-экономические показатели приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 1

№ п/п	Типоразмер аэротенка	Длина м	Рабочий объем аэротенка (м³)									
			Количество секций									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Аэротенк четырехкоридорный с размерами коридора $9 \times 5,2 \times 120 - 138 \text{ м}$ с числом секций от 5 до 10 т.п. 902-2-344	120	22484	—	—	—	112320	134784	157248	179712	202176	224640
		126	23587	—	—	—	117935	141523	165110	188696	212283	235870
		132	24710	—	—	—	123550	148260	172970	197680	222390	247100
		138	25834	—	—	—	129170	155004	180638	206672	232506	258340
2	Аэротенк четырехкоридорный с размерами коридора $6 \times 5 \times 84 - 102 \text{ м}$ с числом секций от 5 до 9. т.п. 902-2-342	84	10080	—	—	—	50400	60480	70560	80640	90720	
		90	10800	—	—	—	54000	64800	75600	86400	97200	
		96	11520	—	—	—	57600	69120	80640	92160	103680	
		102	12240	—	—	—	61200	73440	85680	97920	110160	
3	Аэротенк четырехкоридорный с размерами коридора $6 \times 5 \times 42 - 60 \text{ м}$ с числом секций от 4 до 7 т.п. 902-2-350	42	5040	—	—	20160	25200	30240	35280	—	—	
		48	5760	—	—	23040	28800	34560	40320	—	—	
		54	6480	—	—	25920	32400	38880	45360	—	—	
		60	7200	—	—	28800	36000	43200	50400	—	—	
4	Аэротенк двухкоридорный с размерами коридора $6 \times 4,6 \times 36 - 60 \text{ м}$ с числом секций от 2 до 6 т.п. 902-2-	36	1987	3974	5962	7949	9936	11923	—	—	—	
		42	2318	4636	6954	9272	11590	13908	—	—	—	
		48	2650	5299	7949	10598	13248	15897	—	—	—	
		54	2981	5962	8942	11923	14904	17885	—	—	—	
		60	3312	5624	9936	18248	16560	19872	—	—	—	

Типовой проект 902-2-394.86 Альбом I

Исполнитель: [подпись]

			ТП 902-2-394.86 ПЗ		
Привязан	Исполнитель: [подпись]	Радионов [подпись]	Клиш [подпись]	Аэротенк двухкоридорный с размерами коридора $6 \times 4,6 \times 36 - 60 \text{ м}$.	Стандия лист 14
	Провер. Рубанов [подпись]	Мельцер [подпись]	Шветков [подпись]	Пояснительная записка	Листов 14
	Н. Контр. Мирончик [подпись]	Мирончик [подпись]	Иванов [подпись]	Лист 14	Рострой СССР
	Пис. спец. Мирончик [подпись]	Харина [подпись]	Иванов [подпись]	Лист 14	СОНСВОДОКАВАПРОЕКТ г. Москва

Технико-экономические показатели проекта Аэротенки.

Таблица 2

Наименование	Единица измерения	Длина аэротенка, м																								
		36					42					48					54					60				
		2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
Строительный объем секции	м ³	4955.7	7403.0	9850.3	12287.6	14744.9	5706.6	8524.7	11342.8	14160.9	16978.9	6457.5	9646.4	12835.2	16024.1	19213.0	7201.4	10761.0	14327.7	17887.2	21447.1	7959.2	11889.7	15828.2	19750.7	23621.1
Площадь застройки	м ²	1656	2484	3312	4140	4968	1108.1	1655.3	2202.5	2749.7	3296.9	1253.9	1873.1	2492.3	3111.5	3730.7	1399.7	2090.9	2782.1	3473.3	4164.5	1515.5	2308.7	3071.9	3835.1	4598.3
Сметная стоимость общая	тыс. руб.	106.5	148.9	195.4	238.3	285.7	116.7	162.1	213.5	262.5	315.6	127.7	178.5	236.1	289.1	342.9	188.9	193.8	257.0	314.6	373.2	150.0	209.7	277.9	340.1	403.5
— то же строительно-монтажных работ	—	99.2	140.0	184.3	225.7	270.7	108.8	152.4	201.2	248.4	298.9	119.9	169.9	223.8	277.9	326.2	130.3	184.5	243.5	299.0	354.8	141.0	198.3	263.2	323.1	383.4
— то же оборудования	—	7.3	8.8	11.1	12.6	15.0	7.9	9.7	12.3	14.1	16.7	7.8	9.6	12.3	14.2	16.7	8.6	9.3	13.5	15.6	18.4	9.0	10.4	14.7	17.0	20.1
— стоимость общая 1м ³ сооружения	руб.	21,5	20,1	19,8	19,4	19,4	20,4	19,0	18,8	18,5	18,5	19,8	18,6	18,4	18,0	17,8	19,3	18,0	17,9	17,6	17,4	18,8	17,6	17,5	17,2	17,0

Камеры распределения ила

Таблица 3

Наименование	Единица измерения	Способ подкачки ила											
		Эрлифты						Насосы					
		на камер						распределения ила					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительный объем	м ³	57	30	19	37	16	14	57	30	19	37	16	14
Сметная стоимость общая	тыс. руб.	11.57	8.64	4.62	8.54	6.36	3.77	8.28	6.75	3.86	6.61	4.98	3.43
— то же строительно-монтажных работ	—	8.73	5.97	3.21	6.57	4.55	2.69	5.77	4.33	2.61	4.94	3.37	2.46
— то же оборудования	—	2.84	2.67	1.41	1.97	1.81	1.08	2.51	2.42	1.25	1.67	1.61	0.97
— стоимость 1м ³ сооружения	руб.	153	199	169	178	284	192	101	144	137	133	210	175

1. В стоимость аэротенка включено стоимость камер распределения ила при варианте подкачки ила насосами.

ТЛ 902-2-394. 86 - ПЗ			
Аэротенк в сборном исполнении с размерами корпуса 6х4,6х36-60 м		Итого	Листов
Р	2		
Пояснительная записка		Генеральный проектировщик СОВЕТПРОЕКТАВИАПРОЕКТ г. Москва	

ПРОВЕРЯЮЩИЙ
ИЛБ-И

Ст. УМН ГЛАВЕРГ
ПРОВЕР КРАВИН
Рис. ДР. МЕЛЬЦЕР
РИП ЦЕЛТКОВ
Н. КОНТР. МИРОНИЧ
Г.С.ЕВЧ. МИРОНИЧ
Г.И.С.В.С. ХОРУНА

Аэротенк-1

Тубовой проект 902-2-394.86

Принцип работы.

Аэротенки состоят из ряда параллельно работающих секций, объединенных распределительным (верхним) и сборным (нижним) каналами. Каждая секция представляет собой резервуар, разделенный перегородкой на два коридора, оборудованный устройствами для аэрирования лобовой смеси, щитовыми затворами, системой трубопроводов для подачи сжатого воздуха, воды, активного ила и насосами для обеспечения подхода к местам обслуживания.

Обесцветленная вода по подводящим трубопроводам подается в верхний канал аэротенков, откуда поступает в распределительные лотки, расположенные на перегородках, и через отверстия, регулируемые щитовыми затворами - водосливами, переливается в аэротенк.

Сечения распределительных лотков при уклонах 0,001 в зависимости от пропускной способности одной секции аэротенка принимаются по таблице 4.

Таблица 4.

Расходы сточных вод на 1 секцию с коэффициентом 1,4 (л/с)	Сечение распределительного лотка в х н (мм)	Ширина водослива на выходе из 2 коридора (м)	Нормы на выходе из 2 коридора (м)
до 50	300 x 600	до 0,5	0,2
50 - 116	450 x 600	0,5 - 1	0,2
116 - 220	600 x 900	1 - 2	0,2
220 - 370	900 x 900	2 - 2,5	0,2

Для возможности отключения одной из секций аэротенков в начале распределительного лотка устанавливается щитовой затвор выпуклые отверстия, оборудованные щитовыми затворами - водосливами с размерами вкна 900 x 500 мм, расположены вдоль распределительного лотка через 12 м. Размеры отверстий рассчитаны на пропуск 50% расхода воды, поступающей в одну секцию. В конце лотка для его опорожнения имеется отверстие 300 x 250 мм с щитовым затвором.

Аэротенк рассчитан на схему работы, как аэротенк с рассредоточенным впуском сточных вод через все отверстия в любых соотношениях, регулируемых степенью открытия щитовых затворов - водосливов. Возможна работа аэротенка как аэротенк - вытеснитель с впуском сточных вод сосредоточенно через два близрасположенных отверстия.

Для равномерного распределения циркулирующего активного ила между секциями аэротенка предусмотрены камеры, характеристики которых приведены в таблице 5.

Циркулирующий активный ил из камеры распределения ила подается по трубопроводу в начало первого коридора каждой секции аэротенков, и затем смешивается с поступающей из распределительного лотка сточной водой.

Таблица 5

№ секции	Расход активного ила на камеру л/с	Способ подачи к активному илу.	Количество секций аэротенка, обслуживаемых одной камерой.	Расход активного ила на секцию.
1	350 - 1100	эрлифт	4-5	70-220
2	150 - 350	эрлифт	4-5	30-70
3	до 150	эрлифт	4-5	до 30
4	210 - 660	эрлифт	2-3	70-220
5	90 - 210	эрлифт	2-3	30-70
6	до 90	эрлифт	2-3	до 30
7	350 - 1100	насос	4-5	70-220
8	150 - 350	насос	4-5	30-70
9	до 150	насос	4-5	до 30
10	350 - 1100	насос	2-3	70-220
11	150 - 350	насос	2-3	30-70
12	до 150	насос	2-3	до 30

Расход воздуха, подаваемого на эрлифты, 1,8-2 м³ на м³ активного ила, давление у камеры не менее 5 м вод. ст.

Лобовая смесь в конце второго коридора через водослив с тонкой стенкой переливается в нижний канал аэротенка, откуда трубопроводами отводится во вторичные отстойники.

Ширина водосливов рассчитывается в зависимости от пропускной способности секции аэротенка - примерный диапазон указан в таблице 4. Ширина водослива устанавливается вододерживающими дошками из органического стекла.

ТП 902-2-394.86 ПЗ

Привезен:

Имя	Фамилия

Полн. имя	Подпись	Дата
Полн. имя	Подпись	Дата
Полн. имя	Подпись	Дата
Полн. имя	Подпись	Дата
Полн. имя	Подпись	Дата

Аэротенк двух коридорный с размерами коридора 6 x 4,8 x 3,8 - 60 м.	Страница	Лист	Листов
Пояснительная записка.	Р	З	

Для подачи сжатого воздуха в аэротенки предусмотрена система воздуховодов, состоящая из магистральных и распределительных трубопроводов, от которых отходят ответвления к аэраторам.

Воздуховоды в секциях аэротенка укладываются на неподвижные и скользящие опоры. Для компенсации температурного изменения длины воздуховодов применены линзовые компенсаторы.

Аэраторы приняты из пористых керамических труб и пористых керамических пластинок. Количество рядов аэраторов и расчетный расход воздуха на одну секцию аэротенка, определенные на основании оптимальной относительной площади аэрируемой зоны для различных значений БПК полн сточной воды и соответствующих интенсивностей аэрации, даны в таблице 6.

Таблица 6

БПК полн поступающей сточной воды мг/л	Количество рядов аэраторов в секции	Расчетный расход воздуха на секцию м ³ /ч
150-250	4	2800-4000
250-1000	6	4000-7000

Для предотвращения выпадения взвешенных веществ в верхнем и нижнем каналах предусмотрены аэраторы, выполненные в виде трубок-стояков с открытыми нижними концами. Интенсивность барботирования 1.5 м³/ч на 1 пог.м. канала.

Для опорожнения аэротенка в каждой секции предусмотрен приемок с отбодящей трубой. Время опорожнения одной секции принято равным 12 часам.

При необходимости в аэротенках надлежит предусматривать мероприятия по локализации пены: орошение водой через брызгала или применение химических антипенных добавок.

Интенсивность разбрызгивания при орошении надлежит принимать по экспериментальным данным.

Применение химических антипенных добавок должно быть согласовано с органами санитарно-эпидемиологической службы и охраны рыбных запасов.

Гидравлический расчет аэротенка.

Общие гидравлические потери в аэротенке (см. рис. 1) определяются по формуле:

$$H_{общ} = H_1 + H_2 + H_3 \quad (1)$$

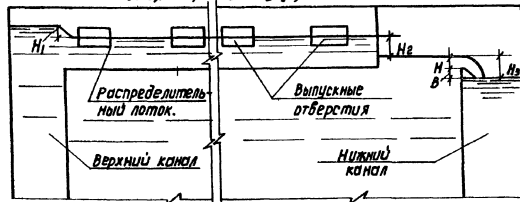


Рис. 1

H_1 - потери напора на входе из верхнего канала в распределительный лоток, в м

$$H_1 = \zeta \frac{V_1^2}{2g} \quad (2), \text{ где}$$

ζ - коэффициент местного сопротивления, $\zeta = 0.5$;
 V_1 - скорость в распределительном лотке, в м/с;
 H_2 - разность уровней воды в распределительном лотке, и в аэротенке (см. рис. 1, 2), в м. $H_2 = H' + a$ (3), где
 a - расстояние от порога водослива до уровня воды в аэротенке, в м, $a_{min} = 0.1$ м;
 H' - напор на водосливе при выходе сточной воды в секцию аэротенка, в м (см. рис. 2).
 определяется по формуле незатопленного Баковского водослива.

$$H' = \left(\frac{Q_0}{mL \sqrt{2g}} \right)^{2/3}, \quad (4), \text{ где}$$

Q_0 - расход сточной жидкости через отверстие, в м³/с;

m - коэффициент расхода, $m = 0.42$;

L - длина водослива, $L = 0.9$ м.

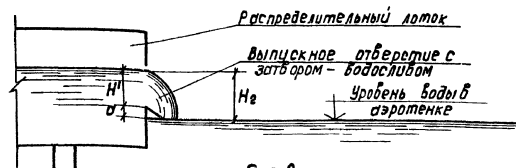


Рис. 2

H_3 - разность уровней воды в аэротенке и в нижнем канале, в м;

$$H_3 = H + b \quad (5), \text{ где}$$

			ТП 902-2-394.86 ПЗ	
Привязан	Стуж. Уровня	Крылин	Аэротенк двухкоридорный с размером корпуса 6x4.6x36-60 м.	Стадия Лист Листов
	Руч. бриг.	Мельцер		Р 4
	рип	Цетков		
	Насант.	Миронович		
	К. Сави	Кидрич		
Илб. Н...	Началта.	Корина	Пояснительная записка	Расстрой ЕБРР Союзводоканалпроект г. Москва

H - расстояние от порога незатопленного водослива до уровня воды в нижнем канале, B, b, D, M, H - напор на водосливе B м при выходе смеси из 2-ого коридора секции аэротенка в нижний канал.

$$H = \left(\frac{Q_{\text{см}}}{m b_1 \sqrt{2g}} \right)^{2/3}, \text{ м} \quad (6)$$

где m - коэффициент расхода, $m = 0.42$;
 b_1 - ширина водослива;

$Q_{\text{см}}$ - суммарный расход сточной воды и активного ила, b м³/с.

Гидравлический расчет камеры распределения ила.

Потери напора при входе из подводящего трубопровода в распределительную чашу (см. рис.4) определяются по формуле:

$$h = \sum \zeta \frac{V^2}{2g}, \text{ м} \quad (7)$$

где $\sum \zeta$ - сумма коэффициентов местных сопротивлений, принята равной 2,2;


V - скорость в подводящем трубопроводе, м/с.
Напоры на кольцевых водосливах распределительных чаш H_4 и водосливах на выходе

H_5 (см. рис. 3,4) определяются по формуле незатопленного водослива с тонкой стенкой.

$$H_{4,5} = \left(\frac{q_{4,5}}{m b_2 \sqrt{2g}} \right)^{2/3}, \text{ м} \quad (8)$$

где $q_{4,5}$ - расход на одну распределительную чашу м³/с;
 q_5 - расход на один водослив на выходе м³/с;
 m - коэффициент расхода, $m = 0.42$;
 b_2 - длина водослива b м (для распределительной чаши длина водослива равна $2L$)

Разрез 1-1 (вариант с эрлифтами)

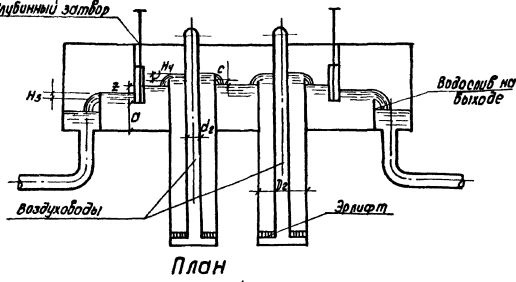

ПЛАН


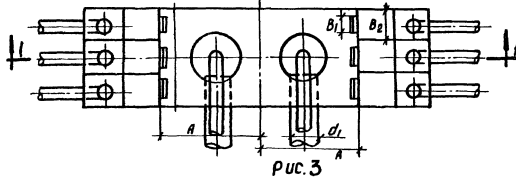


рис.3

Разрез 1-1 (вариант с насосами)

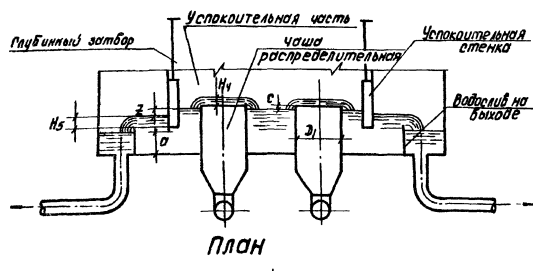

ПЛАН

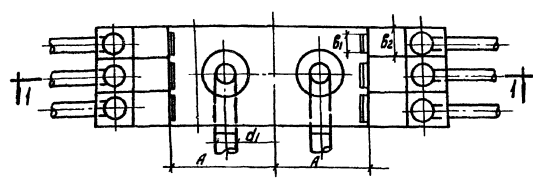


рис.4

Потери напора на истечение под уровнем успокоительной стенки (z) определяются по формуле затопленного отверстия.

$$z = \left[\left(\frac{q_5}{M \omega_0} \right)^2 - V_0^2 \right] \frac{1}{2g} \text{ м} \quad (11)$$

где M - коэффициент расхода, $M = 0.7$;
 ω_0 - площадь отверстия м², $\omega_0 = \alpha \cdot b$;
 V_0 - скорость в успокоительной части.

Конструктивные размеры элементов камер распределения ила для расчета гидравлических потерь приведены в таблице 7.

Таблица 7


№ камер	Размеры, мм									
	D_1	D_2	d_1	d_2	σ	b_1	b_2	r_1	r_2	
1	1000	600	250	500	400	800	2420	2800	120	
2	700	500	200	500	300	600	1800	2200	120	
3	500	400	150	250	200	600	1200	2000	120	
4	1000	500	200	500	400	800	2420	1800	120	
5	700	400	150	500	300	600	1800	1400	120	
6	500	300	100	250	200	600	1200	1300	120	
7	1000	—	600	—	500	400	800	2420	2800	120
8	700	—	500	—	500	300	600	1800	2200	120
9	500	—	400	—	250	200	600	1200	2000	120
10	700	—	500	—	500	300	600	2420	1800	120
11	700	—	400	—	300	600	1800	1400	120	
12	500	—	300	—	250	200	600	1200	1300	120

ТП 902-2-394.86 п3

С.г.и.г.	Г.И.С.И.Г.	Э.И.С.И.Г.	Аэротенк двухкоридорный с размерами коридора 6*4.6*36-80М	Стандарт	Лист 5
Провер.	Крибин	Крибин	Посетительная 3 п. списка.	Р	5
Рисовал.	Мельцер	Мельцер			
РДП	Шветков	Шветков	Роспотребнадзор г. Москва		
И.п.к.т.р.	Игоричка	Игоричка			
И.п.с.с.ч.	Чирочник	Чирочник			
И.п.с.д.	Кавина	Кавина			

Схема аэротенка


Титульный проект 902-2-394.86

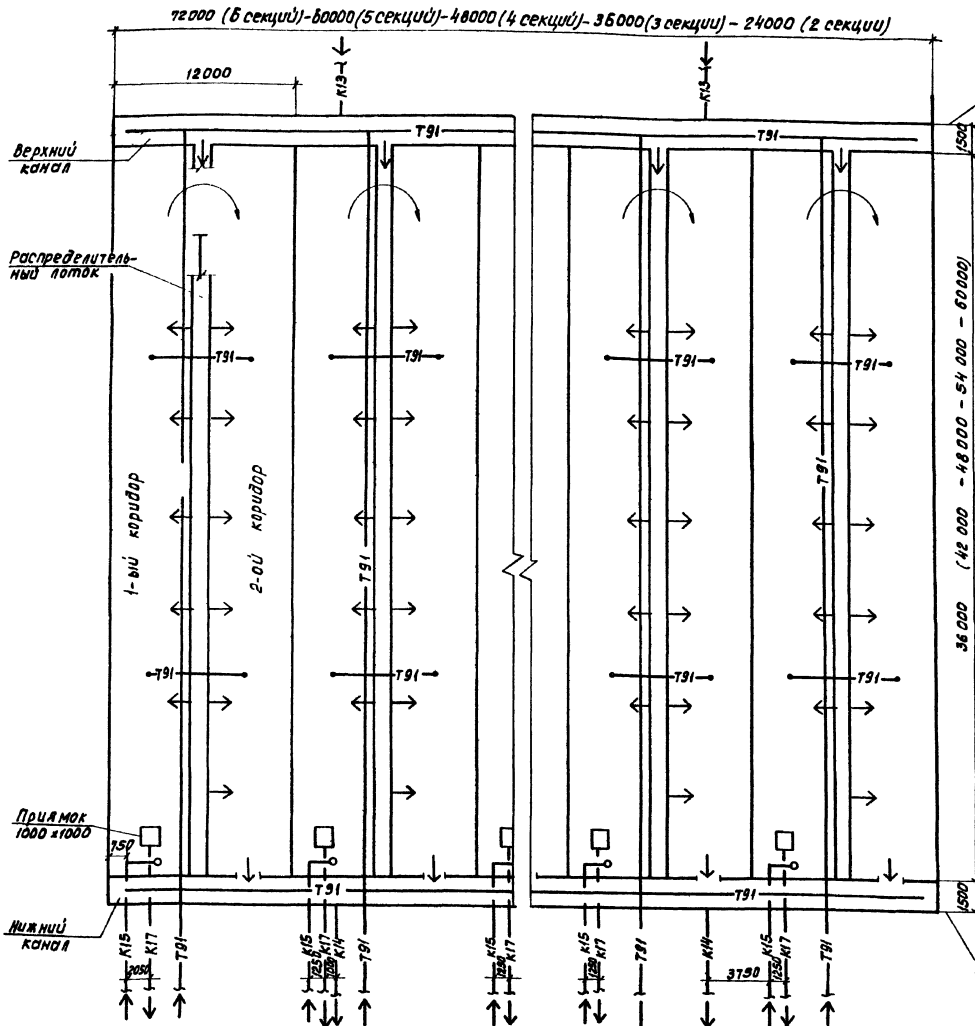

Условные обозначения:

- K13 - Трубопровод осветленной воды
- K17 - Трубопровод опоромениа
- K14 - Трубопровод иловой смеси на вторичные отстойники
- K16 - Трубопровод циркулирующего активного ила
- K15 - Трубопровод циркулирующего активного ила
- и из вторичных отстойников
- K16 - Трубопровод избыточного активного ила.
- T91 - Воздуховод.

Схемы компоновки аэротенка с камерами распределения активного ила.

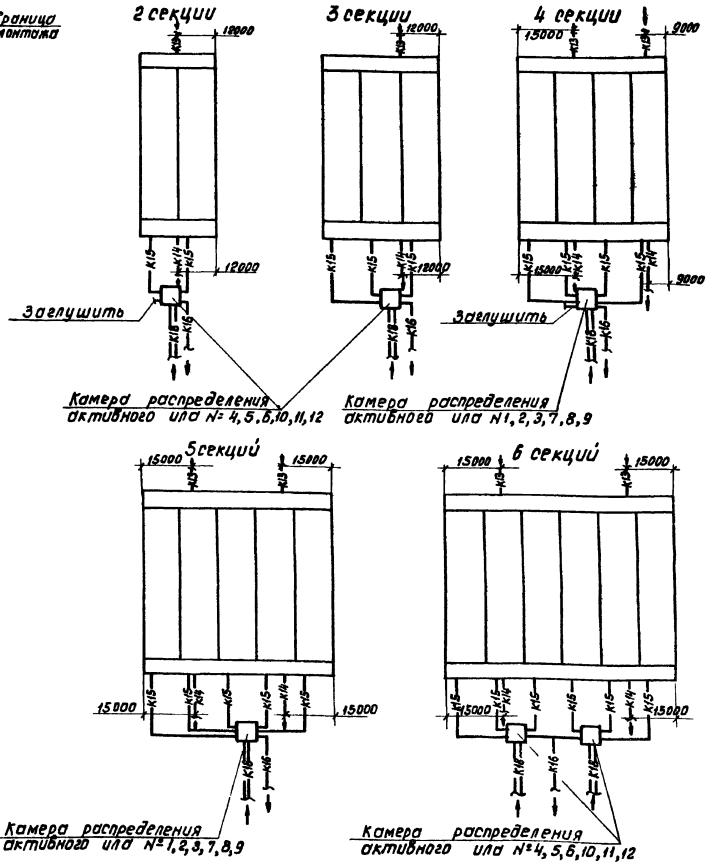

		ТП 902-2-394.86 ПЗ	
Привязан	И.КОНТР. Мирончик	Аэротенк двухкоридорный с размерами коридора 8 x 4,6 x 36 - 60 м.	Р 6
	Исполн. Рудольфов		
Шиф. №	Проект. Крайин	Пояснительная записка	Лист 6
	Рук. Бр. Мельцер		
	Разм. Шестков		
	Р.с.лек. Мирончик		
	Начальн. Харина		

Строительная часть Общие сведения

Рабочие чертежи типового проекта «Аэротенк двухкоридорный с размерами коридора 6x4,6x36+60» разработаны в соответствии с инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН227-82 и серий 3 900-3 для районов со следующими условиями строительства.

сейсмичность района не выше 6 баллов, расчетная зимняя температура воздуха -20°; -30°; -40°; территория без подработки горными выработками, рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты в основании непучинистые, непросадочные, неагрессивные к бетону и имеют следующие нормативные характеристики:

- Угол внутреннего трения - $\varphi^M = 23^\circ$
- Модуль деформации - $E = 150 \text{ кг/см}^2$
- Объемный вес - $\gamma = 1,8 \text{ тс/м}^3$
- Удельное сцепление - $C^M = 0,00$


В проекте разработаны аэротенки двухкоридорные с размерами коридора 6x4,6(н) длиной 36-60 метров с числом технологических секций от 2 до 6 (10 компоновок). Каждая компоновка набирается из строительных секций «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «И», «К», «Л», «М», «Н» и иловых камер ИИ 1-12, разработанных в альбомах:

- альбом III - аэротенк из 2 и 3 секций длиной 36 и 42 м - строительные секции А и Б.
- альбом IV - аэротенк из 4,5 и 6 секций длиной 36 и 42 м - строительные секции В, Г, Д, Е.
- альбом V - аэротенк из 2 и 3 секций длиной 48,54 и 60 м - строительные секции Ж, И.
- альбом VI - аэротенк из 4,5 и 6 секций длиной 48,54 и 60 м - строительные секции К, Л, М, Н.
- альбом VII - конструкции железобетонные - общие чертежи.

Основные расчетные положения
Конструкции аэротенка рассчитаны на

прочность и трещиностойкость согласно требованиям главы СНиП-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Конструкции аэротенка отнесены к 3^{ей} категории по трещиностойкости.

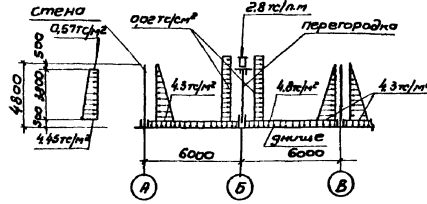

Нормативная нагрузка на поверхность грунта принята 1,0 тс/м²

Ветровая нагрузка принята по III ветровому району СССР (СНиП II-Б-74)

Днище аэротенка рассчитано как плита на упругом основании с учетом усилий, передающихся на днище от стен и перегородок.

Стены рассчитаны как консоли на 2^х стороннюю нагрузку при следующих условиях загрузки:

а) стена воспринимает давление от грунта при отсутствии давления воды с другой стороны.

б) стена воспринимает давление воды при отсутствии нагрузки с другой стороны.

Перегородки рассчитаны как внецентренно сжатые элементы, заземленные в днище, на вертикальную нагрузку от лотков, наполненных водой и горизонтальную нагрузку от ветра, действующую на всю высоту перегородки, при опорном аэротенке.

Лотки в продольном направлении рассчитаны как балка на двух опорах на нагрузки от воды, заполняющей лоток, плит перекрытия и временной нагрузки. Кроме того, лотки рассчитаны на монтажную нагрузку.

В поперечном направлении лотки рассчитаны как элемент каритного сечения на давление воды, заполняющей лоток.

Обслуживающие площадки рассчитаны на временную нагрузку 200 кгс/м² с коэффициентом перегрузки K=1,2.

Перила рассчитаны на сосредоточенную нагрузку 30 кгс с коэффициентом перегрузки K=1,2.

Конструктивные решения.

Днище аэротенка запроектировано из монолитного железобетона толщиной 160 мм.

Стены - из сборных железобетонных панелей монолитного типа по серии 3 900-3 выпуск 3/82.

«Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и канализации».

Угловые участки стен по 1,5 м в каждую сторону от угла запроектированы из монолитного железобетона, далее устанавливаются по две стеновые панели, имеющие усиленное горизонтальное армирование

Перегородки из сборных железобетонных панелей по серии 3 900-3 выпуск 6.

Лотки, плиты перекрытий - из сборных железобетонных элементов по серии 3 900-3 выпуск 8.

Опорные балки из сборных железобетонных элементов запроектированы в соответствии с серией 3 900-3 выпуск 2.

Лотки привариваются к закладным деталям опорных балок.

Балки устанавливаются на перегородочные панели, расклиниваются и замоноличиваются бетоном М300.

Поверхность плит перекрытия покрывается

				ТП 902-2-394.86 ПЗ		
				Аэротенк двухкоридорный с размерами коридора 6x4,6 x 36 - 60 м		
				Страна		Лист
				Р		7
				Пояснительная записка		
				Госстрой СССР		
				СОВСВОДНИПРОЕКТ		
				г. Москва		
				21049-01 9		

асфальтом толщиной 20мм.

В аэроотенке с размерами более 42м устанавливаются деформационные швы. Устройство деформационных швов стен и днища осуществляется с применением резиновой трехключковой шпонки.

В целях снижения деформаций от температурных воздействий, при бетонировании днища предусматривается устройство строительных швов бетонирования шириной 10м, располагаемых в поперечном направлении посредине между осями 1-2 и 2-3 и в продольном между осями В-Г, Л-М (для 5^ч и 6^ч секционного) и Е-Ж (для 4^ч секционного) аэроотенка. Заполнение швов бетоном должно производиться при наиболее низких положительных температурах.

Металлические площадки, ограждения запроектированы в соответствии с серией 1.459-2 выпуск 2. „Стальные лестницы, переходные площадки и ограждения.“

Камеры распределения ила запроектированы из монолитного железобетона.

Материалы конструкций.

Для сборных и монолитных железобетонных конструкций марка бетона по прочности на сжатие М-200, по водонепроницаемости В-6 для днища и В-4 для остальных конструкций, по морозостойкости принимается по таблице №8 в зависимости от расчетной средней температуры наиболее холодной пятидневки в районе строительства.

Таблица №8

	Наименование конструкций	Проектная марка по морозостойкости.
-20°С	Днище.	Мрз 50
	Стены, перегородки, камеры ила лотки, балки, плиты.	Мрз 100 Мрз 200
-30°С	Днище	Мрз 75
	Стены, перегородки, камеры ила лотки, балки, плиты	Мрз 150 Мрз 300
-40°С	Днище	Мрз 75
	Стены, перегородки, камеры ила лотки, балки, плиты.	Мрз 200 Мрз 300

Арматура для железобетонных конструкций принята:

а) рабочая - сталь горячекатаная периодического профиля класса АII ГОСТ 5781-82.

б) распределительная и монтажная - сталь горячекатаная круглая, гладкая класса АI ГОСТ 5781-82. Конструкции металлических ограждений приняты из стали марки ВСт3 Кп2 по ГОСТ 380-71*

Вязующие, инертные материалы и арматура, идущие на изготовление бетонных и железобетонных конструкций, должны отвечать требованиям СНиП II-15-76, действующих ГОСТ'ов и серии 3.900-3.

Мероприятия по защите от коррозии

Все столбные закладные и накладные детали должны быть защищены от коррозии слоем алюминия толщиной 200мкм, наносимого методом металлизации в соответствии с требованиями СНиП II-28-73.

Металлизация закладных и накладных деталей выполняется в заводских условиях на стационарных установках.

Якорные стержни закладных деталей должны иметь алюминиевое покрытие на длине 40-50мм от тыльной плоскости пластинки.

При выполнении сварочных работ на строительной площадке, монтажные сварные швы не позже трех дней после их выполнения должны быть защищены слоем алюминия толщиной 200мкм с помощью передвижной металлизационной установки. После этого лицевые поверхности закладных деталей и монтажные сварные швы покрыть тремя слоями ЭП-00-10.

Все металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 со три раза по одному слою грунтовок ГФ-020.

				Т П 902-2-394.86 ПЗ		
привязан		И.контр. Семенов	С.монтаж Семенов	Аэроотенк двухкоридорный с размерами коридора 6 x 4,6 x 36-60		Страниц Лист Листов
		Провер. Семенова	С.монтаж Семенов	Техническая записка.		Р 8
		Рук.пр. Горбуз	С.монтаж Семенов	Посетков СССР		
		Гил Чирков	С.монтаж Семенов	С.О.С.З.В.О.Д.Ж.А.Н.А.П.Р.О.Б.К.Т		
		И.н.отд. Алмишнев	С.монтаж Семенов	г. Москва		

Типовой проект 902-2-394-86 №1660М.1

Основные положения по производству работ.

В основных положениях приведены рекомендации по производству строительного-монтажных работ принципиального характера, на основании которых осуществляется как привязка настоящего типового проекта к конкретной строительной площадке, так и разработка в дальнейшем строительной организацией проекта производства работ (ППР'а).

При возведении секций аэротенка выполняется следующий комплекс основных строительного-монтажных работ:

- подготовительные;
- земляные;
- бетонные и железобетонные;
- монтаж сборных железобетонных элементов;
- испытание секций аэротенков.

Подготовительные работы

Сооружаются временная подъездная автодорога и площадка для складирования строительных материалов.

Организуется временное снабжение данного строительства энергетическими ресурсами, водой, а также необходимыми временными зданиями и сооружениями.

Земляные работы.

С территории, занимаемой котлованом аэротенка, бульдозером типа Д-211А снимается растительный слой грунта и перемещается в отвалы. Из этих отвалов грунт экскаватором прямая лопата Э-552Б грузится на автосамосвалы и отвозится во временный отвал.

Разработка минерального грунта в котловане производится экскаватором-драглайн типа Э-652Б на проектную глубину, с оставлением недобора - 20 см, который разрабатывается вначале бульдозером типа Д-211А, а затем тем же бульдозером переоборудованным на обратный отвал.

Грунт экскаватором подается на автосамосвалы или в отвал в зависимости от места его складирования, определяемого в "Балансе земляных масс", разрабатываемого для данной строительной площадки.

При наличии грунтовых вод необходимо предусмотреть

осушение котлована средствами открытого водоотлива (для связных грунтов) или глубинного водоопущения (для песчаных грунтов). Проект осушения котлована разрабатывается при привязке настоящего типового проекта.

После разработки котлована в очередной секции аэротенка между буквенными осями тем же экскаватором выполняются съезды в котлован, по которым затем устраиваются сквозные обдорожные проезды с проезжей частью из сборных, железобетонных дорожных плит, с общей шириной - 4.5 м.

При наличии в основании глинистых грунтов под эти плиты укладывается подстилающий слой из дренирующих грунтов (песок, гравий и пр.) с толщиной определяемой по расчету.

В обратную засыпку грунт подается бульдозером типа Д-211А, послойно разрыхляется и уплотняется до получения $K_{\Sigma} = 0.95$. При устройстве обсыпки грунт для нее подается вначале бульдозером, а затем экскаватором-грейфером типа Э-652Б, после чего он послойно разрыхляется без специального уплотнения.

Бетонные и железобетонные работы

Укладку бетонной смеси в бетонную подготовку данного коридора секции аэротенка рекомендуется производить при помощи автомобильного крана типа К-161 Г/п 16 т и опрокидных бадей емкостью 0,4 м³, загружаемых бетонной смесью непосредственно из автосамосвала. Перемещение этого крана и автотранспортных средств осуществляется по временным обдорожным сквозным проездам, устраиваемым в следующих 2-х коридорах секции аэротенка.

Бетонная смесь укладывается в бетонную подготовку непрерывно полосами параллельно циркулярным осям, в пределах ширины данного коридора секции аэротенка. Уплотнение бетонной смеси производится поверхностными электровибраторами типа С-413.

После набора прочности бетонной подготовки не менее 15 кг/см³ производится установка арматуры, опалубки и закладка частей в этом же коридоре при помощи того же автомобильного крана К-161 Г/п 16 т. Подача и укладка бетонной смеси в днище производится способами, описанными выше для бетонной подготовки, а ее уплотнение - поверхностными и глубинными электровибраторами типа С-413 и С-823.

Укладка бетонной смеси в днище, в пределах данного коридора аэротенка (от деформационного шва до строительного) должна производиться без устройства рабочих швов. При бетонировании днища перемещение автомобильного крана К-161 и автотранспортных средств осуществляется аналогично устройству бетонной подготовки.

Заполнение бетонной смесью строительных швов шириной 1 м, расположенных посредине днища аэротенка, между деформационными швами, должно производиться при положительных температурах наружного воздуха.

Монтаж сборных железобетонных элементов.

Монтаж всей номенклатуры сборных железобетонных элементов аэротенков (стеновые панели, лотки и др.) рекомендуется производить с калес при помощи монтажного крана типа ЭКГ-25 Г/п 25 т после того, как бетон днища в очередном коридоре секции аэротенка наберет прочность не менее 70% от проектной. При этом перемещение монтажного крана и автотранспорта производится аналогично устройству бетонной подготовки и железобетонного днища.

После окончания монтажных работ в данном коридоре производится подготовка следующего коридора, для чего там разбирается временный обдорожный проезд и аналогично выполняется. Весь комплекс строительных работ (бетонная подготовка, железобетонное днище, монтаж сборных железобетонных элементов и пр.) уже описанным выше способом. Далее этот строительный процесс повторяется в последующих коридорах, пока данная секция аэротенка не будет сооружена полностью.

Наружные стеновые панели подлежащие обратной засыпке (обсыпке), рекомендуется монтировать от середины к углам, при перемещении монтажного крана типа ЭКГ 25 и автотранспортных средств по бровке котлована данной секции аэротенка.

Приблиз

Ишв. №

ТП 902-2-394.86 ПЗ

И.Контр. Тавер	Аэротенк обдорожный с размерами коридора 5.4.6 x 3.6 - 80 м	Стенов. лист	Листов
Разработ. Понская	Пояснительная записка.	Р	9
Проект. Тавер		Рострой СССР Союзоблкомхоза Иркутск	
Уч. гр. Залещая			
Исполн. Тавер			
Исполн. Баранова			

Титульный лист проекта 902-2-394.86 Албом I

Сборные стеновые панели устанавливаются в паз днища, закрепляются в проектом положении деревянными клиньями твердых пород и соединяются между собой арматурными накладками. Замоналичивание пазов выполняется бетоном марки, 300" на мелком заполнителе.

Вертикальные стыки между стеновыми панелями (шпоночно-голова) замоналичиваются цементно-песчаным раствором механизированным способом. В соответствии с, Рекомендациями по замоналичиванию стыков шпоночного типа в сборных железобетонных водосодержащих емкостях (ЦНИИ Промзданий, 1967г).

Гидравлическое испытание.

Гидравлическое испытание рекомендуется производить последовательно по мере завершения всего комплекса строительных работ в каждой секции азартенка в отдельности.

- Залив воды в очередную секцию производить в 2 этапа.
- 1 этап - залив на высоту 1 м с выдержкой в течение суток (для проверки герметичности днища);
 - 2 этап - залив до проектной отметки.

На 6^{ые} сутки потери воды в испытываемой секции азартенка не должны превышать 3^{литров} на 1 м² смоченной поверхности стен и днища.

К моменту проведения гидравлического испытания весь уложенный монолитный железобетон должен иметь 100% проектную прочность, а обратная засыпка выполнена до уровня верха пазовых конструкций днища азартенка.

При проведении гидравлического испытания следует также руководствоваться требованиями СНиП III-30-74.

Производство работ в зимнее время

Осуществлять строительство азартенков в зимнее время не рекомендуется, однако, при обоснованной необходимости такого строительства, нужно учитывать следующие основные положения:

При наличии в грунтовой основе пучинистых грунтов необходимо в течение всего зимнего периода обеспечить защиту основания от промерзания посредством укрытия его или железобетонного днища, каким-либо утеплителем (снег, рыхлый грунт, шлак и пр).

Толщина принятого слоя утеплителя определяется в ППР в соответствии с теплотехническим расчетом и возможностями конкретной строительной организации;

При наличии в грунтовой основе непучинистых грунтов утепление его в зимний период производить не требуется

К моменту замораживания монолитный железобетон азартенков должен иметь 100% проектную прочность.

Учитывая значительный модуль поверхности монолитного железобетонного днища, рекомендуется применять предварительный электропрогрев бетонной смеси перед ее укладкой, а так же способы прогрева уложенного бетона с использованием электрической энергии, пара или воздуха.

Техника безопасности.

Запрещается установка и движение строительных механизмов и оборудования в пределах призмы обрушения котлована

Запрещается разработка и перемещение грунта бульдозером при движении на подъем или под уклон, углом наклона более указанного в паспорте машины.

Ходить по уложенной арматуре разрешается только по мостикам шириной не менее 0,6 м.

Очистку сборных железобетонных элементов от льда, наледи и пр. следует производить на земле до их подъема

Запрещается пребывание людей на элементах и конструкциях во время их подъема, перемещения и установки.

Более подробный перечень требований по технике безопасности, которыми следует руководствоваться при производстве всего комплекса строительного-монтажных работ по азартенкам приведен в СНиП III-4-80.

Сводная ведомость основных объемов работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	При длине секции 36 м					При длине секции 42 м					При длине секции 48 м					При длине секции 54 м					При длине секции 60 м				
			Количество секций					Количество секций					Количество секций					Количество секций					Количество секций				
			2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
1	Земляные работы: а) разработка грунта в т.ч. растительного б) устройство насыпи и обратный засыпки в) всего переработки	м ³	2801	3659	4386	5242	7348	3125	4133	5037	6033	8281	3449	4597	5688	6824	9214	5061	6339	7615	10147	14097	5453	6889	8289	10935	14315
			378	534	746	898	1068	428	606	847	1021	1213	478	678	948	1144	1358	528	750	1049	1267	1503	578	750	1049	1267	1503
			2423	3135	3940	4344	6280	2897	3527	4190	502	7058	2971	3919	4740	5680	7856	3245	4341	5280	6348	8544	3519	4500	5840	7016	9432
			4846	6270	7280	8688	12580	5394	7054	8380	10024	14136	5342	7183	9480	11380	15712	6490	8822	10560	12696	17288	7038	9406	11680	14032	18880
2	возведение монолитных конструкций: а) бетонных б) железобетонных	м ³	230	326	446	342	651	255	363	497	605	726	290	415	568	694	829	292	454	619	757	910	318	493	672	823	989
			421	591	781	953	1142	460	648	858	1047	1251	509	717	950	1158	1380	549	774	1025	1251	1488	589	831	1101	1345	1597
3	Монтаж сборных конструкций а) стальных б) железобетонных	т	7	10	10	13	14	8	11	11	14	16	9	13	12	16	17	10	14	13	17	19	11	15	14	18	20
			218	319	346	447	520	245	357	383	495	574	261	374	405	523	608	287	411	442	572	662	314	449	480	620	715
4	Установка деревянных конструкций	м ³	4	6	8	10	11	4	6	8	10	11	4	6	8	10	11	4	6	8	10	11	4	6	8	10	11
5	Отделочные работы. Окраска стальных конструкций краской БТ-577.	т	2	3	2	3	3	2	4	2	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	5	3	5	5
6	Цемочные работы. Устройство цементной стяжки.	м ²	45	68	48	70	72	53	79	55	81	82	60	90	62	92	93	67	101	69	103	104	74	111	16	114	115
7	Устройство асфальтового покрытия.	м ²	84	96	88	101	103	74	111	78	116	118	84	126	88	131	133	94	141	98	146	148	104	156	108	161	163

Приблизно

ТН 902-2-394.86 ПЗ			
Исполн. Товер	Провер. Товер	Азартенк двукоридорный с размерами корпуса 6x4,6x3,6-60м.	Лист 10
Инж. С. Товер	Инж. С. Товер	Пояснительная записка	Р 10
Инж. С. Товер	Инж. С. Товер	Рострой СССР	СНОВСОБАКАПРОБКТ 2, Москва

Типовой проект 902-2-394.86 М.А.Б.О.М.1

Электротехническая часть

В объеме электротехнической части проекта входит технологический контроль азроотенков.

Приборными электроэнергии азроотенков являются приборы технологического контроля.

Электротехническая часть данного проекта должна быть увязана с проектами иловой насосной и воздушодушной станций.

Электропитание приборов технологического контроля решается при привязке проекта и должно осуществляться кабелем напряжением 220В от ближайшего источника питания.

Технологический контроль.

При определении объемов технологического контроля, выборе системы приборов учтены рекомендации ВНИИ ВОДГЕО.

В проекте предусмотрено следующее. Измерение (индикация) расхода воздуха, поступающего в секции азроотенка, в трубопроводах Ду от 300 до 450мм, с помощью трубки Пито полного напора (первичный преобразователь) и мембранного дифманометра-напаромера ДТНМП-100 (индикатор расхода)

Способ измерения соответствует ГОСТ 8.361-79:

„Методика выполнения измерений по скорости в одной точке сечения трубы.“

Чертежи на трубку Пито и детали ее установки даны в разделе нестандартизированного оборудования (см. альбом

При монтаже трубка Пито устанавливается отверстием в центре трубы точно навстречу потоку.

Статическое давление отбирается от стенки трубы.

Соединительные линии от трубки к дифманометру прокладываются в пределах азроотенка по трубе, подающей воздух.

Расчет перепада давления, получаемого при помощи трубки Пито, для выбора верхнего предела измерения дифманометра P_n производится по формуле:

$$P = K \frac{V^2 S}{2g} \text{ кгс/м}^2; S = 1,025 \text{ кг/м}^3$$

$$K = 1$$

$$g = 9,81 \text{ м/сек}^2$$

где P - перепад давления, измеряемый дифманометром.

V - скорость потока.

S - плотность воздуха.

K - градуировочный коэффициент трубки Пито.

Скорость потока в экстремальной точке определяется по формуле:

$$V = \frac{Q}{K_v \cdot \omega} \text{ м}^3/\text{сек},$$

где Q - расход воздуха,

ω - площадь сечения трубы,

K_v - отношение средней скорости потока

к в данном сечении к скорости потока в точке измерения.

По таблице 1 ГОСТ 8.361-79

$K_v = 0,857$ (при коэффициенте гидравлического трения $\lambda = 0,015$)

Площадь сечения трубы определяется по формуле:

$$\omega = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \text{ (м}^2\text{)},$$

где D - действительный внутренний диаметр трубопровода.

Ниже приводятся результаты расчетов

перепада давлений, измеряемых дифманометром, в зависимости от расходов для трех типоразмеров в трубопроводах.

Таблицу 10

		I	II	III
Ду	мм	0,300	0,350	0,450
Д	мм	0,317	0,369	0,468
ω	м²	0,078	0,106	0,171
Q	м³/сек.	0,755	1,133	1,933
V	м/сек.	11,32	12,47	13,19
P	кгс/м²	7	8	9
P _n	кгс/м²	20	20	20

Для градуировки и поверки дифманометров ДТНМП-100 в заказной спецификации проекта (см. альбом) предусмотрен один лабораторный микронометр ММН-240.

Дифманометры ДТНМП-100 устанавливаются в шкафах ЩО.

2. Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) в сточной воде - в первой секции азроотенка и нижнем канале азроотенка с помощью кислородомера К-215

Датчик измерителя КРК в секции азроотенка должен быть установлен около створны каридора у которой нет фильтруемых пластин, через 6м по ходу иловой смеси после первого ввода сточной жидкости.

Проектом предусмотрена возможность переноса датчика на расстояние до 35м от шкафа ЩО.

Датчик должен быть заглублен в иловую смесь на 0,5м.

ТП 902-2-394.86 ПЗ

См. указ.	З. обавов	Л. Митин	Лазроотенк обвук коридорный с размерами коридора 6 × 4,6 × 3,6 - 60м	С. Сават	Л. Митин	Л. Митин
Рук. в.р.	Л. Митин	Л. Митин				
И. Митин	Л. Митин	Л. Митин	Пояснительная записка.	Р	Н	Госстандарт СССР СНД 330.001.01.001.001 г. Москва
И. Митин	Л. Митин	Л. Митин				

Измерительный преобразователь кислородомера К-215 и блок управления работой двигателя мешалки БУ-1 устанавливаются в утепленном шкафу ШО.

Вторичные приборы КСП-4 кислородомеров устанавливаются на щите диспетчера.

Для контрольных измерений КРК предусмотрен также один лабораторный прибор К-115А.

3. Измерение расхода иловой смеси на входе в сточную канавку, установленном на выходе из секции во втором коридоре каждой секции аэротенка.

4. Измерение расхода циркулирующего активного ила на каждую секцию на водосливах в камере распределения активного ила.

Измерение расходов на водосливах по п.п. 3 и 4 осуществляется барботажным методом.

Подвод барботажных импульсных трубок в аэротенк выполняется от ближайшего воздухопровода Ду = 100 мм в нижнем канале.

Расход сточных вод, очищенный на одной секции, определяется как средним образом, как разность расходов иловой смеси и циркулирующего активного ила, поступающих на секцию.

Дифманометры ДМ-3583М контролирующая расход иловой смеси и циркулирующего активного ила, устанавливаются в шкафах ШО, а вторичные самопишущие и интегрирующие приборы КСП-077 на щите диспетчера.

Обогреваемые шкафы типа ШО, принятые в проекте, выпускаются серийно заводами „Главмонтажавтоматики“.

Отопление шкафов ШО - воздушное.

Поступление воздуха осуществляется от магистрального воздухопровода секции аэротенка.

Работы по монтажу шкафов выполняются силами монтажных организаций по чертежам настоящего проекта (Альбом II, лист НК-)

Общее освещение аэротенков решается

при проектировании освещения площадки очистных сооружений в соответствии с реальными условиями площадки, для которой привязывается настоящий проект.

Защитное зануление и заземление.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала обогреваемые шкафы, корпуса приборов технологического контроля и осветительная арматура зануляются путем присоединения к нулевой жиле питающих кабелей.

Указания по привязке проекта.

Для привязки типового проекта в случае применения для аэрации турбовоздуходувки ТВ требуется получить предварительное согласование их поставки.

1. Определяется расчетом необходимый объем аэротенка.

2. Устанавливаются по таблице 1 длина аэротенка и количество секций, при этом учитывается очередность строительства.

Минимальное количество секций аэротенка с учетом очередности строительства принимается равным 2. Строительство остальных секций в этом случае выполняется с разрывом в плане не менее 3 м.

3. Определяется по таблице 4 сечение распределительного лотка и рассчитывается ширина водослива на выходе из второго коридора.

4. Устанавливается расчетом потребный расход воздуха, по таблице 6 определяется количество рядов аэротаров в секции аэротенка и выбирается тип аэротаров.

5. На листах НК 7 ÷ 12 альбома II наносятся отметки воздухопроводов и обслуживающих площадок.

6. Определяется расчетом расход циркулирующего активного ила и по таблице 5, в зависимости от выбранного способа его подкачки подбирается тип и количества камер распре-

деления ила

7. Устанавливается местоположение и количество присоединений к верхним и нижним каналам подводящих и отводящих трубопроводов.

8. Уточняются высотное и плановое расположение камер распределения ила, и всеж объектные коммуникации в соответствии с общеплощадочными сетями.

9. Уточняется в зависимости от принятой схемы работы аэротенка (способа распределения сточной воды по длине аэротенка и объема регенератора ил) количество щитовых затворов-водосливов в распределительном лотке

Необходимые затворы не устанавливаются, отверстия заглушаются шандорными щитами.

10. Предусматривается в проекте коммуникации очистных сооружений подвод трубопровода технической воды для промывки аэротенка перед ремонтными работами и установка запорных задвижек на распределительных воздухопроводах к каждой секции аэротенка.

11. Заполняется таблица основных расчетных параметров аэротенков.

Таблица 11

Расчетные параметры аэротенков					
Расходы м ³ /ч			БПКполн мг/л		Продолжительность аэрации ч
Сточные вод	Активного ила	Воздуха	Поступающих сточных вод	Очищенных сточных вод	

13. На основании данных инженерно-геологических изысканий, климатических условий и места строительства устанавливается возмож-

ТП 902-2-394.86 ПЗ					
Ст. инж.	Губанов	Инж.	Ляроу	Лист	Листов
Проект.	Кривин	Инж.	Ляроу	Р	12
Рис. Бр.	Мельник	Инж.	Ляроу	Ляроу	
Ген. Пл.	Шветков	Инж.	Ляроу	Ляроу	
И. контр.	Мирончик	Инж.	Ляроу	Ляроу	
Тех. спец.	Мирончик	Инж.	Ляроу	Ляроу	
Нач. отд.	Зорин	Инж.	Ляроу	Ляроу	
Пояснительная записка			Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г. Москва		

ность возведения аэротенка по данному типовому проекту.

14. Согласно п. 2 принимается одна из 10 строительных компоновок аэротенка соответствующей длины, на основании которой:

а) составляется перечень альбомов и листов строительной части проекта;

б) устанавливается абсолютная отметка верха дна, соответствующая относительной 0,000;

в) согласно п. 3 определяются соответствующие лоткам опорные балки и плиты перекрытий;

г) по заданному числу аэраторов принимается соответствующее количество закладных марок в набетонке дна для крепления фильтросных каналов или труб.

15. Назначаются марки бетона по морозостойкости в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха согласно таблице 8.

16. При применении типового проекта на площадке с грунтовыми водами, привязка его может быть осуществлена при условии, что расчетный уровень грунтовых вод не превышает отметки 0,500.

В этом случае предусматривается по бетонной подготовке цементная стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм состава 1:2.

17. В листах общих данных, таблицах и спецификациях зачеркиваются данные, не относящиеся к условиям привязки.

18. Предусматриваются мероприятия по контролю за движением уровня грунтовых вод. Для этого рядом с аэротенком устраиваются посты гидрогеологические наблюдений за движением уровня грунтовых вод в количестве от четырех до шести, в зависимости от количества секций и грунтовых условий. При уровне воды в контрольных трубах выше верха дна на 0,5 м. Оporожение аэротенка не делается ниже уровня грунтовых вод в трубах до при-

ятия мер, обеспечивающих проектное положение уровня грунтовых вод.

19. Проставляются на чертежах электротехнической части по таблице 1 альбома II значения соответствующих переменных величин.

20. Привязываются чертежи электрические и трубных провадов и прокладки кабелей и труб согласно данным на чертежах указаниям.

21. Выполняется проект кабельных линий для питания приборов от ближайшего источника электроэнергии напряжением 220 В.

22. Предусматривается в проекте очистных сооружений:

а) измерение общего расхода воздуха подаваемого на аэротенк на магистральном воздухопроводе в воздуходувной станции, с установкой вторичного показывающего и интегрирующего прибора на ДП и передаточной диспетчеру сигнала аварийного отклонения от норм расхода воздуха;

б) измерение общего расхода активного ила на напорном трубопроводе в иловой насосной станции с установкой показывающего и интегрирующего прибора на ДП;

в) в проекте диспетчеризации учесть установку всех перечисленных вторичных приборов КИП, прием сигналов и необходимые кабельные связи;

г) прокладка воздухопроводов к камерам распределения циркулирующего активного ила для приборов измерения расходов на водосливках барботажным методом и обогрева шкафов ШО.

23. Решается вопрос общего освещения аэро-

тенков.

24. Необходимость установки приборов для измерения содержания растворенного кислорода типа К-215 должна быть решена в увязке с проектом автоматизации очистных сооружений биологической очистки при условии возможности регулирования производительности воздуходушных агрегатов и техника-экономи-ческой целесообразности.

Возможность получения приборов К-215 должна быть согласована с Гомельским заводом ЗИЛ.

ТП 902-2-394.86 ПЗ

Привязан

Инж. Гильберг	Инж. Кривин	Инж. Мельцер	Инж. Цветков	Инж. Мирашвили	Инж. Мирашвили	Инж. Харина
Инж. Н.						

Изотенк двухкоридорный с размерами коридора 6 x 4,6 x 36 ÷ 60 м			Страна	Лист	Листов
Пояснительная записка.			Р	13	
			Госстрой СССР СОЗВОДПРОЕКТА г. Москва		