


<p>СССР</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 7.501-1 в12 УДК 621.332.3</p>
<p>ЦИТП</p>	<p>КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ НА ОПОРАХ КОНТАКТНОЙ СЕТИ</p>	<p>ЕССВ</p>
<p>ОКТАБРЬ 1986</p>		<p>На I-м листе на 2-х страницах Страница I</p>

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

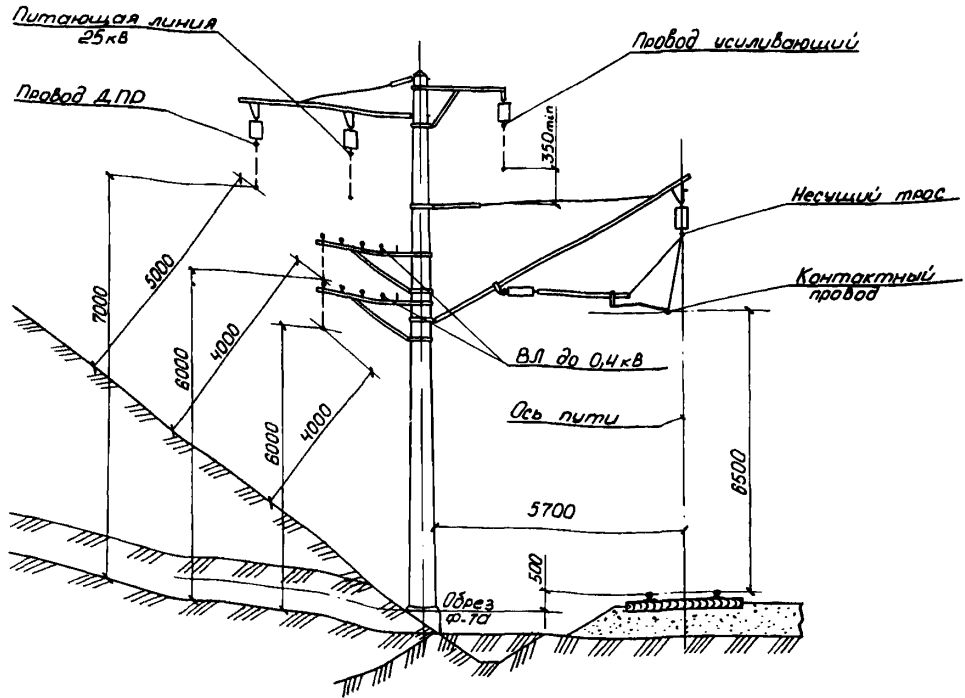

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии разработаны схемы расположения кронштейнов на опорах контактной сети для наиболее часто встречающихся сочетаний подвески проводов различного назначения на участках железных дорог, электрифицированных на постоянном и переменном токе. В схеме рассмотрена подвеска следующих проводов: для участков переменного тока - питающих линий 25 кВ, питающего 50 кВ, усиливающего, ДПР, обратного тока, автоблокировки по системе ПР, ВЛ до 0,4 кВ, волновода; для участков постоянного тока - питающих линий 3 кВ, усиливающих, ВЛ 6-10 кВ, ВЛ до 0,4 кВ, волновода. Схемы выполнены для железобетонных опор высотой 9,6 м; 12,4 м; 11,1 м; 11,6 м от обреза фундамента, для жестких поперечин с установкой ригеля на вершинах опор и с боковым креплением.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия применяется для проектирования, монтажа проводов различного назначения, подвешиваемых на опорах контактной сети на участках железных дорог, электрифицированных на переменном и постоянном токе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Данная серия 7.501-I вып. I2 разработана взамен т.п.р.501-0-68.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I2 - Конструктивные схемы и узлы подвески проводов различного назначения на опорах контактной сети. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 132 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Трансэлектропроект, I29822, г.Москва, ГСП-110, 3-я Митищинская, 10

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ Типовая проектная документация утверждена приказом Главного управления электрификации и энергетического хозяйства МПС от 13.05.86 № I5
Срок действия 1990 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТИ 630051, Новосибирск 51,
проспект Дзержинского, 81/2

Инв. № 21420

Катал.л. № 054816

Брод Г.Н.

Главный инженер
проекта

Пр. - стков А.А.

Главный инженер
института